

令和5年度
富山市上下水道局 水道水質年報



富山市上下水道局
流杉浄水場 水質係

目 次

	ページ
1 まえがき	1
2 水道施設概要図	2
3 水質試験棟の概要	3
4 水質検査項目と検査頻度	4
5 水質基準値及び目標値	6
6 水質基準項目等の検査結果	
・給水栓（富山・大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入）	9
・浄水施設（富山・大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入）	59
・原水（富山・大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入）	92
・工程水（流杉浄水場）	154
7 水質管理目標設定項目の検査結果	160
8 要検討項目の検査結果	161
9 給水栓の毎日検査結果	162
10 流杉浄水場の毎日検査結果	163
11 工業用水道の検査結果	164
12 流杉浄水場の排水測定結果	165
13 流杉浄水場の発生活泥溶出試験結果	166

ま え が き

1. この「令和5年度 富山市上下水道局 水道水質年報」は、令和5年度（令和5年4月～令和6年3月）に実施した水道事業における水質検査結果等について収録したものです。

2. 富山市と水道事業の概要

本市は平成17年4月1日に旧市町村（富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村）との合併により、新たに「富山市」として発足しました。

新しい「富山市」は富山県のほぼ中央に位置し、面積は1,241.70km²、人口は404,870人（令和5年3月末現在）を有する中核市です。

この市町村合併に伴い、旧市町村単位で行っていた水道事業につきましても、新たに「富山市上下水道局」が一元的に事業運営を行うことになりました。

また、平成21年4月からは、新たに地震や災害に強く、地球環境にやさしい流杉浄水場が供用開始となりました。それに伴い新しい水質試験室も稼動し、安定した水道水の供給に寄与しています。

3. 水道水源の環境

本市は北アルプスを水源とする常願寺川と、飛騨山脈に源を発する神通川との二大河川流域に沿って形成され、古来から豊富で良質な水環境に恵まれております。

4. 水質検査の概要

富山市上下水道局では、78箇所の配水区給水栓、流杉浄水場をはじめとする33箇所の浄水施設配水、表流水・地下水・湧水など62箇所の水源の水質について、水道法に義務づけられている水質基準項目（51項目）や、水質管理目標設定項目（27項目）、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づく指標菌、クリプトスポリジウム等について定期的に水質検査を実施しております。

令和5年度の水質検査結果は、全ての地点で水道法における基準値に適合しております。


水質管理目標設定項目については、実施した給水栓7地点のうち、一部地点の遊離炭酸とランゲリア指数を除いて目標値を満たしております。

水道施設概要図



【 凡 例 】

- 上水道区域
- 水源
- 施設
- 配水幹線 (φ350以上)
- 上下水道局、東・西上下水道サービスセンター

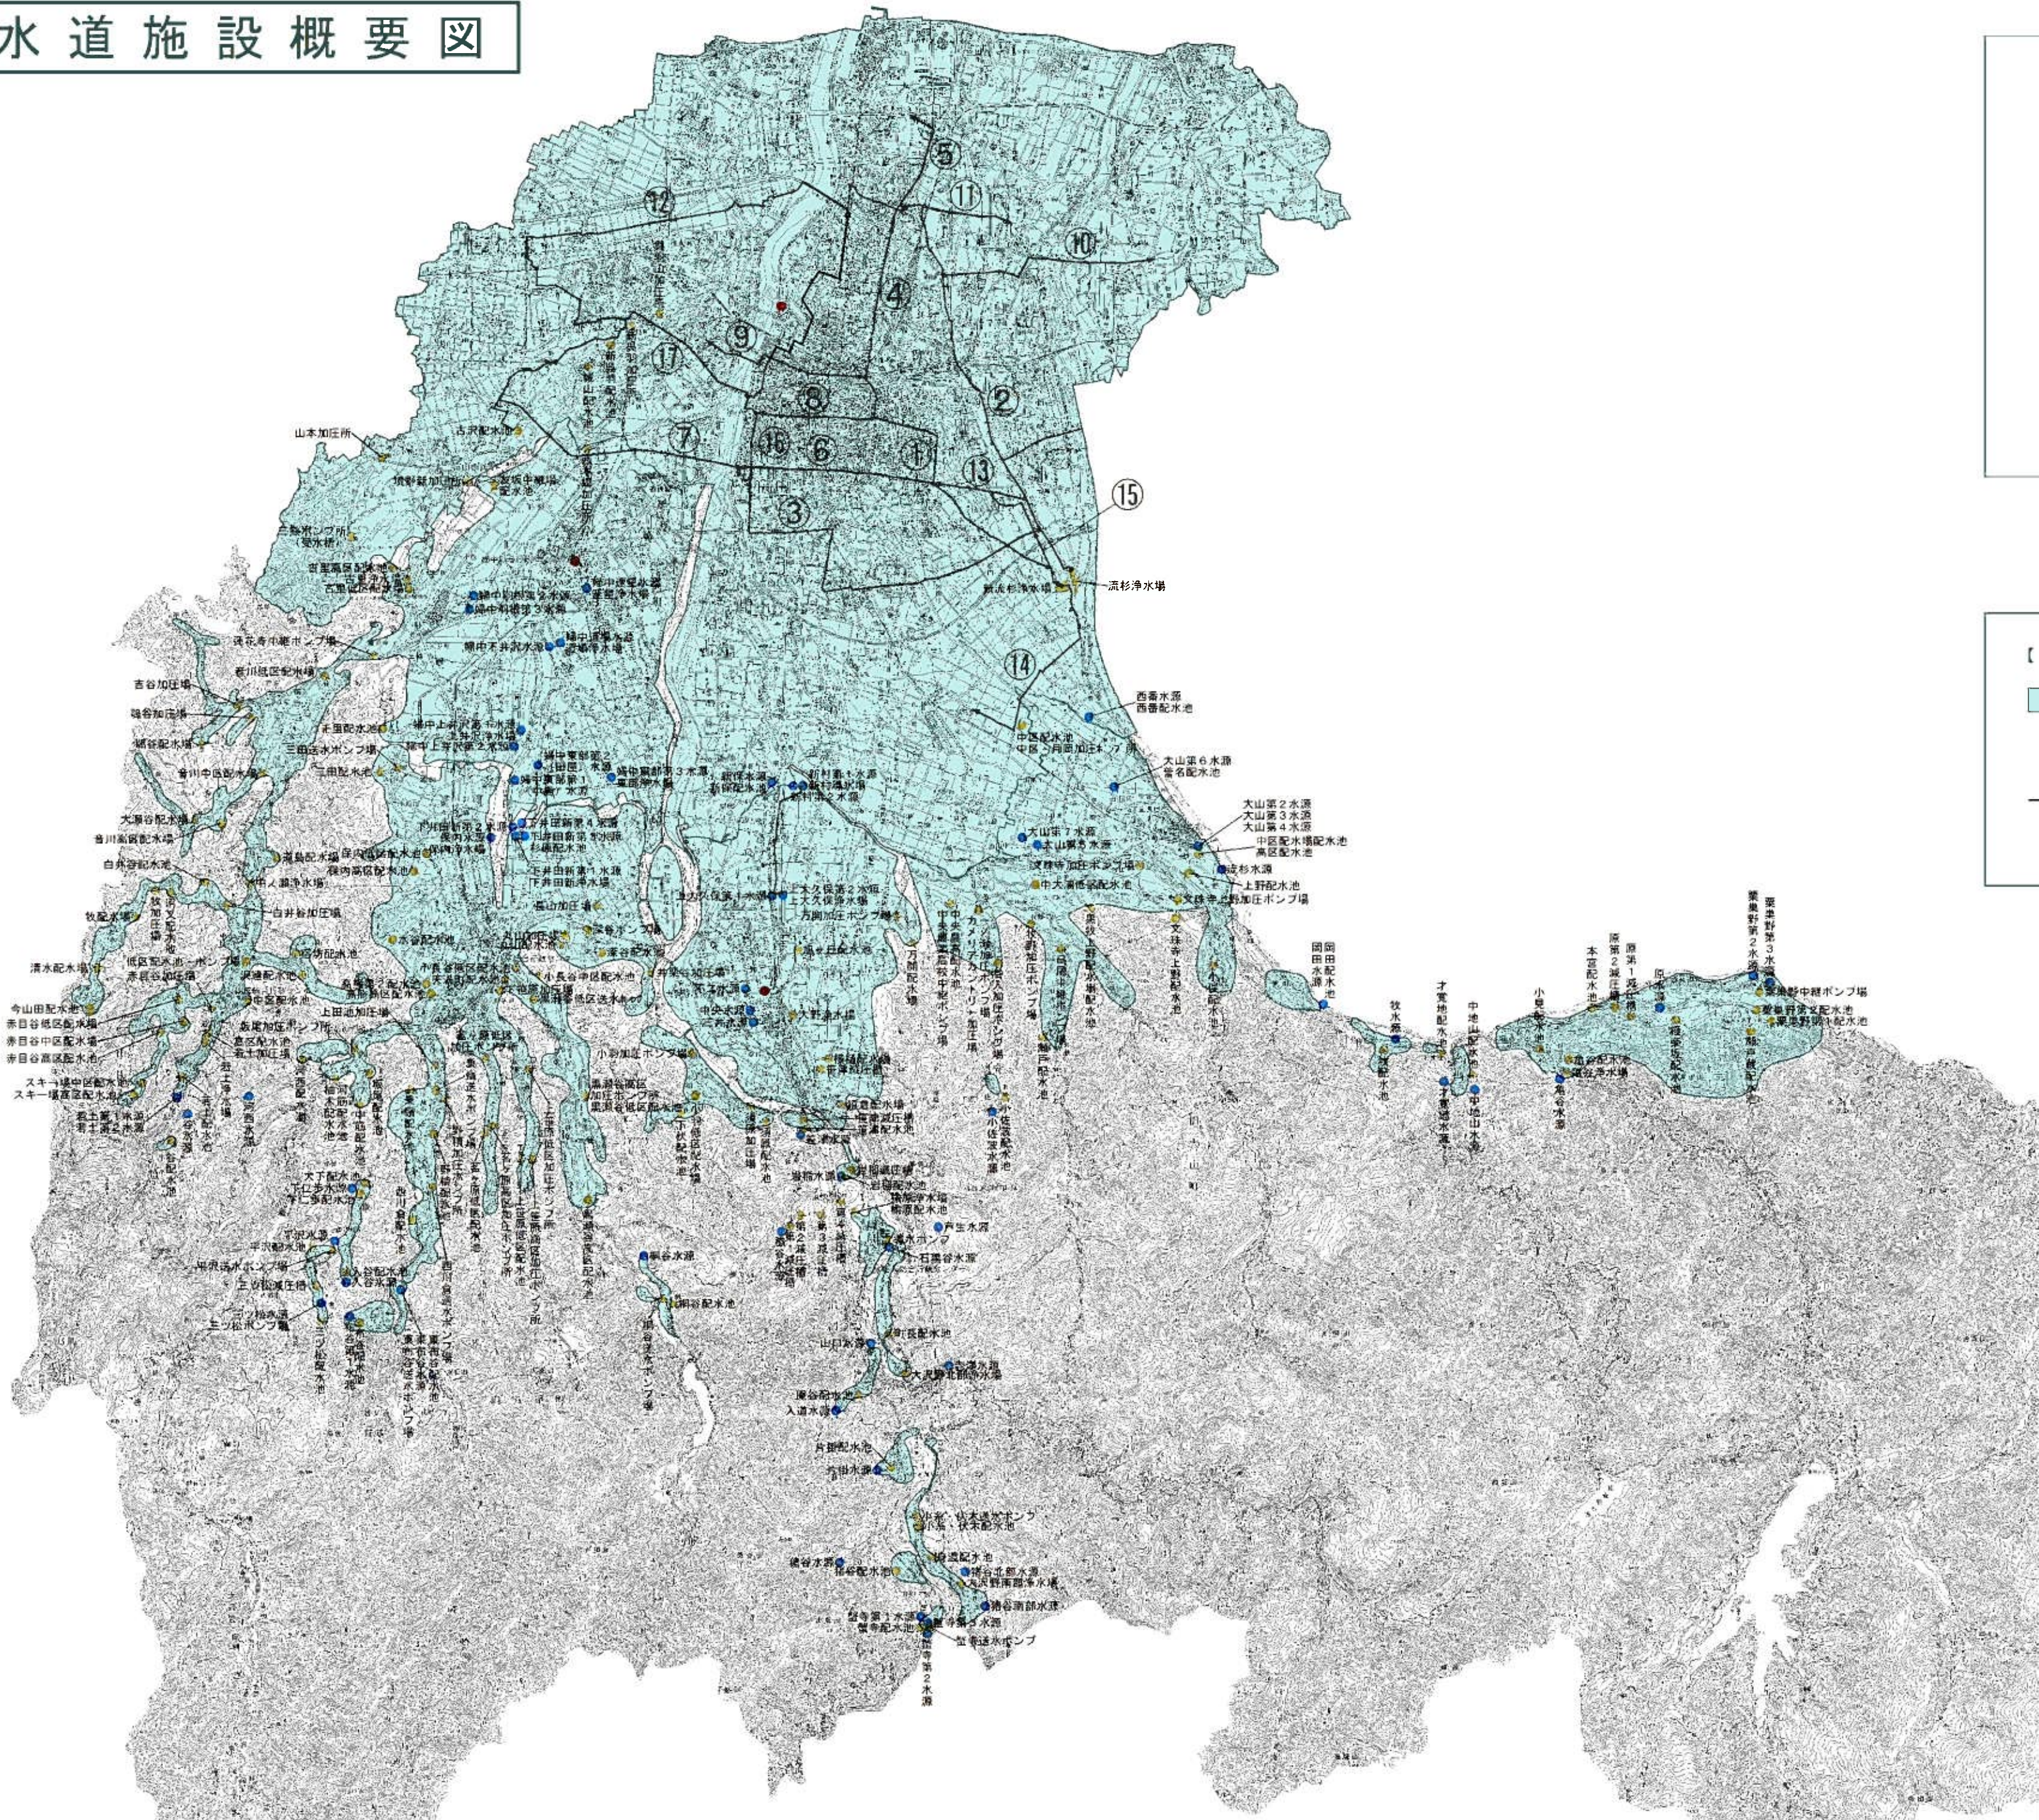


	幹線名	口 径 布設年度	： 布設延長 ： 管 種	区 間
①	中部幹線	φ800～φ400 S37～409	L=13,579m NS-DIP・DIP (直管・メカ・曲管・インロー)	流砂浄水場～舟橋今町
②	北部幹線	φ1,350～φ500 S46～SS4	L=9,809m K型DIP (φ500～φ)	流砂浄水場～豊田二丁目
③	南部幹線	φ800～φ600 SS0～SS9	L=11,849m K型DIP	東流砂～市瀬町
④	赤江幹線	φ350～φ450 H00～R1	L=4,383m NS-DIP・GX-DIP	稲荷元町～豊田本町一丁目
⑤	岩瀬幹線	φ350～φ300 H09～H03	L=2,325m NS-DIP・GX-DIP	豊田本町一丁目～住友町
⑥	城南幹線	φ400～φ350 S37～403	L=3,489m A型DIP・SP	中市～市瀬町
⑦	古沢幹線	φ500～φ350 S47～403	L=7,691.1m K型DIP・A型DIP・SP・SD-DIP・GX-DIP	市瀬町～古沢浄水池・住吉
⑧	西町幹線	φ400 SS2～409	L=2,554.1m NS-DIP・K型DIP・SP	元町二丁目～鹿島町二丁目
⑨	五福幹線	φ400～φ350 S41	L=1,500m A型DIP	神瀬町～五福
⑩	水橋幹線	φ400 SS6～SS7	L=5,399m K型DIP	新屋～金堀新
⑪	針原幹線	φ400 S47	L=1,851m K型DIP	新屋～三上
⑫	呉羽和合幹線	φ500～φ350 S47～406	L=11,225m NS-DIP・SIS・SP	豊田本町四丁目～本郷中部
⑬	中川原幹線	φ700 S46	L=2,051m K型DIP	古寺～中川原新町
⑭	中区幹線	φ400～φ350 SS0	L=4,700m K型DIP・A型DIP	流砂～月間町
⑮	新南部幹線	φ1,350～φ800 H18～H20	L=1,191m NS-DIP (φ800～DIP)	流砂浄水場～流砂
⑯	磯部中島幹線	φ800～φ500 SS7～H25	L=1,943m NS-DIP・K型DIP	新磯部二丁目～安野町一丁目
⑰	呉羽幹線	φ600～φ350 H12～H26	L=8,009m NS-DIP・SIS	安野町一丁目～西金屋

水質試験棟の概要


所在地 富山市流杉3-2

- 竣工年月日・・・・平成21年3月
- 総面積・・・・915.12m²(277.3坪)
《1F 457.56m²(138.65坪) 2F 457.56m²(138.65坪)》
- 主な分析機器・・・・ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS、PT-GC-MS×2台）
イオンクロマトグラフポストカラム分析計（IC-PC）
誘導結合プラズマ質量分析計（ICP-MS）
分光光度計
還元気化水銀分析装置
全有機炭素計（TOC）
ポストカラム高速液体クロマトグラフ計（PC-HPLC）
液体クロマトグラフ質量分析装置（LC-MS/MS）
色度・濁度測定器

（1階平面図）

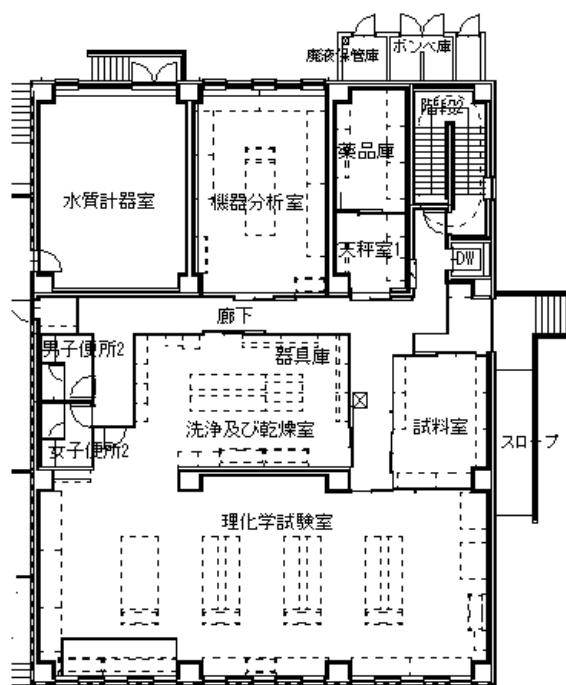

（2階平面図）

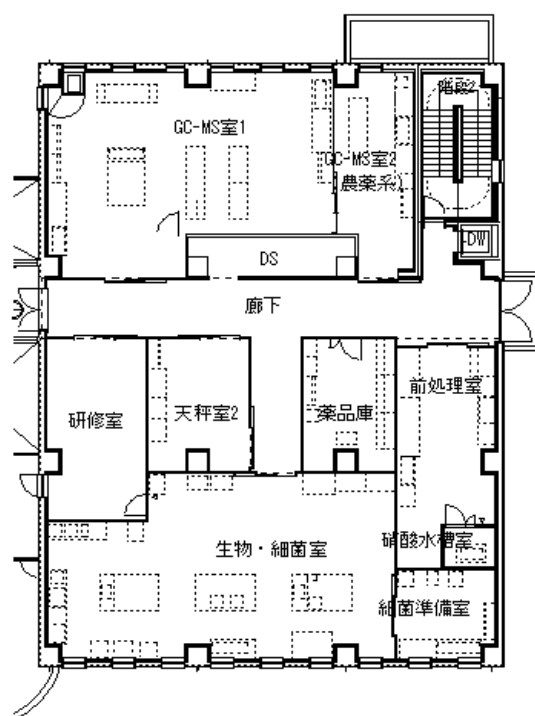

水質検査項目と検査頻度

1) 水質基準項目等の検査頻度

種別	項目No.	項 目	検査頻度 回/年(概ね)					
			給水栓水 (各配水区ごと)	浄水施設出口		原水(水源)		沈殿処理水 ろ過処理水 など
				水源が 表流水・沢水 の浄水	水源が 地下水・湧水 の浄水	表流水・沢水	地下水・湧水	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	12	12	1	12	1	12
	2	大腸菌	12	12	1	12	1	12
	3	カドミウム及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	4	水銀及びその化合物	4	4	1	4	1	-
	5	セレン及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	6	鉛及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	7	ヒ素及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	8	六価クロム及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	9	亜硝酸態窒素	4	4	1	4	1	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	4	4	1	4	1	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	4	1	4	1	-
	12	フッ素及びその化合物	4	4	1	4	1	-
	13	ホウ素及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	14	四塩化炭素	4	4	1	4	1	-
	15	1,4-ジオキサン	4	4	1	4	1	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	4	1	4	1	-
	17	ジクロロメタン	4	4	1	4	1	-
	18	テトラクロロエチレン	4	4	1	4	1	-
	19	トリクロロエチレン	4	4	1	4	1	-
	20	ベンゼン	4	4	1	4	1	-
	21	塩素酸	4	4	1	-	-	-
	22	クロロ酢酸	4	4	1	-	-	-
	23	クロロホルム	4	4	1	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	4	4	1	-	-	-
	25	ジブromクロロメタン	4	4	1	-	-	-
	26	臭素酸	4	4	1	-	-	-
	27	総トリハロメタン(23,25,29,30の総和)	4	4	1	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	4	4	1	-	-	-
	29	ブromジクロロメタン	4	4	1	-	-	-
	30	ブromホルム	4	4	1	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	4	4	1	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	33	アルミニウム及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	34	鉄及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	35	銅及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	36	ナトリウム及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	37	マンガン及びその化合物	12	12	1	12	1	12
	38	塩化物イオン	12	12	1	12	1	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12	12	1	12	1	12
	40	蒸発残留物	4	4	1	4	1	-
	41	陰イオン界面活性剤	4	4	1	4	1	-
	42	ジェオスミン	※	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	※	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	4	4	1	4	1	-
	45	フェノール類	4	4	1	4	1	-
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	12	1	12	1	12
	47	pH値	12	12	1	12	1	12
	48	味	12	12	1	-	-	12
	49	臭気	12	12	1	12	1	12
	50	色度	12	12	1	12	1	12
	51	濁度	12	12	1	12	1	12
そ の 他 の 項 目	51	水温	12	12	1	12	1	12
	52	残留塩素	12	12	1	-	-	12
	53	電気伝導度	12	12	1	12	1	12
	54	Mアルカリ度	12	12	1	12	1	12
	55	大腸菌数	-	-	-	注1)	注1)	-
	56	嫌気性芽胞菌	-	-	-	注1)	注1)	-
	57	クリプトスポリジウム	-	-	-	注1)	注1)	-
	58	ジアルジア	-	-	-	注1)	注1)	-

備考 1) カビ臭2項目(※印)は、藻類の発生時期(7~9月)に1回以上の検査を行います。
2) 注1)「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に準じた地点での検査回数にて検査します。
3) No.1、2、34、38、39、46~51の11項目は、富山県では浄水について概ね月に1回の検査とする項目に指定されています。

2) 水質管理目標設定項目の検査頻度

項目 No.	水質管理目標設定項目	検査頻度 回/年(代表点にて)	
		給水栓水	原水
1	アンチモン及びその化合物	1	1
2	ウラン及びその化合物	1	1
3	ニッケル及びその化合物	1	1
5	1,2-ジクロロエタン	1	1
8	トルエン	1	1
9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	1	1
10	亜塩素酸	1	-
12	二酸化塩素	1	-
13	ジクロロアセトニトリル	1	-
14	抱水クロラール	1	-
15	農薬類	1	1
16	残留塩素	1	-
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*	*
18	マンガン及びその化合物	*	*
19	遊離炭酸	1	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	1	1
21	メチル- <i>t</i> -ブチルエ-テル	1	1
22	有機物質 (KMnO ₄ 消費量)	1	1
23	臭気強度 (TON)	1	1
24	蒸発残留物	*	*
25	濁度	*	*
26	pH値	*	*
27	腐食性 (ランゲリア指数)	1	1
28	従属栄養細菌	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン	1	1
30	アルミニウム及びその化合物	*	*
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	1	1

- 備考 1) 水質管理目標設定項目は、各地域の代表的な7水系の給水栓水及び原水を検査を実施します。
2) *印は水質基準項目の検査で実施しています。
3) 水質管理目標設定項目No.4,6,11は水質基準項目に移行、No.7は水質管理目標設定項目から削除のため、欠番・

3) 要検討項目の検査頻度

項 目	検査頻度 回/年	
	浄水	原水
銀及びその化合物	—	1
バリウム及びその化合物	—	1
ビスマス及びその化合物	—	1
モリブデン及びその化合物	—	1
エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	—	1
エピクロヒドリン	—	1
塩化ビニル	—	1
酢酸ビニル	—	1
N, N-ジメチルアニリン	—	1
スチレン	—	1
ノニルフェノール	—	1
ビスフェノールA	—	1
ヒドラジン	—	1
フタル酸ジ (n-ブチル)	—	1
フタル酸ブチルベンジル	—	1
プロモクロロ酢酸	1	—
プロモジクロロ酢酸	1	—
ジプロモクロロ酢酸	1	—
プロモ酢酸	1	—
ジプロモ酢酸	1	—
トリプロモ酢酸	1	—
トリクロロアセトニトリル	1	—
プロモクロロアセトニトリル	1	—
ジプロモアセトニトリル	1	—
アセトアルデヒド	1	—
キシレン	—	1

- 備考 1) 各地域の代表的な6水系の浄水及び原水を隔年で検査を実施します。
配水量の多い流杉浄水場水系は、毎年1回の検査を実施します。
2) 富山県水道水質管理計画で選定された項目を富山県へ委託して検査します。

4) 毎日検査項目の検査頻度

項 目	検査頻度 回/年
	給水栓水
色	366
濁 り	366
消毒の残留効果 (残留塩素)	366

水質基準値及び目標値

1) 水質基準項目

項目 No.	水質基準項目	基準値	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	味
47	pH値	5.8~8.6	基礎的性状
48	味	異常でないこと	
49	臭気	異常でないこと	
50	色度	5度以下	
51	濁度	2度以下	

2) 水質管理目標設定項目

項目 No.	水質管理目標設定項目	目標値	備考
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	一般有機物
8	トルエン	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	消毒剤
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬
16	残留塩素	1mg/L以下	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) ※	10mg/L以上 100mg/L以下	味
18	マンガン及びその化合物 ※	0.01mg/L以下	着色
19	遊離炭酸	20mg/L以下	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	臭気
21	メチルセブチルエーテル	0.02mg/L以下	一般有機物
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	味
23	臭気強度(TON)	3以下	臭気
24	蒸発残留物 ※	30mg/L以上 200mg/L以下	味
25	濁度 ※	1度以下	基礎的性状
26	pH値 ※	7.5程度	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	2,000個/mL以下 (暫定)	病原生物の代替指標
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物 ※	0.1mg/L以下	着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	

分類	農薬類の対象農薬 2)	目標値
農薬	アセフェート	0.006mg/L以下
農薬	グリホサート	2mg/L以下
農薬	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下
農薬	シハロホップチル	0.006mg/L以下
農薬	ダイアジノン	0.003mg/L以下
農薬	トリシクラゾール	0.1mg/L以下
農薬	フサライド	0.1mg/L以下
農薬	プロベナゾール	0.03mg/L以下
農薬	ペンタゾン	0.2mg/L以下
農薬	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下

備考 1) 水質管理目標設定項目No.4,6,11は水質基準項目に移行、No.7は水質管理目標設定項目から削除のため、欠番・

2) 農薬類の対象農薬は、富山県内で使用量の多い農薬10項目を選定

3) 要検討項目

項目 No.	要検討項目	目標値	備考
1	銀及びその化合物	-	
2	バリウム及びその化合物	0.7mg/L	
3	ビスマス及びその化合物	-	
4	モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	
5	アクリルアミド	0.0005mg/L	
6	アクリル酸	-	
7	17-β-エストラジオール	0.00008mg/L (暫定)	
8	エチニル-エストラジオール	0.00002mg/L (暫定)	
9	エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.5mg/L	
10	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L (暫定)	
11	塩化ビニル	0.002mg/L	
12	酢酸ビニル	-	
13	2,4-トルエンジアミン	-	
14	2,6-トルエンジアミン	-	
15	N,N-ジメチルアニリン	-	
16	スチレン	0.02mg/L	
17	ダイオキシン類	1pg-TEQ/L (暫定)	
18	トリエチレントトラミン	-	
19	ノニルフェノール	0.3mg/L (暫定)	
20	ビスフェノールA	0.1mg/L (暫定)	
21	ヒドラジン	-	
22	1,2-ブタジエン	-	
23	1,3-ブタジエン	-	
24	フタル酸ジ (n-ブチル)	0.01mg/L	
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/L	
26	ミクロキシチン-LR	0.0008mg/L (暫定)	
27	有機すず化合物	0.0006mg/L (暫定)	トリブチルスズオキシドの目標値
28	ブロモクロロ酢酸	-	
29	ブロモジクロロ酢酸	-	
30	ジブロモクロロ酢酸	-	
31	ブロモ酢酸	-	
32	ジブロモ酢酸	-	
33	トリブロモ酢酸	-	
34	トリクロロアセトニトリル	-	
35	ブロモクロロアセトニトリル	-	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06mg/L	
37	アセトアルデヒド	-	
38	MX	0.001mg/L	
39	欠番 (クロロピクリン)		
39	キシレン	0.4mg/L	
40	過塩素酸	0.025mg/L	
41	N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.0001mg/L	
42	アニリン	0.02mg/L	
43	キノリン	0.0001mg/L	
44	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02mg/L	
45	ニトリロ三酢酸 (NTA)	0.2mg/L	
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	-	

備考 平成16年1月22日付健水発第0122002号厚生労働省健康局水道課通知参照

4) 毎日検査項目

項 目	評 価
色	異常でないこと
濁 り	異常でないこと
消毒の残留効果(残留塩素)	0.1mg/L以上

備考 水道法施行規則第15条第1項第1号に基づき、給水栓で検査します。

○給水栓の検査結果　＜流杉水系(牛島本町)給水栓＞

地点番号： 1-3-1

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数	
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇					
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨					
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12	
水温 (℃)	11.5	16.2	18.9	23.0	24.3	21.9	16.7	12.0	11.0	6.6	6.3	6.8	24.3	6.3	14.6	12	
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12	
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12	
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2			<0.1			0.2			0.2			0.2	<0.1	0.2	4	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			0.10	*		0.10	<0.08	<0.08	4	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ (mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
ベンゼン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
塩素酸 (mg/L)	<0.06			0.08	*		0.07	*		<0.06			0.08	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	
クロロホルム (mg/L)	<0.006			0.008	*		0.010	*		<0.006			0.010	<0.006	<0.006	4	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	*		<0.003			<0.003			<0.003			0.004	<0.003	<0.003	4	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	
臭素酸 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	
総トリハロメタン (mg/L)	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	*		0.004	*		0.005	*		<0.003			0.005	<0.003	0.003	4	
ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	
ブロモホルム (mg/L)	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4	
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.03	*	0.02	0.03	*	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12	
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.8	2.7	2.6	2.8	2.8	2.6	2.7	4.0	3.5	3.7	4.0	2.6	3.0	12	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	
塩化物イオン (mg/L)	3.5	3.0	3.6	4.5	3.8	3.2	3.6	3.4	3.4	6.4	4.6	5.0	6.4	3.0	4.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.5	22.2	25.0	22.8	17.6	25.6	30.3	*	24.4	28.0	39.7	*	33.1	*	35.2	*	12
蒸発残留物 (mg/L)	47			61	*		54	*		54	*		61	47	54	4	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	
ジェオスミン (mg/L)				<0.000001									<0.000001			1	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)				<0.000001									<0.000001			1	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	
フェノール類 (mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	0.3	0.4	*	0.3	0.4	*	0.4	*	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	12	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12	
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	
Mアルカリ度 (mg/L)	16.7	14.5	17.2	15.8	14.3	22.6	23.0	19.8	23.1	25.7	25.6	27.2	27.2	14.3	20.5	12	
電気伝導度 (μS/cm)	61	59	67	64	53	65	74	63	77	103	89	92	103	53	72	12	
残留塩素 (mg/L)	0.25	0.33	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.35	0.38	0.36	0.39	0.40	0.40	0.25	0.33	12	

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜古沢配水区(古沢)給水栓＞

地点番号： 1-3-2

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、曇を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、曇を伴う	曇時々雨、曇を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、曇を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温（℃）	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温（℃）	15.0	20.6	23.8	28.0	29.6	30.2	22.0	15.2	13.4	9.2	8.2	9.0	30.2	8.2	18.7	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005		4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004		4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.1			0.2			0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08		4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002		4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ナフ（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004		4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		4
塩素酸（mg/L）			<0.06			0.10 *			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		4
クロロホルム（mg/L）			0.009 *			0.013 **			0.009 *			<0.006	0.013	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			0.004 *			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01		4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		4
縮トリハロメタン（mg/L）			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸（mg/L）			0.006 *			0.007 **			0.006 *			<0.003	0.007	<0.003	0.005	4
ブromジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003		4
ブromホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009		4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008		4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.4	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	4.1	3.6	3.7	4.1	2.4	3.0	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12
塩化物イオン（mg/L）	3.4	3.1	3.2	4.4	3.8	3.2	3.5	3.4	3.5	6.4	4.7	5.1	6.4	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	21.7	22.9	25.8	23.2	18.1	25.9	31.2 *	24.8	29.2	40.8 *	33.8 *	35.7 *	40.8	18.1	27.8	12
蒸発残留物（mg/L）			50			54 *			50			45	54	45	50	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02		4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005		4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	0.4 *	0.3	0.4 *	0.3	0.4 *	0.4 *	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
Mアルカリ度（mg/L）	16.7	15.7	17.2	14.2	14.4	23.3	24.0	20.0	23.6	26.0	25.8	26.8	26.8	14.2	20.6	12
電気伝導度（μS/cm）	61	62	66	64	54	66	76	63	73	108	90	94	108	54	73	12
残留塩素（mg/L）	0.38	0.28	0.28	0.29	0.33	0.28	0.36	0.28	0.25	0.32	0.39	0.32	0.39	0.25	0.31	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜呉羽減圧区(本郷中部)給水栓＞

地点番号： 1-3-3

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雲を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時雲後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雲を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温 (℃)	13.0	18.0	19.8	24.5	28.2	26.0	18.6	15.0	12.7	8.2	8.0	7.8	28.2	7.8	16.7	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.1			0.2			0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 塩化パラジクロロメタン (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸 (mg/L)			<0.06			0.10 *			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム (mg/L)			0.009 *			0.014 **			0.010 *			<0.006	0.014	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
総トリハロメタン (mg/L)			0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.007 **			0.008 **			0.006 *			<0.003	0.008	<0.003	0.005	4
ブromクロロメタン (mg/L)			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ブromホルム (mg/L)			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	2.6	2.8	4.1	3.6	3.7	4.1	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	3.2	3.2	3.4	4.3	3.8	3.1	3.5	3.6	3.4	6.3	4.6	5.1	6.3	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.0	23.3	25.4	24.2	18.6	26.2	31.1 *	23.8	29.0	41.0 *	33.4 *	35.5 *	41.0	18.6	27.9	12
蒸発残留物 (mg/L)			50			58 *			50			51 *	58	50	52	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.3	0.4 *	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	17.4	15.8	17.8	16.6	14.7	23.5	23.8	20.4	24.2	26.2	25.9	26.8	26.8	14.7	21.1	12
電気伝導度 (μS/cm)	62	55	70	66	55	68	77	62	73	110	89	94	110	55	73	12
残留塩素 (mg/L)	0.37	0.33	0.26	0.31	0.29	0.28	0.32	0.24	0.25	0.36	0.38	0.30	0.38	0.24	0.31	12

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <北部減圧区(浜黒崎)給水栓>

地点番号： 1-3-5

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温 (℃)	13.5	18.0	20.0	25.5	28.7	26.2	19.0	14.0	12.5	8.0	7.9	8.0	28.7	7.9	16.8	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2			0.1			0.2			0.2			0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			0.10 *			0.10	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ベンゼン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸 (mg/L)	<0.06			0.09 *			0.07 *			<0.06			0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム (mg/L)	<0.006			0.009 *			0.009 *			<0.006			0.009	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003			<0.003			<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003			0.004 *			0.005 *			<0.003			0.005	<0.003	0.003	4
ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.003			<0.003			0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモホルム (mg/L)	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.8	2.9	2.7	3.0	2.6	2.6	2.9	4.0	3.7	3.7	4.0	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.1	3.3	4.6	3.7	3.3	3.6	3.4	3.5	6.4	4.6	5.0	6.4	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.2	22.4	24.8	24.8	17.6	25.2	32.2 *	24.0	29.4	39.1 *	34.0 *	34.9 *	39.1	17.6	27.6	12
蒸発残留物 (mg/L)	44			63 *			56 *			54 *			63	44	54	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類 (mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4 *	0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.3	0.4 *	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	16.4	14.6	17.2	16.7	13.6	22.1	24.5	19.8	24.2	25.3	25.6	25.9	25.9	13.6	20.5	12
電気伝導度 (μS/cm)	61	61	68	70	52	67	80	63	78	104	89	92	104	52	74	12
残留塩素 (mg/L)	0.30	0.36	0.32	0.28	0.28	0.28	0.25	0.30	0.34	0.32	0.39	0.40	0.40	0.25	0.32	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜水橋北部減圧区(水橋館町)給水栓＞

地点番号： 1-3-6

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温 (℃)	14.9	18.8	21.3	27.4	30.4	27.9	21.0	15.4	12.5	8.8	8.3	8.0	30.4	8.0	17.9	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2			0.1			0.2			0.2			0.2		0.2	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			0.11 *			0.11	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ベンゼン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸 (mg/L)	<0.06			0.09 *			0.07 *			<0.06			0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム (mg/L)	0.006			0.011 *			0.010 *			<0.006			0.011	<0.006	0.007	4
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003			<0.003			<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004 *			0.005 *			0.005 *			<0.003			0.005	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム (mg/L)	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.5	2.6	2.8	3.0	2.7	3.0	3.0	2.7	2.9	4.1	3.7	3.7	4.1	2.5	3.0	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.1	3.1	4.6	3.7	3.1	3.6	3.5	3.4	6.4	4.6	5.0	6.4	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.5	22.9	26.0	26.8	18.2	26.0	33.4 *	24.4	29.8	40.2 *	34.0 *	34.8 *	40.2	18.2	28.3	12
蒸発残留物 (mg/L)	43			74 *			58 *			57 *			74	43	58	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類 (mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4 *	0.3	0.3	0.4 *	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	17.0	15.0	17.4	18.7	14.6	22.4	25.8	20.0	24.4	26.6	26.4	26.6	26.6	14.6	21.2	12
電気伝導度 (μS/cm)	61	62	70	74	53	67	82	62	78	110	89	93	110	53	75	12
残留塩素 (mg/L)	0.30	0.32	0.30	0.25	0.23	0.28	0.22	0.29	0.30	0.23	0.38	0.39	0.39	0.22	0.29	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜城山配水区(吉作)給水栓＞

地点番号： 1-3-7

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雲を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雲を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温（℃）	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温（℃）	11.0	14.9	17.4	20.8	23.6	21.6	16.8	12.8	11.2	7.4	6.5	6.8	23.6	6.5	14.2	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.1			0.2			0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 塩化ベンゼン（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			0.08 *			0.17 **			0.08 *			<0.06	0.17	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			0.009 *			0.013 **			0.010 *			<0.006	0.013	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸（mg/L）			0.004 *			0.004 *			0.004 *			<0.003	0.004	<0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸（mg/L）			0.009 **			0.009 **			0.008 **			0.003	0.009	0.003	0.007	4
プロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.8	3.9	3.6	3.9	2.7	3.0	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	3.3	3.2	3.3	4.3	3.9	3.4	3.6	3.8	3.7	5.6	5.1	5.0	5.6	3.2	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	24.1	23.9	23.4	24.1	18.7	26.9	28.4	25.7	28.6	36.3 *	37.2 *	36.2 *	37.2	18.7	27.8	12
蒸発残留物（mg/L）			50			58 *			54 *			50	58	50	53	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001						<0.000001				1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001						<0.000001				1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	0.3	0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	18.4	16.6	16.1	17.2	15.1	23.6	21.3	21.5	22.8	25.4	27.5	27.8	27.8	15.1	21.1	12
電気伝導度（μS/cm）	65	62	65	67	56	70	72	68	76	98	99	95	99	56	74	12
残留塩素（mg/L）	0.39	0.30	0.30	0.35	0.29	0.30	0.35	0.36	0.32	0.33	0.37	0.30	0.39	0.29	0.33	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <新呉羽配水区(呉羽)給水栓>

地点番号： 1-3-8

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雲を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時雲後晴	晴時々曇				
天候(当日)	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雲を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温	(℃) 10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温	(℃) 11.5	15.0	17.8	21.2	24.3	22.4	17.1	13.7	12.1	10.0	8.8	8.5	24.3	8.5	15.2	12
一般細菌	(個/mL) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌(定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物	(mg/L) <0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物	(mg/L) <0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
セレン及びその化合物	(mg/L) <0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物	(mg/L) <0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物	(mg/L) <0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物	(mg/L) <0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素	(mg/L) <0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L) <0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L) 0.1		0.1			0.2			0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物	(mg/L) <0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物	(mg/L) <0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素	(mg/L) <0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン	(mg/L) <0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 塩化パラジクロロメタン	(mg/L) <0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン	(mg/L) <0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン	(mg/L) <0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン	(mg/L) <0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン	(mg/L) <0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸	(mg/L) <0.06		<0.06			0.11 *			<0.06			<0.06	0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	(mg/L) <0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム	(mg/L) 0.009 *		0.009 *			0.013 **			0.010 *			<0.006	0.013	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸	(mg/L) <0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン	(mg/L) <0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸	(mg/L) <0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ジブromクロロメタン	(mg/L) 0.01		0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸	(mg/L) 0.008 **		0.008 **			0.008 **			0.007 **			<0.003	0.008	<0.003	0.006	4
ブromジクロロメタン	(mg/L) <0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003	4
ブromホルム	(mg/L) <0.009		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド	(mg/L) <0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物	(mg/L) <0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物	(mg/L) 0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物	(mg/L) <0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物	(mg/L) <0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物	(mg/L) 2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	3.9	3.6	3.7	3.9	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物	(mg/L) <0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン	(mg/L) 3.2	3.2	3.3	4.2	3.7	3.2	3.5	3.5	3.5	6.2	4.7	5.0	6.2	3.2	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L) 23.6	22.8	24.2	24.0	18.7	26.5	30.3 *	23.9	28.9	38.7 *	34.3 *	36.0 *	38.7	18.7	27.7	12
蒸気残留物	(mg/L) 50		50			58 *			54 *			42	58	42	51	4
陰イオン界面活性剤	(mg/L) <0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			4
ジェオスミン	(mg/L) <0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール	(mg/L) <0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001			1
非イオン界面活性剤	(mg/L) <0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類	(mg/L) <0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L) 0.3	<0.3	0.4 *	0.3	0.4 *	0.4 *	0.3	0.4 *	0.4 *	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度	(度) <1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度	(度) <0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度	(mg/L) 18.4	15.6	17.2	17.1	14.9	23.4	23.2	20.1	23.6	25.5	26.9	26.5	26.9	14.9	21.0	12
電気伝導度	(μS/cm) 64	63	66	66	54	68	75	63	76	105	92	94	105	54	74	12
残留塩素	(mg/L) 0.36	0.30	0.25	0.28	0.28	0.28	0.32	0.32	0.25	0.38	0.32	0.32	0.38	0.25	0.31	12

(注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <中区配水区(西野新)給水栓>

地点番号： 1-3-9

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温 (℃)	12.0	16.9	18.5	23.1	25.5	24.1	18.2	13.2	12.1	8.0	6.8	7.5	25.5	6.8	15.5	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.1			<0.1			0.1			0.1		0.1	<0.1		4
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			0.08		0.08	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ルノ (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)		<0.06			0.12 *			<0.06			<0.06		0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)		<0.006			0.013 **			0.008 *			<0.006		0.013	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.004 *			0.004 *			0.004 *			<0.003		0.004	<0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004 *			0.007 **			0.006 *			<0.003		0.007	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン (mg/L)		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
ブロモホルム (mg/L)		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.03 *	0.03 *	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	4.0	3.6	3.5	4.0	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.1	3.1	4.3	3.8	3.4	3.5	3.4	3.4	6.4	4.8	4.9	6.4	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.7	22.5	24.7	22.5	17.6	25.1	29.7	24.4	28.4	39.5 *	33.5 *	33.6 *	39.5	17.6	27.0	12
蒸発残留物 (mg/L)		43			40			41			66 *		66	40	48	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	18.7	14.7	17.4	15.8	14.3	22.0	22.7	19.8	22.8	25.0	25.0	26.1	26.1	14.3	20.4	12
電気伝導度 (μS/cm)	62	61	66	64	53	67	73	62	73	104	89	90	104	53	72	12
残留塩素 (mg/L)	0.38	0.40	0.32	0.38	0.36	0.38	0.39	0.33	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.32	0.37	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <西番水系(月岡)給水栓>

地点番号： 1-3-10

地域： 富山

水源： 西番水源(地下水)

浄水施設： 西番配水池

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候(当日)	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温(℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温(℃)	14.6	19.0	19.1	22.2	25.4	24.0	18.0	14.5	14.0	10.8	10.4	10.5	25.4	10.4	16.9	12
一般細菌(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌(定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
水銀及びその化合物(mg/L)		<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素(mg/L)		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン(mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)		0.5			0.5		0.4				0.6		0.6	0.4	0.5	4
フッ素及びその化合物(mg/L)		<0.08			<0.08		0.08				0.10 *		0.10	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005			4
1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
ベンゼン(mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
塩素酸(mg/L)		<0.06			<0.06		0.10 *				<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸(mg/L)		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			4
クロロホルム(mg/L)		<0.006			<0.006		<0.006				<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸(mg/L)		<0.003			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン(mg/L)		<0.01			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			4
臭素酸(mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン(mg/L)		<0.01			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸(mg/L)		<0.003			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
プロモジクロロメタン(mg/L)		<0.003			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
プロモホルム(mg/L)		<0.009			<0.009		<0.009				<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド(mg/L)		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
ナトリウム及びその化合物(mg/L)	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	4.3	4.0	4.2	12
マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン(mg/L)	3.8	4.0	4.1	3.6	3.3	2.8	2.7	3.0	2.9	3.9	3.8	4.2	4.2	2.7	3.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	55.7 *	55.9 *	54.5 *	54.2 *	54.2 *	52.5 *	51.1 *	51.9 *	53.1 *	56.7 *	55.0 *	54.6 *	56.7	51.1	54.1	12
蒸発残留物(mg/L)		99 *			96 *			88 *			92 *		99	88	94	4
陰イオン界面活性剤(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン(mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール(mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
色度(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度(mg/L)	45.8	46.8	48.0	46.8	46.4	46.4	42.4	44.4	44.9	45.5	46.0	44.9	48.0	42.4	45.7	12
電気伝導度(μS/cm)	137	133	132	131	130	129	120	121	131	138	135	136	138	120	131	12
残留塩素(mg/L)	0.39	0.30	0.31	0.31	0.35	0.32	0.37	0.40	0.36	0.35	0.32	0.38	0.40	0.30	0.35	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜新保水系(新保)給水栓＞

地点番号： 1-3-11

地域： 富山

水源： 新保水源(地下水)

浄水施設： 新保配水池

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2	30.5	2.5	15.3	12
水温 (℃)	13.0	18.0	19.8	24.3	27.5	26.0	18.7	14.2	12.6	8.9	8.5	9.0	27.5	8.5	16.7	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002 *	0.001	<0.001	0.004 **	0.001	0.003 **	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.001	12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.4 *			1.5 *			1.1 *			1.2 *		1.5	1.1	1.3	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ル (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)		<0.06			0.11 *			0.11 *			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
プロモジクロロメタン (mg/L)		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
プロモホルム (mg/L)		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.3	6.3	6.0	6.0	6.6	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.4	6.5	6.6	6.0	6.3	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	6.0	6.1	6.5	6.8	6.8	5.9	6.0	6.3	6.3	7.3	6.6	7.3	7.3	5.9	6.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.5 *	43.4 *	42.6 *	41.1 *	43.7 *	41.1 *	42.3 *	42.5 *	43.2 *	44.6 *	44.2 *	44.6 *	44.6	41.1	43.1	12
蒸発残留物 (mg/L)		89 *			87 *			82 *			76 *		89	76	84	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.5	6.8	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.4	6.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	35.3	35.0	33.3	33.0	33.2	33.3	33.3	35.0	35.9	36.3	38.5	37.0	38.5	33.0	34.9	12
電気伝導度 (μS/cm)	123	122	122	122	125	119	116	118	126	129	125	128	129	116	123	12
残留塩素 (mg/L)	0.30	0.20	0.28	0.28	0.30	0.28	0.29	0.28	0.32	0.31	0.35	0.30	0.35	0.20	0.29	12

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜水橋南部減圧区(水橋)給水栓＞

地点番号： 1-3-12

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

浄水施設： 流杉浄水場

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	晴時々曇				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇時々雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	雨	30.5	2.5	15.3	12
気温（℃）	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	6.2				
水温（℃）	15.3	19.0	21.2	27.7	29.8	28.2	21.2	15.8	14.8	9.8	10.0	10.8	29.8	9.8	18.6	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0003			12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.2			0.1			0.2			0.2			0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08			0.10 *			0.10	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及びその化合物（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			0.09 *			0.08 *			<0.06			0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	0.007 *			0.012 *			0.011 *			<0.006			0.012	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリブロモメタン（mg/L）	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
トリクロロ酢酸（mg/L）	0.005 *			0.005 *			0.006 *			<0.003			0.006	<0.003	0.004	4
プロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
プロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.6	2.7	2.8	2.9	2.6	2.7	2.8	2.7	2.9	3.9	3.6	3.6	3.9	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	3.3	3.2	3.4	4.5	3.7	3.1	3.6	3.7	3.5	6.3	4.6	5.0	6.3	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	23.9	22.9	24.8	26.3	18.3	26.5	31.8 *	24.5	30.6 *	38.7 *	34.4 *	35.0 *	38.7	18.3	28.1	12
蒸発残留物（mg/L）	42			72 *			54 *			61 *			72	42	57	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.4 *	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
そのMアルカリ度（mg/L）	17.8	15.6	17.0	18.7	14.3	22.9	24.3	20.3	24.8	25.8	27.2	26.7	27.2	14.3	21.3	12
電気伝導度（μS/cm）	64	62	68	72	54	68	78	64	83	106	91	93	106	54	75	12
残留塩素（mg/L）	0.25	0.29	0.24	0.20	0.22	0.24	0.22	0.23	0.33	0.28	0.31	0.37	0.37	0.20	0.27	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜大沢野低区B配水区給水栓＞

地点番号： 2-3-3

地域： 大沢野

水源： 新村第1水源(地下水)、新村第2水源(地下水)、上大久保第1水源(地下水)、上大久保第2水源(地下水)

浄水施設： 上大久保浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月13日	7月20日	8月22日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月9日	2月20日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇時々雨	雨時々曇	晴、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	みぞれ後雨時々曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	曇時々晴一時雨	晴時々曇	晴	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	晴後曇時々雨	雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温（℃）	11.7	14.0	23.7	25.1	31.1	25.5	17.1	8.2	5.0	4.1	10.0	5.7	31.1	4.1	15.1	12
水温（℃）	15.1	17.1	18.2	19.8	19.8	19.4	18.8	16.2	14.9	14.5	14.0	12.1	19.8	12.1	16.7	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.3 *			1.4 *			1.2 *			1.1 *			1.4	1.1	1.3	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			0.07 *			<0.06			0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.9	8.7	8.3	8.2	7.9	7.9	8.1	8.7	8.3	7.8	8.5	8.3	8.7	6.9	8.1	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	7.5	8.5	8.0	8.9	6.2	5.8	7.5	6.5	6.6	7.3	7.3	7.4	8.9	5.8	7.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	42.1 *	58.7 *	59.8 *	47.7 *	55.7 *	54.5 *	48.2 *	50.6 *	49.8 *	46.9 *	51.1 *	51.1 *	59.8	42.1	51.4	12
蒸発残留物（mg/L）	83 *			108 **			86 *			86 *			108	83	91	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02						<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.6	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.6	6.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	38.4	47.1	50.6	36.4	47.1	46.6	38.4	42.1	43.4	39.1	46.3	47.9	50.6	36.4	43.6	12
電気伝導度（μS/cm）	137	162	161	140	152	147	134	138	144	135	146	148	162	134	145	12
残留塩素（mg/L）	0.40	0.45	0.45	0.30	0.45	0.45	0.25	0.45	0.45	0.30	0.45	0.45	0.45	0.25	0.40	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜須原配水区給水栓＞

地点番号： 2-3-6

地域： 大沢野

水源： 不二水源(地下水)、中央水源(地下水)、三井水源(地下水)

浄水施設： 大野浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月13日	7月20日	8月22日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月9日	2月20日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇時々雨	雨時々曇	晴、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	みぞれ後雨時々曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	曇時々晴一時雨	晴時々曇	晴	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	晴後曇時々雨	雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温（℃）	11.7	14.0	23.7	25.1	31.1	25.5	17.1	8.2	5.0	4.1	10.0	5.7	31.1	4.1	15.1	12
水温（℃）	13.2	18.3	22.5	27.5	31.2	29.0	20.6	15.7	12.5	9.5	9.2	7.6	31.2	7.6	18.1	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004				<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.3 *				1.1 *		0.9			1.0			1.3	0.9	1.1	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08				<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びγ+α-1,2-ジ 加HPL（mg/L）	<0.004				<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06				0.08 *		0.06			<0.06			0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006				<0.006		<0.006			<0.006			<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003				<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003				<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003				<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009				<0.009		<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008				<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	8.0	8.8	8.3	8.1	8.0	7.6	8.5	8.8	8.7	8.8	8.5	8.3	8.8	7.6	8.4	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	8.8	8.7	7.9	7.0	6.3	5.9	6.4	6.6	6.6	7.0	7.3	7.5	8.8	5.9	7.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	49.7 *	58.7 *	62.0 **	59.8 *	59.0 *	54.1 *	50.9 *	53.7 *	52.1 *	55.7 *	51.6 *	51.3 *	62.0	49.7	54.9	12
蒸発残留物（mg/L）	93 *				113 **		92 *			100 *			113	92	100	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02				<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	7.1	6.7	6.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	44.8	48.3	51.6	47.7	49.7	48.2	43.6	43.0	43.9	47.4	46.0	47.3	51.6	43.0	46.8	12
電気伝導度（μS/cm）	157	160	166	160	159	152	141	139	148	153	146	150	166	139	153	12
残留塩素（mg/L）	0.25	0.20	0.25	0.15	0.11	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.11	0.26	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果 <大沢野南部配水区(吉野)給水栓>

地点番号： 2-3-14

地域： 大沢野

水源： 猪谷南部水源(湧水)、猪谷北部水源(湧水)

浄水施設： 東猪谷浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月13日	7月20日	8月22日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇時々雨	雨時々曇	晴、雲を伴う	大雨時々曇、雲を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雲を伴う	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々曇一時雨、後時々曇	雨時々曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	曇時々晴一時雨	晴時々曇	晴	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	曇時々曇	雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温（℃）	11.7	14.0	23.7	25.1	31.1	25.5	17.1	8.2	5.0	0.2	10.0	5.7	31.1	0.2	14.8	12
水温（℃）	13.0	16.6	19.2	23.2	26.7	24.8	19.8	14.0	10.7	7.3	6.6	5.6	26.7	5.6	15.6	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.6			0.5			0.6			0.6	0.6	0.5	0.6	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン類（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06			0.12 *			<0.06 *			<0.06	0.12	<0.06	0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			0.010 *			<0.006			<0.006			<0.006	0.010	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）			0.005 *			<0.003			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003	4
プロモホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.8	3.4	3.2	3.3	3.7	3.7	3.7	3.5	3.3	3.4	3.1	3.1	3.7	2.8	3.4	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	2.9	2.7	2.9	2.7	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	2.6	2.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	21.2	28.0	25.8	27.1	33.9 *	33.6 *	34.7 *	31.5 *	28.0	29.4	25.9	26.2	34.7	21.2	28.8	12
蒸発残留物（mg/L）			74 *			66 *			44			53 *	74	44	59	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			4
ジオキシベンゼン（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	19.9	27.0	24.6	25.0	32.7	33.4	32.0	28.5	25.4	26.5	24.2	25.8	33.4	19.9	27.1	12
電気伝導度（μS/cm）	63	71	67	70	84	85	82	74	73	73	67	70	85	63	73	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.25	0.18	0.10	0.20	0.30	0.25	0.30	0.28	0.35	0.35	0.36	0.36	0.10	0.27	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <大沢野北部配水区(布尻)給水栓>

地点番号： 2-3-17

地域： 大沢野

水源： 寺津水源(湧水)

浄水施設： 寺津浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月13日	7月20日	8月22日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月9日	2月20日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇時々雨	雨時々曇	晴、雲を伴う	大雨時々曇、雲を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雲を伴う	みぞれ後雨時々曇	雪後曇時々みぞれ	雨時々曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	曇時々晴一時雨	晴時々曇	晴	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	晴後曇時々雨	雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温（℃）	11.7	14.0	23.7	25.1	31.1	25.5	17.1	8.2	5.0	4.1	10.0	5.7	31.1	4.1	15.1	12
水温（℃）	13.2	16.1	19.5	25.0	28.0	27.5	20.1	13.5	10.2	8.3	8.3	6.4	28.0	6.4	16.3	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005		<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004		<0.004				<0.004			<0.004	<0.004			4
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.1		0.2				0.2			0.1	0.2	0.1	0.2	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08		<0.08				<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005		<0.005				<0.005			<0.005	<0.005			4
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン（mg/L）			<0.004		<0.004				<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002		<0.002				<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06		0.08 *				0.07 *			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002		<0.002				<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006		<0.006				<0.006			<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003				<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
トリハロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003				<0.003			<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003		<0.003				<0.003			<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）			<0.009		<0.009				<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008		<0.008				<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.4	5.0	4.2	4.6	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	4.5	4.4	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.8	4.3	4.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	44.2 *	46.0 *	48.8 *	49.1 *	49.2 *	49.6 *	53.5 *	52.9 *	53.0 *	51.8 *	49.1 *	46.1 *	53.5	44.2	49.4	12
蒸発残留物（mg/L）			95 *		95 *				76 *			72 *	95	72	85	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	<0.02			4
ジオキシベンゼン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005		<0.005				<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.00005		<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
その電導度（μS/cm）	46.1	45.8	48.9	46.4	48.8	49.3	48.3	49.0	49.1	49.3	48.2	47.4	49.3	45.8	48.1	12
他 残留塩素（mg/L）	120	109	117	118	122	122	120	119	122	117	118	116	122	109	118	12
	0.45	0.40	0.21	0.45	0.30	0.45	0.40	0.35	0.30	0.45	0.45	0.38	0.45	0.21	0.38	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜上滝中区配水区給水栓＞

地点番号： 3-3-1

地域： 大山

水源： 上滝第2号水源(地下水)、上滝第3号水源(地下水)、上滝第4号水源(地下水)

浄水施設： 上滝浄水場

令和5年度

採水日	4月6日	5月16日	6月6日	7月6日	8月8日	9月19日	10月24日	11月9日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	晴時々雨、雷を伴う	晴後一時曇	曇後一時雨	曇後雨時々晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇時々晴	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	曇一時雨	晴	曇一時晴	晴後時々曇	曇後雨時々晴、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、曇を伴う	晴一時曇	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.3	19.9	22.3	27.3	30.9	28.0	17.6	16.2	7.5	7.4	2.9	8.5	30.9	2.9	17.3	12
水温（℃）	13.5	15.8	17.3	18.5	20.0	19.5	16.1	15.0	13.1	10.9	10.6	10.8	20.0	10.6	15.1	12
一般細菌（個/mL）	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004				<0.004				<0.004			<0.004	<0.004			4
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ（mg/L）	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.4				0.3				0.3			0.3	0.4		0.3	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08				<0.08				0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002				<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005				<0.005				<0.005			<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フル（mg/L）	<0.004				<0.004				<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06				0.08 *				<0.06			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006				<0.006				<0.006			<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003				<0.003				<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003				<0.003				<0.003			<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）	<0.003				<0.003				<0.003			<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）	<0.009				<0.009				<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008				<0.008				<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.5	4.9	4.8	4.9	4.7	4.9	5.0	5.1	4.9	5.0	5.0	4.9	5.1	4.5	4.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.2	4.6	4.2	3.9	3.8	3.5	3.6	3.6	3.9	4.4	5.0	5.0	5.2	3.5	4.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	50.1 *	54.6 *	54.9 *	54.9 *	53.6 *	55.4 *	56.8 *	58.4 *	56.8 *	59.8 *	57.7 *	55.4 *	59.8	50.1	55.7	12
蒸気残留物（mg/L）	96 *				98 *				107 **			94 *	107	94	99	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005				<0.005				<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	46.7	46.9	46.3	45.7	45.9	47.2	46.1	45.3	45.7	49.5	47.3	46.6	49.5	45.3	46.6	12
電気伝導度（μS/cm）	142	135	132	133	135	135	134	136	140	143	143	140	143	132	137	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.45	0.45	0.45	0.20	0.35	0.50	0.50	0.37	0.50	0.45	0.25	0.50	0.20	0.40	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果 <善名配水区(大庄)給水栓>

地点番号： 3-3-8

地域： 大山

水源： 上滝第6号水源(地下水)

浄水施設： 善名浄水場

令和5年度

採水日	4月11日	5月18日	6月22日	7月11日	8月1日	9月12日	10月12日	11月9日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴	曇一時晴後一時雨	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	曇時々雨	晴一時雨	曇時々晴	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時雪	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴一時雨後曇	雨時々曇	曇一時雨、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	晴一時曇	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	23.0	21.9	28.0	30.6	25.9	16.7	16.2	7.5	7.4	2.9	8.5	30.6	2.9	17.3	12
水温（℃）	17.0	18.6	22.1	27.0	27.8	27.6	22.8	21.0	14.5	9.5	9.3	9.4	27.8	9.3	18.9	12
一般細菌（個/mL）	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005				<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	0.001	0.002 *	0.001	0.001	0.002 *	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004				<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.9			0.3				0.7				0.9	0.9	0.3	0.7	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			0.09 *				0.08				<0.08	0.09	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005			4
双及びテトラ-1,2-ジ 加HPLC（mg/L）	<0.004			<0.004				<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）	0.06			<0.06				0.06				<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006				<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009				<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008				<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2 *	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.8	4.8	4.7	4.7	5.1	4.8	5.0	5.0	4.9	5.1	5.2	5.1	5.2	4.7	4.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	3.9	4.0	4.2	4.0	4.1	3.5	3.4	3.5	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	3.4	3.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	60.8 **	61.3 **	61.3 **	52.9 *	67.5 **	57.3 *	57.5 *	59.1 *	60.4 **	66.7 **	66.3 **	65.7 **	67.5	52.9	61.4	12
蒸発残留物（mg/L）	110 **			101 **				106 **				116 **	116	101	108	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02				<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.7	6.7	6.6	7.6	6.6	6.7	6.7	7.0	6.5	6.6	6.6	6.9	7.6	6.5	6.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
そのMアルカリ度（mg/L）	52.6	51.6	53.8	44.0	53.2	50.9	48.0	49.5	49.2	52.2	51.3	53.1	53.8	44.0	50.8	12
電気伝導度（μS/cm）	155	149	150	130	161	142	138	140	138	152	159	162	162	130	148	12
他残留塩素（mg/L）	0.25	0.40	0.45	0.22	0.35	0.35	0.45	0.30	0.35	0.50	0.45	0.22	0.50	0.22	0.36	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜瀬戸配水区給水栓＞

地点番号： 3-3-11

地域： 大山

水源： 上滝第5号水源(地下水)、上滝第7号水源(地下水)

浄水施設： 低区配水場

令和5年度

採水日	4月6日	5月18日	6月6日	7月11日	8月1日	9月12日	10月12日	11月7日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雲を伴う	曇時々晴、雲を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	曇後時々雨	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	曇一時雨	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雲を伴う	晴一時曇、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴一時曇	雨時々曇一時晴	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.3	23.0	22.3	28.0	30.6	25.9	16.7	16.9	7.5	7.4	2.9	8.5	30.6	2.9	17.4	12
水温（℃）	11.5	15.7	17.3	19.4	24.1	25.7	21.4	17.4	13.5	8.5	7.5	7.0	25.7	7.0	15.8	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005				<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004				<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.6			0.7				0.6				0.6	0.7	0.6	0.6	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08				<0.08				<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ル（mg/L）	<0.004			<0.004				<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06				<0.06				<0.06	<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006				<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003				<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）	<0.009			<0.009				<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008				<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	3.9	4.0	4.1	4.2	4.4	4.6	4.5	4.4	4.1	4.0	4.3	4.1	4.6	3.9	4.2	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	3.3	3.4	3.3	3.5	3.6	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.9	3.1	3.6	2.8	3.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	42.7 *	44.4 *	45.6 *	49.4 *	52.8 *	55.7 *	51.9 *	51.7 *	47.8 *	46.3 *	48.0 *	46.6 *	55.7	42.7	48.6	12
蒸気残留物（mg/L）	78 *			85 *				86 *				80 *	86	78	82	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02				<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.9	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	6.8	6.9	6.9	7.0	7.2	6.8	7.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	43.1	43.2	43.3	46.8	47.8	50.6	47.6	45.8	45.2	43.8	45.4	46.7	50.6	43.1	45.8	12
電気伝導度（μS/cm）	124	109	107	119	126	130	121	118	112	111	110	116	130	107	117	12
残留塩素（mg/L）	0.20	0.35	0.35	0.23	0.20	0.15	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.28	0.35	0.15	0.25	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜岡田配水区給水栓＞

地点番号： 3-3-13

地域： 大山

水源： 岡田水源(地下水)

浄水施設： 岡田配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月6日	7月11日	8月1日	9月12日	10月24日	11月9日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	曇一時雨後晴	曇時々晴	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	晴一時曇	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	22.3	28.0	30.6	25.9	17.6	16.2	7.5	7.4	2.9	8.5	30.6	2.9	17.2	12
水温（℃）	13.0	15.5	18.0	23.4	25.5	26.1	17.8	16.3	11.0	6.0	5.8	4.9	26.1	4.9	15.3	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.4			0.4				0.4		0.4		0.4	0.4	0.4	4
フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08			<0.08				<0.08		<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）		0.07 *			0.11 *				0.15 **		0.08 *		0.15	0.07	0.10	4
クロロ酢酸（mg/L）		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）		<0.006			<0.006				<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）		<0.009			<0.009				<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）		<0.008			<0.008				<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04 *	<0.03	<0.03	<0.03	0.04 *	0.03	0.04 *	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	12.0	12.0	12.2	11.9	12.9	12.8	13.3	12.8	12.5	11.9	11.9	12.0	13.3	11.9	12.4	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	20.7 *	17.2	16.3	13.6	14.7	11.3	8.9	8.4	8.1	10.0	14.1	20.3 *	20.7	8.1	13.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	51.2 *	49.2 *	50.2 *	51.3 *	55.5 *	55.3 *	52.8 *	52.7 *	51.7 *	47.7 *	47.8 *	50.9 *	55.5	47.7	51.4	12
蒸発残留物（mg/L）		100 *			118 **				121 **		114 **		121	100	113	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4 *	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.0	7.1	6.9	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度（mg/L）	37.9	38.4	40.6	43.5	45.7	51.7	50.2	48.9	48.6	42.5	39.7	36.4	51.7	36.4	43.7	12
電気伝導度（μS/cm）	179	160	160	160	175	174	163	160	159	157	158	171	179	157	165	12
残留塩素（mg/L）	0.45	0.30	0.45	0.45	0.25	0.25	0.50	0.35	0.21	0.35	0.32	0.45	0.50	0.21	0.36	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜亀谷配水区給水栓＞

地点番号： 3-3-14

地域： 大山

水源： 亀谷水源(地下水)

浄水施設： 亀谷受水槽

令和5年度

採水日	4月6日	5月18日	6月22日	7月6日	8月8日	9月19日	10月24日	11月9日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	晴	曇一時晴後一時雨	曇後一時雨	曇後雨時々晴、曇を伴う	雨後曇時々晴、曇を伴う	曇一時雨後晴	曇時々晴	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	曇一時雨	晴一時雨後曇	雨時々曇	晴後時々曇	曇後雨時々晴、曇を伴う	晴時々曇、曇を伴う	晴後一時雨一時曇、曇を伴う	晴一時曇	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温 (℃)	19.3	23.0	21.9	27.3	30.9	28.0	17.6	16.2	7.5	7.4	2.9	8.5	30.9	2.9	17.5	12
水温 (℃)	10.8	14.5	18.5	19.8	24.2	24.2	18.1	16.3	11.5	7.3	5.8	5.2	24.2	5.2	14.7	12
一般細菌 (個/mL)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.004 **	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.003 **	0.004	0.003	0.003	12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.4			0.1				0.3		0.3		0.4		0.3	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.14 *			0.11 *				0.08		0.11 *		0.14	0.08	0.11	4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ルノ (mg/L)		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)		<0.06			0.07 *				0.06		<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)		<0.006			<0.006				<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン (mg/L)		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ブロモホルム (mg/L)		<0.009			<0.009				<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008			<0.008				<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.7	4.1	3.5	3.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	3.8	3.5	3.6	4.1	2.7	3.3	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.6	1.9	2.4	2.3	2.1	2.4	1.3	1.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	57.2 *	68.3 **	63.1 **	74.0 **	55.7 *	58.7 *	65.7 **	65.2 **	66.7 **	64.2 **	59.1 *	60.1 **	74.0	55.7	63.2	12
蒸発残留物 (mg/L)		78 *			84 *				89 *		89 *		89	78	85	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	60.8	66.3	64.3	73.0	56.1	57.8	61.3	60.2	61.7	60.0	59.4	59.0	73.0	56.1	61.7	12
電気伝導度 (μS/cm)	139	147	136	162	122	128	135	132	140	137	130	133	162	122	137	12
残留塩素 (mg/L)	0.35	0.20	0.35	0.25	0.20	0.30	0.30	0.35	0.28	0.40	0.32	0.25	0.40	0.20	0.30	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜本宮配水区給水栓＞

地点番号： 3-3-15

地域： 大山

水源： 粟巣野第2水源(湧水)

浄水施設： 粟巣野第2配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月18日	6月22日	7月6日	8月8日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴	曇一時晴後一時雨	曇後一時雨	曇後雨時々晴、曇を伴う	雨後曇時々晴、曇を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴一時雨後曇	雨時々曇	晴後時々曇	曇後時々晴、曇を伴う	晴時々曇、曇を伴う	晴後一時雨一時曇、曇を伴う	雨時々曇一時晴	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	23.0	21.9	27.3	30.9	28.0	17.6	16.9	7.5	7.4	2.9	8.5	30.9	2.9	17.6	12
水温（℃）	10.6	15.5	18.0	18.9	24.1	23.6	17.6	16.5	11.2	6.4	5.5	4.6	24.1	4.6	14.4	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.5			0.5				0.5		0.5		0.5	0.5	0.5	4
フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08			<0.08				<0.08		<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ナフ（mg/L）		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）		<0.06			0.07 *				0.06		<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）		<0.006			<0.006				<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）		<0.003			<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ブromホルム（mg/L）		<0.009			<0.009				<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）		<0.008			<0.008				<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.3	4.4	4.3	4.3	4.6	4.3	4.4	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	3.0	3.4	3.3	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.3	2.7	2.8	2.7	3.5	2.7	3.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	55.1 *	55.9 *	55.8 *	56.1 *	57.1 *	59.6 *	59.7 *	59.0 *	56.0 *	52.8 *	50.8 *	51.0 *	59.7	50.8	55.7	12
蒸発残留物（mg/L）		88 *			107 **				102 **		96 *		107	88	98	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	54.9	56.2	58.4	57.3	58.0	60.0	57.4	56.5	56.0	53.6	54.1	55.8	60.0	53.6	56.5	12
電気伝導度（μS/cm）	133	132	132	133	137	141	136	133	136	127	124	124	141	124	132	12
残留塩素（mg/L）	0.45	0.20	0.45	0.30	0.24	0.25	0.35	0.35	0.31	0.35	0.32	0.40	0.45	0.20	0.33	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果 <牧配水区(才覚地)給水栓>

地点番号： 3-3-17

地域： 大山

水源： 牧第2水源(地下水)

浄水施設： 牧配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月6日	7月11日	8月1日	9月12日	10月24日	11月9日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	曇時々雨	曇一時雨後晴	曇時々晴	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時雪	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	晴一時曇	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴	0	0	17.2	12
気温（℃）	19.5	19.9	22.3	28.0	30.6	25.9	17.6	16.2	7.5	7.4	2.9	8.5				
水温（℃）	12.3	16.2	18.7	23.2	26.5	26.3	19.2	17.0	12.0	6.7	5.5	5.3	26.5	5.3	15.7	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0003			12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004		<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.3		0.2				0.4		0.3		0.4	0.2	0.3	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08		<0.08				<0.08		<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002		<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
1,2-ジクロロエタン（mg/L）			<0.004		<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.006		<0.006				<0.006		<0.006		<0.006			4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006		<0.006				<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			4
トリハロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003		<0.003			4
プロモホルム（mg/L）			<0.009		<0.009				<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008		<0.008				<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	3.2	3.9	4.7	4.0	4.0	3.8	4.5	3.9	4.3	4.4	4.0	4.0	4.7	3.2	4.1	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	2.9	6.9	8.4	4.1	3.6	2.6	3.0	2.6	3.6	4.9	4.5	5.3	8.4	2.6	4.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	29.7	35.9 *	40.4 *	35.3 *	36.1 *	35.1 *	39.7 *	36.5 *	38.9 *	39.2 *	34.3 *	34.0 *	40.4	29.7	36.3	12
蒸発残留物（mg/L）			76 *		56 *				74 *		68 *		76	56	69	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	7.0	7.0	6.6	6.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアールカリ度（mg/L）	30.1	31.8	34.4	34.3	35.4	36.6	39.2	35.3	39.4	37.2	34.4	33.0	39.4	30.1	35.1	12
電気伝導度（μS/cm）	81	92	105	92	92	87	98	89	102	98	90	92	105	81	93	12
残留塩素（mg/L）	0.45	0.45	0.27	0.45	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.32	0.45	0.45	0.25	0.36	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果 <中地山配水区給水栓>

地点番号： 3-3-18

地域： 大山

水源： 中地山水源(湧水)

浄水施設： 中地山配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月6日	7月11日	8月1日	9月12日	10月12日	11月9日	12月5日	1月18日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	曇時々晴	晴一時曇	晴時々曇	みぞれ時々曇一時曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	晴一時曇	曇	雨	曇時々みぞれ一時雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	22.3	28.0	30.6	25.9	16.7	16.2	7.5	7.4	2.9	8.5	30.6	2.9	17.1	12
水温（℃）	11.7	15.4	19.6	22.0	26.3	23.2	18.9	14.6	8.7	4.5	4.0	3.6	26.3	3.6	14.4	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002	0.002	0.002	12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.7			0.6			0.6		0.6		0.7	0.6	0.6	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005			4
γ及びγ+α-1,2-γ 加口フル（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06			<0.06			0.07 *		0.07 *		0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		<0.003			4
プロモホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.7	2.7	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.7	3.0	2.7	2.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	2.7	3.1	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.8	2.8	3.1	2.5	2.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	131.7 **	129.1 **	127.5 **	135.9 **	138.7 **	143.4 **	143.0 **	141.2 **	141.3 **	139.9 **	137.2 **	129.2 **	143.4	127.5	136.5	12
蒸気残留物（mg/L）			165 **			205 **			174 **		174 **		205	165	180	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	125.0	125.2	123.8	128.2	132.6	138.1	139.8	134.5	133.8	132.8	134.6	132.9	139.8	123.8	131.8	12
電気伝導度（μS/cm）	266	252	253	245	274	279	274	269	258	275	270	259	279	245	265	12
残留塩素（mg/L）	0.45	0.45	0.30	0.45	0.45	0.25	0.35	0.35	0.28	0.35	0.28	0.35	0.45	0.25	0.36	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <小長谷低区配水区給水栓>

地点番号： 4-3-1

地域： 八尾

水源： 下井田新第1水源(地下水)、下井田新第2水源(地下水)、下井田新第4水源(地下水)

浄水施設： 下井田新浄水場

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月9日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、曇を伴う	雨時々曇一時晴	曇	晴後曇時々雨	雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	4.1	10.0	8.5	31.1	4.1	17.8	12
水温（℃）	14.3	16.9	19.5	22.9	25.2	24.1	20.3	18.0	12.0	9.7	10.5	18.0	25.2	9.7	17.6	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.1 *			1.2 *			1.2 *			1.2 *			1.2	1.1	1.2	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	8.5	8.7	8.8	8.8	9.0	8.9	9.3	9.0	8.6	9.1	9.0	8.6	9.3	8.5	8.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.3	5.6	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	5.3	5.4	5.5	5.4	5.3	5.6	5.3	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	69.7 **	70.6 **	70.9 **	71.1 **	72.0 **	73.3 **	73.8 **	72.7 **	70.7 **	72.3 **	72.3 **	69.8 **	73.8	69.7	71.6	12
蒸発残留物（mg/L）	116 **			139 **			116 **			125 **			139	116	124	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	69.5	69.2	70.2	70.4	69.8	71.5	69.0	68.4	68.6	69.3	70.4	71.4	71.5	68.4	69.8	12
電気伝導度（μS/cm）	178	174	175	174	180	181	174	171	174	177	177	176	181	171	176	12
残留塩素（mg/L）	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.30	0.35	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜杉原配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-7

地域： 八尾

水源： 下井田新第3水源(地下水)

浄水施設： 杉原配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月9日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	曇	晴後曇時々雨	雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	4.1	10.0	8.5	31.1	4.1	17.8	12
水温（℃）	13.5	17.2	20.8	23.9	30.0	28.5	21.2	19.0	11.0	8.7	9.0	14.5	30.0	8.7	18.1	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.5 *			1.5 *			1.5 *			1.5 *			1.5	1.5	1.5	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びγ外α-1,2-ジ 加HCl）（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	0.11 *			<0.06			0.11 *			<0.06			0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	8.7	8.8	8.9	8.9	9.1	9.1	9.4	9.0	8.8	9.0	8.8	8.5	9.4	8.5	8.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.6	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.9	5.5	5.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	72.9 **	71.8 **	73.4 **	72.0 **	79.4 **	76.3 **	80.3 **	74.6 **	72.8 **	72.9 **	71.4 **	69.8 **	80.3	69.8	74.0	12
蒸発残留物（mg/L）	124 **			123 **			134 **			121 **			134	121	126	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	69.2	67.4	70.0	68.8	73.4	71.0	71.3	67.6	68.4	65.7	68.0	69.2	73.4	65.7	69.2	12
電気伝導度（μS/cm）	187	177	179	179	193	186	187	178	190	180	180	179	193	177	183	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.27	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <高熊配水区給水栓>

地点番号： 4-3-9

地域： 八尾

水源： 下井田新第1水源(地下水)、下井田新第2水源(地下水)、下井田新第4水源(地下水)

浄水施設： 下井田新浄水場

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日	12月12日	1月18日	2月1日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雲を伴う	曇後雨時々晴、雲を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴	曇一時雨	晴時々曇	曇後一時雨	晴時々曇				
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雲を伴う	曇後雨時々晴、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴	雨	雨	雨一時曇後曇時々みぞれ	雨				
気温（℃）	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1	10.4	7.4	4.2	6.2	30.9	4.2	16.5	12
水温（℃）	14.8	17.1	18.9	23.9	26.8	25.3	24.1	16.0	12.7	8.2	8.8	8.7	26.8	8.2	17.1	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.1 *			1.1 *			1.2 *			1.1 *			1.2	1.1	1.1	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口注）（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	8.5	8.7	9.0	8.4	9.0	8.8	9.2	9.0	9.2	8.9	8.6	8.9	9.2	8.4	8.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.5	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6	5.6	5.3	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	71.6 **	70.6 **	72.5 **	71.6 **	73.1 **	71.9 **	77.1 **	72.7 **	75.0 **	74.7 **	69.1 **	70.7 **	77.1	69.1	72.6	12
蒸発残留物（mg/L）	122 **			130 **			132 **			135 **			135	122	130	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	70.0	69.5	72.2	69.6	69.7	70.7	72.6	69.2	68.8	70.1	70.6	71.4	72.6	68.8	70.4	12
電気伝導度（μS/cm）	179	172	176	174	178	180	180	176	178	180	176	177	180	172	177	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.35	0.35	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.20	0.30	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜保内高区配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-12

地域： 八尾

水源： 八尾中核工業団地水源(地下水)

浄水施設： 水谷配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月9日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、曇を伴う	雨時々曇一時晴	曇	晴後曇時々雨	雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	4.1	10.0	8.5	31.1	4.1	17.8	12
水温（℃）	13.3	17.0	20.2	23.5	29.0	25.7	18.7	19.0	12.5	16.1	9.8	7.9	29.0	7.9	17.7	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.4			0.5			0.5			0.5	0.5	0.4	0.5	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 塩化エチレン（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06			0.09 *			0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	6.4	5.5	5.5	6.0	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	4.6	4.9	4.8	5.0	4.7	4.7	4.7	5.0	4.3	4.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	51.3 *	53.7 *	53.3 *	56.3 *	56.7 *	57.0 *	60.6 **	59.5 *	56.4 *	57.2 *	56.3 *	54.0 *	60.6	51.3	56.0	12
蒸発残留物（mg/L）			95 *			106 **			94 *			99 *	106	94	99	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001						<0.000001				1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001						<0.000001				1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	49.7	52.2	50.4	54.0	54.6	55.7	55.7	54.5	54.2	54.4	54.5	53.2	55.7	49.7	53.6	12
電気伝導度（μS/cm）	131	132	128	139	140	139	142	140	141	140	139	134	142	128	137	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.33	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜保内低区配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-13

地域： 八尾

水源： 保内水源(地下水)

浄水施設： 保内送水ポンプ場

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月9日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	曇	晴後曇時々雨	雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	4.1	10.0	8.5	31.1	4.1	17.8	12
水温（℃）	14.0	17.3	21.3	23.5	29.0	26.0	18.2	18.0	11.4	16.1	9.0	8.2	29.0	8.2	17.7	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			1.2 *			1.2 *			1.2 *			1.2 *	1.2	1.2	1.2	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ル（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06			0.08 *			<0.06			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.0	7.7	7.0	7.5	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.8	6.2	5.9	5.8	6.2	5.9	5.9	5.8	6.0	5.9	5.9	5.9	6.2	5.8	5.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	70.3 **	71.2 **	71.4 **	70.9 **	72.4 **	71.0 **	72.0 **	71.0 **	70.6 **	70.8 **	69.8 **	66.2 **	72.4	66.2	70.6	12
蒸発残留物（mg/L）			116 **			129 **			113 **			127 **	129	113	121	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001						<0.000001				1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001						<0.000001				1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.9	7.1	6.8	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	7.1	6.9	7.1	6.8	7.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	65.0	67.2	67.1	65.0	65.0	65.2	65.6	62.8	64.0	64.5	65.7	67.6	67.6	62.8	65.4	12
電気伝導度（μS/cm）	175	171	173	169	175	174	168	167	172	172	172	171	175	167	172	12
残留塩素（mg/L）	0.25	0.25	0.35	0.25	0.25	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.35	0.35	0.20	0.28	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜桐谷配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-16

地域： 八尾

水源： 桐谷水源(湧水)

浄水施設： 桐谷送水ポンプ場

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月16日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	みぞれ時々雪一時雨後時々曇	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	曇	曇時々曇	雨	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	0.2	10.0	8.5	31.1	0.2	17.5	12
水温（℃）	12.3	15.6	18.8	21.0	25.6	25.0	18.9	17.8	10.5	8.6	6.8	11.6	25.6	6.8	16.0	12
一般細菌（個/mL）	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.003 **	0.003 **	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.003	0.002	0.002	12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	0.4	0.4	4
フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）		<0.06			0.09 *			<0.06			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			4
プロモホルム（mg/L）		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.1	3.0	3.1	2.8	2.8	3.2	2.6	2.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	2.6	3.0	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.7	3.0	2.6	2.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	71.6 **	69.2 **	68.7 **	68.4 **	70.2 **	72.1 **	74.0 **	74.6 **	76.3 **	75.8 **	70.9 **	72.2 **	76.3	68.4	72.0	12
蒸発残留物（mg/L）		84 *			125 **			94 *			78 *		125	78	95	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	69.6	66.6	67.4	66.5	68.4	68.3	68.8	68.6	70.8	70.8	70.0	70.5	70.8	66.5	68.9	12
電気伝導度（μS/cm）	154	144	142	146	152	151	148	148	157	152	150	152	157	142	150	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.45	0.35	0.35	0.35	0.30	0.45	0.25	0.32	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜布谷配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-18

地域： 八尾

水源： 下井田新第1水源(地下水)、下井田新第2水源(地下水)、下井田新第4水源(地下水)

浄水施設： 下井田新浄水場

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日	12月5日	1月18日	2月1日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雲を伴う	曇後雨時々晴、雲を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴	晴一時曇	晴時々曇	曇後一時雨	晴時々曇				
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雲を伴う	曇後雨時々晴、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴	曇	雨	雨一時曇後曇時々みぞれ	雨				
気温（℃）	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1	7.5	7.4	4.2	6.2	30.9	4.2	16.3	12
水温（℃）	13.7	17.5	19.8	23.5	29.5	28.0	22.1	13.8	10.9	6.3	5.5	6.1	29.5	5.5	16.4	12
一般細菌（個/mL）	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004					<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.1 *			1.1 *					1.2 *		1.1 *		1.2	1.1	1.1	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08					<0.08		<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002					<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005					<0.005		<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ナフ（mg/L）	<0.004			<0.004					<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002					<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06					<0.06		<0.06		<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002					<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006					<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003					<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003					<0.003		<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003					<0.003		<0.003		<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009					<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008					<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	8.6	8.7	9.1	8.5	8.9	9.0	9.4	9.0	8.8	9.0	8.7	8.8	9.4	8.5	8.9	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.5	5.4	5.5	5.3	5.4	5.7	5.7	5.3	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	70.2 **	71.6 **	73.9 **	70.6 **	72.9 **	73.2 **	74.8 **	72.9 **	72.2 **	74.0 **	71.0 **	70.8 **	74.8	70.2	72.3	12
蒸発残留物（mg/L）	119 **			136 **					121 **		106 **		136	106	121	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02					<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005					<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	70.6	70.3	72.6	70.8	71.0	70.5	69.9	69.3	69.4	71.0	71.1	71.5	72.6	69.3	70.7	12
電気伝導度（μS/cm）	174	176	176	175	181	180	176	176	175	178	178	177	181	174	177	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.26	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果 <黒瀬谷高区配水区給水栓>

地点番号： 4-3-21

地域： 八尾

水源： 下井田新第1水源(地下水)、下井田新第2水源(地下水)、下井田新第4水源(地下水)

浄水施設： 下井田新浄水場

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月9日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、曇を伴う	雨時々曇一時晴	曇	晴後曇時々雨	雨	曇一時雨後晴				
気温 (℃)	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	4.1	10.0	8.5	31.1	4.1	17.8	12
水温 (℃)	11.8	15.5	18.8	21.0	28.1	25.5	18.9	18.4	11.9	8.5	8.3	10.0	28.1	8.3	16.4	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.2 *			1.2 *			1.1 *			1.1 *		1.2	1.1	1.2	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加HCl (mg/L)		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)		<0.06			0.10 *		<0.06				<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)		<0.006			<0.006		<0.006				<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)		<0.01			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.003			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
プロモジクロロメタン (mg/L)		<0.003			<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
プロモホルム (mg/L)		<0.009			<0.009		<0.009				<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.5	8.9	8.9	8.7	8.9	9.1	9.4	8.8	9.1	8.9	8.9	9.4	8.5	8.5	8.9	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	5.3	5.8	5.4	5.3	5.6	5.5	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.8	5.3	5.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	71.1 **	72.4 **	72.8 **	71.4 **	73.9 **	74.5 **	75.1 **	73.7 **	72.2 **	73.8 **	71.9 **	72.0 **	75.1	71.1	72.9	12
蒸発残留物 (mg/L)		124 **			136 **			126 **			127 **		136	124	128	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.0	7.1	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	69.9	70.7	71.8	71.3	71.0	71.4	70.2	69.2	70.0	70.3	71.3	71.8	71.8	69.2	70.7	12
電気伝導度 (μS/cm)	180	176	178	179	184	182	175	176	179	180	178	176	184	175	179	12
残留塩素 (mg/L)	0.25	0.30	0.25	0.25	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.28	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜平沢配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-27

地域： 八尾

水源： 平沢水源(湧水)

浄水施設： 平沢送水ポンプ場

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月28日	12月12日	1月18日	2月1日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雲を伴う	曇後雨時々晴、雲を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	晴時々曇	曇一時雨	晴時々曇	曇後一時雨	晴時々曇				
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雲を伴う	曇後雨時々晴、雲を伴う	曇時々雨、雲を伴う	晴一時曇	雨後時々曇、雲を伴う	雨	雨	雨一時曇後曇時々みぞれ	雨				
気温（℃）	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	10.6	10.4	7.4	4.2	6.2	30.9	4.2	16.7	12
水温（℃）	11.0	15.0	18.5	20.2	23.1	24.6	18.8	14.1	13.0	6.0	7.2	6.9	24.6	6.0	14.9	12
一般細菌（個/mL）	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.4			0.4		0.4				0.4	0.4	0.4	0.4	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08		<0.08				<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加HCl（mg/L）			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			0.12 *			0.18 **		0.08 *				<0.06	0.18	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006			<0.006		<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）			<0.009			<0.009		<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	9.8	10.0	10.3	10.3	10.4	10.4	10.7	9.9	10.3	9.8	9.6	9.8	10.7	9.6	10.1	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6	5.6	5.4	5.3	5.3	5.6	5.7	5.3	5.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	81.1 **	83.1 **	85.0 **	85.6 **	86.1 **	85.1 **	86.5 **	81.3 **	86.5 **	83.1 **	81.1 **	81.5 **	86.5	81.1	83.8	12
蒸気残留物（mg/L）			154 **			165 **		121 **				106 **	165	106	137	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001						<0.000001	<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001						<0.000001	<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1	7.8	7.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	89.4	91.8	93.6	90.2	93.4	93.1	89.1	86.3	88.1	88.9	89.9	90.5	93.6	86.3	90.4	12
電気伝導度（μS/cm）	199	197	198	190	204	202	199	181	195	194	198	192	204	181	196	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.20	0.28	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜三ツ松配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-29

地域： 八尾

水源： 三ツ松水源(湧水)

浄水施設： 三ツ松送水ポンプ場

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日	12月12日	1月18日	2月1日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴	曇一時雨	晴時々曇	曇後一時雨	晴時々曇				
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	曇後時々晴、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴	雨	雨	雨一時曇後曇時々みぞれ	雨				
気温（℃）	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1	10.4	7.4	4.2	6.2	30.9	4.2	16.5	12
水温（℃）	12.5	17.0	17.7	23.6	28.1	24.3	18.7	16.4	10.0	5.2	6.0	6.2	28.1	5.2	15.5	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.9			0.8		0.7				0.9	0.9	0.7	0.8	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08		<0.08				<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ナフ（mg/L）			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			0.18 **			0.23 **		0.07 *				0.20 **	0.23	0.07	0.17	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006			<0.006		<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）			<0.009			<0.009		<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	0.08 **	0.04 *	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.05 *	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.08	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.7	7.0	7.2	6.8	6.9	7.0	7.2	7.1	7.6	7.0	6.8	6.9	7.6	6.7	7.0	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.0	5.2	5.3	4.7	4.8	5.0	4.9	4.9	4.9	4.7	4.8	5.2	5.3	4.7	5.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	30.1 *	28.4	29.1	31.3 *	30.4 *	28.7	33.2 *	30.0	34.6 *	30.7 *	29.2	28.1	34.6	28.1	30.3	12
蒸発残留物（mg/L）			84 *			117 **		70 *				74 *	117	70	86	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	7.0	7.0	6.6	6.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度（mg/L）	31.8	31.0	30.8	33.1	32.7	31.7	33.9	31.9	36.2	33.4	31.2	30.9	36.2	30.8	32.4	12
電気伝導度（μS/cm）	101	96	95	99	100	96	102	99	109	102	98	95	109	95	99	12
残留塩素（mg/L）	0.25	0.20	0.55	0.25	0.25	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.25	0.45	0.55	0.20	0.34	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜入谷配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-30

地域： 八尾

水源： 入谷水源(湧水)

浄水施設： 入谷配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日	12月12日	1月18日	2月1日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数	
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴	曇一時雨	晴時々曇	曇後一時雨	晴時々曇					
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	曇後時々晴、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴	雨	雨	雨一時曇後曇時々みぞれ	雨					
気温 (℃)	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1	10.4	7.4	4.2	6.2	30.9	4.2	16.5	12	
水温 (℃)	13.5	17.6	19.1	23.5	28.5	26.5	20.8	16.2	11.1	5.9	5.0	5.2	28.5	5.0	16.1	12	
一般細菌 (個/mL)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12	
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005			4	
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12	
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4	
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.5			0.4		0.4				0.4	0.5	0.4	0.4	4	
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08			<0.08		<0.08				<0.08	<0.08			4	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12	
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002	<0.0002			4	
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4	
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ (mg/L)			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4	
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4	
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4	
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4	
ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4	
塩素酸 (mg/L)			0.10 *			0.17 **		<0.06				<0.06	0.17	<0.06	0.07	4	
クロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4	
クロロホルム (mg/L)			<0.006			<0.006		<0.006				<0.006	<0.006			4	
ジクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4	
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4	
臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4	
縮トリハロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4	
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4	
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4	
ブロモホルム (mg/L)			<0.009			<0.009		<0.009				<0.009	<0.009			4	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	<0.008			4	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.03 *	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12	
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.8	8.7	9.0	8.8	9.3	10.7	10.6	10.2	10.5	9.9	9.8	9.9	10.7	8.7	9.8	12	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12	
塩化物イオン (mg/L)	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.4	5.3	5.3	5.7	5.7	5.2	5.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	80.6 **	65.2 **	69.7 **	67.2 **	71.8 **	88.1 **	86.8 **	83.5 **	88.4 **	83.9 **	82.1 **	83.2 **	88.4	65.2	79.2	12	
蒸気残留物 (mg/L)			137 **			181 **		123 **				105 **	181	105	137	4	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02	<0.02			4	
ジェオスミン (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1	
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4	
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005			4	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		12	
pH値	8.0	7.6	7.4	7.4	7.5	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	7.4	7.8	12	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	1 *	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
Mアルカリ度 (mg/L)	89.4	71.4	76.6	71.9	76.0	95.2	90.4	89.1	91.2	88.8	89.9	91.3	95.2	71.4	85.1	12	
電気伝導度 (μS/cm)	199	160	170	163	174	204	197	183	198	188	194	194	204	160	185	12	
残留塩素 (mg/L)	0.30	0.35	0.25	0.20	0.30	0.25	0.30	0.25	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.20	0.29	12	

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <下仁歩配水区給水栓>

地点番号： 4-3-31

地域： 八尾

水源： 下仁歩水源(湧水)

浄水施設： 下仁歩配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日	12月12日	1月18日	2月1日	3月12日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴	曇一時雨	晴時々曇	曇後一時雨	晴時々曇				
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴	雨	雨	雨一時曇後雷時々みぞれ	雨				
気温（℃）	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1	10.4	7.4	4.2	6.2	30.9	4.2	16.5	12
水温（℃）	13.0	16.4	18.8	22.9	27.9	27.0	22.6	17.5	12.5	5.2	8.2	6.7	27.9	5.2	16.6	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.4			0.4			0.3			0.4			0.4	0.3	0.4	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及びその化合物（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
塩素酸（mg/L）	0.07 *			0.12 *			<0.06			<0.06			0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	0.02	0.03 *	<0.01	0.01	0.03 *	0.03 *	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	9.6	8.8	9.1	9.3	9.6	11.4	10.3	10.5	9.8	9.6	9.6	11.4	8.8	9.9		12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.8	5.8	5.5	5.4	5.4	5.3	5.6	5.8	5.3	5.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	79.4 **	68.0 **	70.9 **	73.4 **	76.7 **	75.9 **	78.7 **	83.9 **	88.6 **	83.1 **	80.7 **	80.6 **	88.6	68.0	78.3	12
蒸発残留物（mg/L）	137 **			135 **			132 **			138 **			138	132	136	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	7.6	7.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度（度）	<1	<1	<1	1 *	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
その電導度（μS/cm）	90.2	76.2	76.0	79.0	82.9	74.3	81.2	89.1	91.4	88.4	90.2	88.4	91.4	74.3	83.9	12
地残留塩素（mg/L）	0.25	0.30	0.20	0.20	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.28	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜河西配水区給水栓＞

地点番号： 4-3-36

地域： 八尾

水源： 河西水源(湧水)

浄水施設： 河西配水池

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月14日	12月5日	1月18日	2月1日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	雨時々曇一時晴	晴一時曇	晴時々曇	曇後一時雨	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	曇一時雨後時々晴	曇	雨	雨一時曇後雪時々みぞれ	曇一時雨後晴				
気温（℃）	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	9.1	7.5	7.4	4.2	8.5	31.1	4.2	17.0	12
水温（℃）	13.5	17.3	20.4	23.7	29.2	27.1	19.2	16.2	11.8	6.8	6.2	9.9	29.2	6.2	16.8	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.1			0.1			0.2		0.1		0.2	0.1	0.1	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）			0.08 *			0.23 **			0.08 *		0.09 *		0.23	0.08	0.12	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003		<0.003			4
ブromホルム（mg/L）			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.08 **	0.05 **	0.03 *	0.03 *	0.01	0.02	0.08	<0.01	0.02	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05 *	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.9	7.1	7.1	7.2	7.5	8.0	7.6	7.3	6.9	7.2	7.1	6.9	8.0	6.9	7.2	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.8	6.1	5.9	5.7	5.9	6.0	5.4	5.5	6.0	5.9	6.0	5.9	6.1	5.4	5.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	38.6 *	40.8 *	41.2 *	44.0 *	45.4 *	45.1 *	43.0 *	43.2 *	38.6 *	41.0 *	40.2 *	38.8 *	45.4	38.6	41.7	12
蒸気残留物（mg/L）			79 *			83 *			76 *		59 *		83	59	74	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.3	7.4	7.4	7.5	7.8	7.3	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2 **	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度（mg/L）	37.9	40.6	40.5	42.8	42.3	41.9	38.9	39.3	37.4	39.6	39.3	38.4	42.8	37.4	39.9	12
電気伝導度（μS/cm）	113	115	113	123	125	126	115	120	114	116	114	111	126	111	117	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.25	0.31	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜道場配水区(速星)給水栓＞

地点番号： 5-3-2

地域： 婦中

水源： 道場水源地(地下水)、下井沢水源地(地下水)

浄水施設： 道場浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月22日	7月20日	8月1日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月6日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇一時晴後一時雨	雨時々曇	曇時々晴、曇を伴う	大雨時々曇、曇を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、曇を伴う	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々曇一時雨後時々曇	みぞれ時々曇一時曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	雨時々曇	晴時々曇	晴一時曇、曇を伴う	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	曇時々曇	曇時々みぞれ一時雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温 (℃)	11.7	14.0	21.9	25.1	30.6	25.5	17.1	8.2	5.0	0.2	2.9	5.7	30.6	0.2	14.0	12
水温 (℃)	13.7	15.7	19.8	23.9	23.9	23.5	18.1	12.0	11.2	5.5	5.5	6.0	23.9	5.5	14.9	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005				<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004				<0.004		<0.004		<0.004				<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9				0.9		0.8		0.9				0.9	0.8	0.9	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08				<0.08		<0.08		<0.08				<0.08			4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002				<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ルノ (mg/L)	<0.004				<0.004		<0.004		<0.004				<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002		<0.002				<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			4
ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			4
塩素酸 (mg/L)	<0.06				<0.06		0.06		<0.06				0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002		<0.002				<0.002			4
クロロホルム (mg/L)	<0.006				<0.006		<0.006		<0.006				<0.006			4
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003				<0.003		<0.003		<0.003				<0.003			4
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01		<0.01				<0.01			4
臭素酸 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			4
総トリハロメタン (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01		<0.01				<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003				<0.003		<0.003		<0.003				<0.003			4
ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.003				<0.003		<0.003		<0.003				<0.003			4
ブロモホルム (mg/L)	<0.009				<0.009		<0.009		<0.009				<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008				<0.008		<0.008		<0.008				<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.7	7.5	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.4	7.1	7.8	6.7	7.5	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	6.1	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9	6.1	5.8	5.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	74.6 **	84.3 **	80.9 **	84.6 **	83.4 **	84.9 **	83.6 **	82.7 **	85.9 **	84.7 **	82.0 **	79.2 **	85.9	74.6	82.6	12
蒸発残留物 (mg/L)	145 **				131 **		130 **		141 **				145	130	137	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02				<0.02		<0.02		<0.02				<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			4
フェノール類 (mg/L)	<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	75.4	76.8	74.4	74.6	73.3	78.0	71.6	71.6	73.1	73.1	76.2	75.3	78.0	71.6	74.5	12
電気伝導度 (μS/cm)	203	194	195	200	194	203	190	185	196	193	193	193	203	185	195	12
残留塩素 (mg/L)	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.20	0.28	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <東部配水区給水栓>

地点番号： 5-3-3

地域： 婦中

水源： 中島水源地(地下水)、田屋水源地(地下水)、東部第3水源地(地下水)

浄水施設： 東部浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月22日	7月20日	8月1日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月6日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇一時晴後一時雨	雨時々曇	曇時々晴、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々曇一時雨後時々曇	みぞれ時々曇一時雨	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	雨時々曇	晴時々曇	晴一時曇、雷を伴う	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	曇時々曇	曇時々みぞれ一時雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温（℃）	11.7	14.0	21.9	25.1	30.6	25.5	17.1	8.2	5.0	0.2	2.9	5.7	30.6	0.2	14.0	12
水温（℃）	14.3	16.4	20.2	22.8	24.3	24.0	18.6	12.5	12.0	9.2	8.8	9.1	24.3	8.8	16.0	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.9			0.9			1.0		1.0				1.0	0.9	1.0	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08		<0.08				<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005			4
γ及びγ+α-1,2-ジ 加HPL（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			<0.06		<0.06				<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006		<0.006				<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009		<0.009				<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.5	8.3	8.7	8.8	8.9	8.6	9.0	9.1	8.7	9.1	8.5	8.2	9.1	7.5	8.6	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	70.8 **	78.3 **	79.0 **	80.8 **	82.2 **	78.9 **	82.8 **	82.3 **	81.6 **	82.8 **	78.0 **	76.2 **	82.8	70.8	79.5	12
蒸発残留物（mg/L）	144 **			142 **			135 **		139 **				144	135	140	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアールカリ度（mg/L）	70.4	73.1	72.9	72.4	73.8	73.4	73.2	75.8	70.4	74.2	74.3	74.4	75.8	70.4	73.2	12
電気伝導度（μS/cm）	195	193	192	196	200	198	193	188	194	194	192	194	200	188	194	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.35	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.30	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果 <千里配水区給水栓>

地点番号： 5-3-5

地域： 婦中

水源： 上井沢第1水源地(地下水)、上井沢第2水源地(地下水)

浄水施設： 上井沢浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月22日	7月20日	8月1日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月6日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇一時晴後一時雨	雨時々曇	曇時々晴、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々曇一時雨後時々曇	みぞれ時々曇一時曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	雨時々曇	晴時々曇	晴一時曇、雷を伴う	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	曇時々曇	曇時々みぞれ一時雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温 (℃)	11.7	14.0	21.9	25.1	30.6	25.5	17.1	8.2	5.0	0.2	2.9	5.7	30.6	0.2	14.0	12
水温 (℃)	13.0	15.5	20.7	25.7	28.6	27.1	20.0	13.8	8.5	5.0	6.3	5.9	28.6	5.0	15.8	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.6			0.6		0.6			0.6		0.6	0.6	0.6	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08			<0.08		<0.08			<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ル (mg/L)			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)			<0.06			0.12 *		0.09 *			<0.06		0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)			<0.006			<0.006		<0.006			<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			4
ブロモホルム (mg/L)			<0.009			<0.009		<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.2	6.7	6.8	7.0	7.0	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	6.7	7.1	6.2	6.9	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.6	4.7	4.9	4.7	4.9	4.6	4.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	54.2 *	60.5 **	59.1 *	61.7 **	65.8 **	59.6 *	63.5 **	62.7 **	63.2 **	61.3 **	59.4 *	60.2 **	65.8	54.2	60.9	12
蒸発残留物 (mg/L)			105 **			112 **		115 **			107 **		115	105	110	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	59.7	59.6	60.9	59.1	64.2	61.6	60.6	58.6	59.2	58.8	61.3	63.2	64.2	58.6	60.6	12
電気伝導度 (μS/cm)	151	148	146	153	160	153	150	147	158	148	147	151	160	146	151	12
残留塩素 (mg/L)	0.30	0.25	0.15	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.50	0.35	0.50	0.15	0.31	12

(注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜古里低区配水区給水栓＞

地点番号： 5-3-6

地域： 婦中

水源： 羽根第2水源(地下水)、羽根第3水源(地下水)

浄水施設： 古里浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月22日	7月20日	8月1日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月6日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇一時晴後一時雨	雨時々曇	曇時々晴、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々曇一時雨後時々曇	みぞれ時々曇一時曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	雨時々曇	晴時々曇	晴一時曇、雷を伴う	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	曇時々曇	曇時々みぞれ一時雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温（℃）	11.7	14.0	21.9	25.1	30.6	25.5	17.1	8.2	5.0	0.2	2.9	5.7	30.6	0.2	14.0	12
水温（℃）	15.0	18.0	23.6	26.8	29.3	28.0	20.6	14.0	11.5	7.0	6.2	6.8	29.3	6.2	17.2	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.7			0.7			0.7		0.7				0.7	0.7	0.7	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08		<0.08				<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002				<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口注）（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004		<0.004				<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			0.07 *		<0.06				0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006		<0.006				<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003		<0.003				<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009		<0.009				<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.7	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.8	7.5	7.4	7.6	7.3	7.2	7.8	6.7	7.4	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	8.9	8.7	9.0	8.8	8.9	8.8	8.9	8.8	9.1	8.8	9.0	8.8	9.1	8.7	8.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	72.3 **	79.3 **	78.9 **	81.1 **	82.4 **	79.6 **	83.3 **	81.1 **	81.6 **	82.4 **	79.4 **	78.1 **	83.3	72.3	80.0	12
蒸気残留物（mg/L）	137 **			126 **			123 **		138 **				138	123	131	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005			4
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	74.1	74.6	72.8	74.0	74.7	74.6	73.0	73.0	69.7	73.0	75.7	75.2	75.7	69.7	73.7	12
電気伝導度（μS/cm）	193	189	185	194	196	193	187	183	192	189	186	189	196	183	190	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.25	0.33	12

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○給水栓の検査結果　＜大瀬谷配水給水栓＞

地点番号： 5-3-14

地域： 婦中

水源： 上井沢第1水源地(地下水)、上井沢第2水源地(地下水)、羽根第2水源地(地下水)、羽根第3水源地(地下水)

浄水施設： 古里浄水場、上井沢浄水場

令和5年度

採水日	4月4日	5月11日	6月22日	7月20日	8月1日	9月7日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月6日	3月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	晴一時雨	晴	曇一時晴後一時雨	雨時々曇	曇時々晴、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	みぞれ後雨時々曇	みぞれ時々曇一時雨後時々曇	みぞれ時々曇一時曇	雨時々曇				
天候（当日）	晴	晴	雨時々曇	晴時々曇	晴一時曇、雷を伴う	曇時々晴	晴	晴一時曇	曇	曇時々曇	曇時々みぞれ一時雨	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う				
気温 (℃)	11.7	14.0	21.9	25.1	30.6	25.5	17.1	8.2	5.0	0.2	2.9	5.7	30.6	0.2	14.0	12
水温 (℃)	13.0	17.5	20.3	24.5	27.3	26.4	19.5	14.4	10.1	4.0	6.3	6.0	27.3	4.0	15.8	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.6			0.6		0.6			0.6		0.6	0.6	0.6	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08			<0.08		<0.08			<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ル (mg/L)			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)			<0.06			0.11 *		0.08 *			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)			<0.006			<0.006		<0.006			<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			4
ブロモホルム (mg/L)			<0.009			<0.009		<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.3	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.3	7.1	7.4	7.1	7.0	7.0	7.4	6.3	7.1	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	6.5	6.4	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4	6.3	6.5	6.2	6.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	61.5 **	69.1 **	68.0 **	70.0 **	70.6 **	67.3 **	70.9 **	68.6 **	70.7 **	70.8 **	66.6 **	66.5 **	70.9	61.5	68.4	12
蒸気残留物 (mg/L)			110 **			123 **		129 **			113 **		129	110	119	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.3	7.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	65.6	67.2	67.2	65.0	66.2	67.2	63.4	65.2	64.2	64.8	66.6	66.4	67.2	63.4	65.8	12
電気伝導度 (μS/cm)	169	160	163	155	170	170	166	164	167	166	163	165	170	155	165	12
残留塩素 (mg/L)	0.30	0.25	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.15	0.27	12

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜赤目谷低区給水栓＞

地点番号： 6-3-2
地域： 山田
水源： 若土第2水源(伏流水)
浄水施設： 若土浄水場

令和5年度

採水日	4月6日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月9日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	曇時々晴	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	曇一時雨	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、曇を伴う	曇時々晴	晴一時曇	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温（℃）	19.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	16.2	7.7	2.5	8.4	3.6	32.1	2.5	16.3	12
水温（℃）	12.3	14.8	18.2	20.6	23.0	25.3	22.6	14.5	10.9	8.5	7.5	7.8	25.3	7.5	15.5	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.3			0.3			0.3					0.3	0.3	0.3	0.3	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08					<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			0.15 **					<0.06	0.15	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006					<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009					<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06 *	0.06	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.8	5.6	5.8	6.1	6.6	6.8	6.8	6.2	5.6	5.1	5.2	5.2	6.8	4.8	5.8	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.0	4.8	4.5	4.6	3.8	3.7	3.9	4.1	5.3	7.3	6.2	6.3	7.3	3.7	5.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	47.7 *	59.9 *	59.6 *	63.9 **	77.0 **	79.3 **	82.7 **	74.7 **	64.1 **	49.7 *	53.0 *	48.3 *	82.7	47.7	63.3	12
蒸発残留物（mg/L）	74 *			93 *			106 **					134 **	134	74	102	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.9	8.0	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	7.6	7.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	48.3	55.9	56.7	62.0	74.8	80.1	78.9	69.3	55.2	40.9	47.6	43.6	80.1	40.9	59.4	12
電気伝導度（μS/cm）	129	139	141	150	173	185	181	163	141	119	130	124	185	119	148	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.35	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.20	0.30	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜今山田配水区給水栓＞

地点番号： 6-3-15

地域： 山田

水源： 上井沢第1水源地(地下水)、上井沢第2水源地(地下水)、羽根第2水源地(地下水)、羽根第3水源地(地下水)、若土第2水源(伏流水)

浄水施設： 古里浄水場、上井沢浄水場、若土浄水場

令和5年度

採水日	4月6日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月9日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	曇時々晴	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇、みぞれ	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	曇一時雨	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、曇を伴う	曇時々晴	晴一時曇	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温（℃）	19.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	16.2	7.7	2.5	8.4	3.6	32.1	2.5	16.3	12
水温（℃）	11.0	13.2	17.3	19.9	24.0	26.8	22.0	16.5	9.2	7.5	4.4	5.8	26.8	4.4	14.8	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	0.001	0.002 *	0.002 *	0.003 **	0.004 **	0.002 *	0.002 *	0.003 **	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.4			0.5			0.5					0.6	0.6	0.4	0.5	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08					<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005			4
γ及びγ外α-1,2-ジ 芘Hfγ（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			0.12 *					<0.06	0.12	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006					<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009					<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04 *	0.05 *	0.04 *	0.04 *	0.05	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	5.0	5.8	6.0	6.7	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	7.2	5.0	6.6	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.5	5.1	5.0	5.8	5.5	5.6	5.8	5.9	6.2	7.3	6.3	6.4	7.3	5.0	5.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	49.9 *	62.0 **	64.0 **	67.2 **	73.3 **	72.3 **	74.5 **	72.5 **	74.1 **	70.3 **	68.6 **	67.5 **	74.5	49.9	68.0	12
蒸発残留物（mg/L）	78 *			108 **			117 **					149 **	149	78	113	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.3	8.4	8.1	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	8.2	8.0	7.9	8.0	8.4	7.8	8.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	49.4	59.1	61.8	65.0	69.2	71.7	71.0	66.3	68.4	64.7	66.9	65.6	71.7	49.4	64.9	12
電気伝導度（μS/cm）	137	146	156	156	159	175	171	166	175	163	165	163	175	137	161	12
残留塩素（mg/L）	0.20	0.20	0.10	0.15	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.10	0.25	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <谷配水区給水栓>

地点番号： 6-3-16
 地域： 山田
 水源： 谷水源(湧水)
 浄水施設： 谷配水池

令和5年度

採水日	4月6日	5月16日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月9日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	晴時々雨、雷を伴う	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	曇時々晴	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇、みぞれ	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	曇一時雨	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴	晴一時曇	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温（℃）	19.3	19.9	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	16.2	7.7	2.5	8.4	3.6	32.1	2.5	16.8	12
水温（℃）	12.5	14.5	16.0	16.5	18.8	20.1	17.4	14.5	11.1	7.5	7.0	7.9	20.1	7.0	13.7	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.6			0.4			0.4					0.5	0.6	0.4	0.5	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08					<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加HPL（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）	0.19 **			0.26 **			0.22 **					0.11 *	0.26	0.11	0.20	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006					<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
プロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003					<0.003	<0.003			4
プロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009					<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	5.3	6.0	5.7	5.8	6.2	6.1	6.4	6.1	5.8	5.6	5.5	6.4	5.3			12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.7	6.0	5.4	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	6.2	5.6	5.4	6.2	5.3			12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	15.6	16.8	15.7	15.7	16.5	17.0	17.4	18.4	18.1	16.7	16.1	15.7	18.4	15.6	16.6	12
蒸気残留物（mg/L）	43			51 *			58 *					100 *	100	43	63	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	7.2	6.9	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度（mg/L）	16.4	16.4	15.7	16.2	16.8	18.4	18.2	20.2	19.0	18.7	17.7	16.7	20.2	15.7	17.5	12
電気伝導度（μS/cm）	66	61	58	60	65	66	66	66	66	69	64	62	77	58	65	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.31	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜笹津配水区給水栓＞

地点番号： 7-3-1

地域： 細入

水源： 笹津水源(湧水)

浄水施設： 笹津配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日	12月12日	1月16日	2月1日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	雨時々曇一時晴	曇一時雨	みぞれ時々雪一時雨後時々曇	曇後一時雨	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、雪を伴う	曇時々晴	曇一時雨後時々晴	雨	曇時々曇	雨一時曇後雪時々みぞれ	曇後時々雨				
気温（℃）	14.3	23.0	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1	10.4	0.2	4.2	3.6	32.1	0.2	15.7	12
水温（℃）	13.3	17.3	20.3	21.8	26.5	27.3	24.0	16.8	13.2	7.9	5.8	8.2	27.3	5.8	16.9	12
一般細菌（個/mL）	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.5			0.3			0.4				1.0		1.0	0.3	0.5	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08				<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口ナフ（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			<0.06			<0.06				<0.06		<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003				<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003				<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003				<0.003		<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009				<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.0	7.3	7.5	7.4	8.0	8.5	8.8	8.6	8.9	8.9	8.4	8.5	8.9	7.0	8.2	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	5.6	5.7	5.3	5.2	5.4	5.4	5.4	6.8	6.6	7.0	7.1	7.5	7.5	5.2	6.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	26.2	29.2	30.6 *	30.7 *	34.0 *	35.2 *	35.7 *	49.6 *	53.5 *	55.1 *	52.7 *	52.1 *	55.1	26.2	40.4	12
蒸発残留物（mg/L）	68 *			90 *			95 *				93 *		95	68	87	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	7.1	6.8	6.8	7.1	6.8	6.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	28.2	33.6	34.4	35.9	38.3	41.4	41.7	42.1	44.2	46.5	46.5	46.6	46.6	28.2	40.0	12
電気伝導度（μS/cm）	88	93	90	95	105	110	113	143	145	166	150	149	166	88	121	12
残留塩素（mg/L）	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.25	0.30	0.30	0.28	0.30	0.35	0.20	0.28	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜岩稲配水区給水栓＞

地点番号： 7-3-2

地域： 細入

水源： 石黒谷水源(湧水)、芦生水源(湧水)

浄水施設： 楡原配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日	12月12日	1月16日	2月1日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	雨時々曇一時晴	曇一時雨	みぞれ時々曇一時雨後時々曇	曇後一時雨	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、曇を伴う	曇時々晴	曇一時雨後時々晴	雨	曇時々曇	雨一時曇後時々みぞれ	曇後時々雨				
気温（℃）	14.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1	10.4	0.2	4.2	3.6	32.1	0.2	14.9	12
水温（℃）	12.7	14.1	20.0	22.9	28.1	27.3	20.0	11.9	10.8	4.7	5.8	6.0	28.1	4.7	15.4	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.3 *			1.3 *			1.1 *				1.3 *		1.3	1.1	1.3	4
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08			<0.08			<0.08				<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加HPL）（mg/L）	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）	<0.06			0.06			0.13 **				0.08 *		0.13	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸（mg/L）	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003				<0.003		<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003				<0.003		<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）	<0.003			<0.003			<0.003				<0.003		<0.003			4
ブromホルム（mg/L）	<0.009			<0.009			<0.009				<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.02	0.01	0.02	0.03 *	0.01	0.01	0.01	0.07 **	0.02	0.08 **	0.02	0.03 *	0.08	0.01	0.03	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04 *	<0.03	0.05 *	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.2	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.3	6.5	6.5	6.0	6.5	6.0	6.3	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	4.6	4.5	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.2	4.2	4.4	4.6	4.5	4.6	4.2	4.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	33.5 *	34.2 *	34.0 *	34.3 *	32.8 *	32.6 *	32.7 *	30.1 *	32.7 *	31.0 *	34.6 *	32.3 *	34.6	30.1	32.9	12
蒸発残留物（mg/L）	90 *			98 *			88 *				84 *		98	84	90	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）				<0.000001									<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	6.8	6.9	7.0	7.2	6.8	7.0	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1 *	<1	<1	1	<1	<1	12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度（mg/L）	32.8	35.8	34.4	35.3	34.0	35.7	34.3	32.4	33.6	31.4	34.5	34.3	35.8	31.4	34.0	12
電気伝導度（μS/cm）	105	102	99	102	101	104	100	94	99	95	104	104	105	94	101	12
残留塩素（mg/L）	0.25	0.35	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜庵谷配水区給水栓＞

地点番号： 7-3-4

地域： 細入

水源： 入道水源(湧水)、山口水源(湧水)

浄水施設： 庵谷配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日	12月12日	1月16日	2月1日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	雨時々曇一時晴	曇一時雨	みぞれ時々雪一時雨後時々曇	曇後一時雨	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、曇を伴う	曇時々晴	曇一時雨後時々晴	雨	曇時々曇	雨一時曇後時々みぞれ	曇後時々雨				
気温（℃）	14.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1	10.4	0.2	4.2	3.6	32.1	0.2	14.9	12
水温（℃）	13.3	15.0	17.5	20.0	22.5	23.4	19.8	15.1	12.1	8.1	6.0	8.2	23.4	6.0	15.1	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005		<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004		<0.004		<0.004				<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.7		0.6		0.6				0.7		0.7	0.6	0.7	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08		<0.08		<0.08				<0.08		<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002		<0.0002		<0.0002				<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005		<0.005		<0.005				<0.005		<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フル（mg/L）			<0.004		<0.004		<0.004				<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06		0.09 *		0.14 **				<0.06		0.14	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006		<0.006		<0.006				<0.006		<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.003		<0.003		<0.003				<0.003		<0.003			4
ブロモホルム（mg/L）			<0.009		<0.009		<0.009				<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008		<0.008		<0.008				<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	12.7	13.1	11.6	11.2	12.2	12.0	12.5	12.5	12.9	12.7	11.4	11.8	13.1	11.2	12.2	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	24.7 *	23.8 *	17.9	15.9	19.7	20.2 *	21.0 *	20.9 *	18.3	16.4	16.5	19.5	24.7	15.9	19.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	65.4 **	67.2 **	56.5 *	55.0 *	61.7 **	60.3 **	64.7 **	64.6 **	64.7 **	61.2 **	55.3 *	57.5 *	67.2	55.0	61.2	12
蒸気残留物（mg/L）			128 **		154 **		129 **				106 **		154	106	129	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005		<0.005		<0.005				<0.005		<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.8	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度（mg/L）	47.3	48.9	46.1	46.4	47.0	49.2	47.5	49.6	50.6	51.2	49.9	48.5	51.2	46.1	48.5	12
電気伝導度（μS/cm）	203	199	174	170	185	187	191	192	185	181	195	182	203	170	187	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.31	0.30	0.18	0.30	0.28	0.30	0.35	0.30	0.28	0.30	0.35	0.18	0.29	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果 <片掛配水区給水栓>

地点番号： 7-3-5

地域： 細入

水源： 片掛水源(湧水)

浄水施設： 片掛配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日	12月12日	1月16日	2月1日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	雨時々曇一時晴	曇一時雨	みぞれ時々雪一時雨後時々曇	曇後一時雨	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	晴	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、曇を伴う	曇時々晴	曇一時雨時々晴	雨	曇時々曇	雨一時曇後雪時々みぞれ	曇後時々雨				
気温（℃）	14.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1	10.4	0.2	4.2	3.6	32.1	0.2	14.9	12
水温（℃）	16.5	16.8	21.0	26.5	26.1	29.6	22.9	16.0	13.8	7.0	8.9	5.0	29.6	5.0	17.5	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005		<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004		<0.004			<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.4		0.4			0.5				0.4	0.5	0.4	0.4	4
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08		<0.08			<0.08				<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005		<0.005			<0.005				<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口注（mg/L）			<0.004		<0.004			<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）			<0.06		<0.06			<0.06				<0.06	<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）			<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）			<0.006		<0.006			<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003			<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.003		<0.003			<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）			<0.003		<0.003			<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）			<0.009		<0.009			<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.008		<0.008			<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03 *	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	3.2	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.5	3.2	3.3	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	2.9	2.8	2.9	2.7	2.9	2.8	2.9	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7	2.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	35.4 *	37.9 *	34.1 *	35.9 *	36.7 *	41.1 *	43.6 *	42.9 *	37.6 *	38.5 *	33.4 *	34.5 *	43.6	33.4	37.6	12
蒸発残留物（mg/L）			73 *		73 *			54 *				90 *	90	54	73	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02		<0.02			<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）					<0.000001								<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005		<0.005			<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）			<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.2	7.9	7.6	7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	8.2	7.6	7.8	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
Mアルカリ度（mg/L）	33.7	35.1	33.0	34.8	35.2	38.8	41.1	38.9	34.6	34.8	32.5	34.6	41.1	32.5	35.6	12
電気伝導度（μS/cm）	86	86	85	84	88	95	96	99	85	90	82	85	99	82	88	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.26	0.20	0.25	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.35	0.35	0.20	0.26	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜猪谷配水区給水栓＞

地点番号： 7-3-6

地域： 細入

水源： 猪谷水源(湧水)

浄水施設： 猪谷配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日	12月12日	1月16日	2月1日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴～一時雨	曇後一時雨～一時晴	晴～一時曇	雨時々曇～一時晴	曇～一時雨	みぞれ時々雪～一時雨 後時々曇	曇後一時雨	雨時々曇～一時晴、み ぞれを伴う				
天候（当日）	晴	晴	曇後一時雨	晴～一時雨	晴～一時曇	大雨時々曇、曇を伴 う	曇時々晴	曇～一時雨後時々晴	雨	曇時々曇	雨～一時曇後雪時々み ぞれ	曇後時々雨				
気温（℃）	14.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1	10.4	0.2	4.2	3.6	32.1	0.2	14.9	12
水温（℃）	15.8	17.0	22.9	27.6	32.8	26.1	25.8	13.5	11.4	5.6	3.6	4.0	32.8	3.6	17.2	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005				<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.003 **	0.003 **	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.002 *	0.003	0.002	0.002	12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.3				0.2		0.4				0.4	0.4	0.2	0.3	4
フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08				<0.08		<0.08				<0.08	<0.08			4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002				<0.0002		<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005				<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フル（mg/L）		<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）		<0.06				0.07 *		0.07 *				<0.06	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸（mg/L）		<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）		<0.006				<0.006		<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）		<0.003				<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）		<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）		<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）		<0.003				<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）		<0.003				<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）		<0.009				<0.009		<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）		<0.008				<0.008		<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	3.0	2.4	2.7	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	2.5	2.6	2.3	2.2	2.3	2.5	2.4	2.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.2	2.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	69.7 **	74.8 **	74.9 **	78.8 **	84.8 **	85.4 **	87.6 **	89.4 **	86.6 **	85.5 **	81.9 **	74.1 **	89.4	69.7	81.1	12
蒸気残留物（mg/L）		87 *				120 **		91 *				127 **	127	87	106	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02				<0.02		<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001							<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005				<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）		<0.0005				<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	7.7	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアールカリ度（mg/L）	64.8	68.8	71.1	75.7	78.0	81.3	79.8	78.9	75.4	75.5	75.4	69.6	81.3	64.8	74.5	12
電気伝導度（μS/cm）	149	154	158	168	172	178	176	175	166	171	167	156	178	149	166	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.26	0.35	0.35	0.35	0.32	0.35	0.25	0.31	12

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○給水栓の検査結果　＜蟹寺配水区給水栓＞

地点番号： 7-3-7

地域： 細入

水源： 蟹寺第2水源(湧水)、蟹寺第3水源(湧水)

浄水施設： 蟹寺配水池

令和5年度

採水日	4月13日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日	12月12日	1月16日	2月1日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴～時雨	曇後一時雨～時晴	晴一時曇	雨時々曇～時晴	曇一時雨	みぞれ時々雪～時雨 後時々曇	曇後一時雨	雨時々曇～時晴、み ぞれを伴う				
天候（当日）	晴	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、曇を伴 う	曇時々晴	曇一時雨後時々晴	雨	曇時々曇	雨～時曇後雪時々み ぞれ	曇後時々雨				
気温（℃）	14.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1	10.4	0.2	4.2	3.6	32.1	0.2	14.9	12
水温（℃）	13.3	14.3	18.6	21.1	24.3	23.6	21.4	15.0	11.6	6.8	6.1	5.6	24.3	5.6	15.1	12
一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005				<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005			4
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.006 ***	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.005 **	0.006	0.005	12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.5				0.3		0.3				0.4	0.5		0.4	4
フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08				0.17 **		0.19 **				0.18 **	0.19	<0.08	0.14	4
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002				<0.0002		<0.0002				<0.0002	<0.0002			4
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005				<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
γ及びβ-1,2-ジ 加口フルノ（mg/L）		<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	<0.004			4
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
ベンゼン（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
塩素酸（mg/L）		<0.06				<0.06		<0.06				<0.06	<0.06			4
クロロ酢酸（mg/L）		<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	<0.002			4
クロロホルム（mg/L）		<0.006				<0.006		<0.006				<0.006	<0.006			4
ジクロロ酢酸（mg/L）		<0.003				<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ジブromクロロメタン（mg/L）		<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
臭素酸（mg/L）		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	<0.001			4
縮トリハロメタン（mg/L）		<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	<0.01			4
トリクロロ酢酸（mg/L）		<0.003				<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromジクロロメタン（mg/L）		<0.003				<0.003		<0.003				<0.003	<0.003			4
ブromホルム（mg/L）		<0.009				<0.009		<0.009				<0.009	<0.009			4
ホルムアルデヒド（mg/L）		<0.008				<0.008		<0.008				<0.008	<0.008			4
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01	0.03 *	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.9	8.9	8.5	9.4	10.0	11.5	12.4	12.0	9.6	13.3	11.0	9.5	13.3	7.9	10.3	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン（mg/L）	3.1	3.3	3.2	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.2	3.3	3.6	3.0	3.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	88.0 **	83.3 **	87.1 **	83.9 **	92.6 **	96.3 **	99.2 **	100.6 **	97.0 **	91.7 **	88.1 **	81.2 **	100.6	81.2	90.8	12
蒸気残留物（mg/L）		110 **				160 **		141 **				145 **	160	110	139	4
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02				<0.02		<0.02				<0.02	<0.02			4
ジェオスミン（mg/L）						<0.000001						<0.000001	<0.000001			1
2-メチルイソボルネオール（mg/L）						<0.000001						<0.000001	<0.000001			1
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005				<0.005		<0.005				<0.005	<0.005			4
フェノール類（mg/L）		<0.0005				<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	7.9	8.1	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度（度）	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
Mアールカリ度（mg/L）	78.2	76.2	80.0	80.0	83.6	90.6	93.1	92.2	83.2	96.2	86.7	78.6	96.2	76.2	84.9	12
電気伝導度（μS/cm）	185	193	192	174	213	229	232	235	122	233	210	193	235	122	201	12
残留塩素（mg/L）	0.30	0.30	0.20	0.30	0.35	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.20	0.35	0.20	0.29	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <流杉浄水場(配水池)>

地点番号： 1-2-1

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	7.1	12.8	14.6	18.9	19.9	15.4	12.1	9.6	9.0	6.2	5.2	5.0	19.9	5.0	11.3	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005		<0.00005				<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.1		<0.1				0.1			0.1		0.1	<0.1	<0.1	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08		<0.08				<0.08			0.08		0.08	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005			4
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)		<0.06		0.07 *				<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)		<0.006		0.007 *				0.007 *			<0.006		0.007	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.004 *		<0.003				0.005 *			<0.003		0.005	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロメタン (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003		0.003				0.006 *			<0.003		0.006	<0.003	0.003	4
プロモシクロロメタン (mg/L)		<0.003		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003			4
プロモホルム (mg/L)		<0.009		<0.009				<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008		<0.008				<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.03 *	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.6	2.7	4.0	3.6	3.8	4.0	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.1	3.0	4.4	3.7	3.4	3.4	3.3	3.4	6.4	4.7	4.8	6.4	3.0	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.5	22.4	24.3	21.7	17.7	24.2	29.7	24.1	27.7	39.9 *	33.0 *	37.1 *	39.9	17.7	27.0	12
蒸発残留物 (mg/L)		45		62 *				44			57 *		62	44	52	4
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001			3
2-メチルイソボルネオール (mg/L)				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001			3
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	16.4	15.0	17.2	15.0	13.4	19.6	22.6	21.2	22.8	25.5	25.4	27.1	27.1	13.4	20.1	12
電気伝導度 (μS/cm)	62	62	67	63	52	64	72	61	73	102	88	95	102	52	72	12
残留塩素 (mg/L)	0.54	0.40	0.48	0.38	0.53	0.49	0.50	0.47	0.50	0.48	0.40	0.50	0.54	0.38	0.47	12

注）＊：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <流杉浄水場(旧配水池)>

地点番号： 1-2-2

地域： 富山

水源： 流杉水源(表流水)、流杉第1水源(地下水)

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	8.0	14.2	16.8	21.5	22.8	16.6	13.4	10.1	9.5	6.1	4.9	5.0	22.8	4.9	12.4	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005		<0.00005				<0.00005			<0.00005		<0.00005			4
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.1		0.1				0.1			0.1		0.1	0.1	0.1	4
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08		<0.08				<0.08			0.08		0.08	<0.08	<0.08	4
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002			4
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005			4
双及びトリフル-1,2-ジ 加HPL (mg/L)		<0.004		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004			4
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002			4
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
塩素酸 (mg/L)		<0.06		0.09 *				0.07 *			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002			4
クロロホルム (mg/L)		<0.006		0.007 *				0.008 *			<0.006		0.008	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.004 *		<0.003				0.005 *			<0.003		0.005	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			4
臭素酸 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			4
縮トリハロメタン (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			4
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004 *		0.003				0.006 *			<0.003		0.006	<0.003	0.003	4
プロモシクロロメタン (mg/L)		<0.003		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003			4
プロモホルム (mg/L)		<0.009		<0.009				<0.009			<0.009		<0.009			4
ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008		<0.008				<0.008			<0.008		<0.008			4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.02	0.03 *	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.8	3.2	2.7	2.9	2.9	2.7	2.9	4.1	3.5	3.6	4.1	2.6	3.0	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン (mg/L)	3.3	3.1	3.4	4.8	3.6	3.9	3.4	3.3	3.5	6.5	4.6	4.6	6.5	3.1	4.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.8	22.4	24.2	28.3	17.6	24.8	31.0 *	23.9	31.6 *	40.5 *	32.9 *	35.1 *	40.5	17.6	27.9	12
蒸発残留物 (mg/L)		46		69 *				46			62 *		69	46	56	4
強イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02			4
ジェオスミン (mg/L)				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001			3
2-メチルイソボルネオール (mg/L)				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001			3
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005			4
フェノール類 (mg/L)		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量 (mg/L)	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.1	7.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	16.4	15.0	17.3	20.3	13.8	20.8	24.1	21.1	25.1	25.8	25.0	26.8	26.8	13.8	21.0	12
電気伝導度 (μS/cm)	61	52	67	77	51	69	76	61	83	103	88	95	103	51	74	12
残留塩素 (mg/L)	0.52	0.40	0.50	0.36	0.47	0.46	0.48	0.46	0.51	0.52	0.45	0.52	0.52	0.36	0.47	12

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜西番配水池＞

地点番号： 1-2-3

地域：富山

水源：西番水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜新保配水池＞

地点番号： 1-2-4

地域：富山

水源：新保水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜上大久保浄水場＞

地点番号： 2-2-1

地域：大沢野

水源：新村第1水源(地下水)、新村第2水源(地下水)、上大久保第1水源(地下水)、上大久保第2水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜大野浄水場＞

地点番号： 2-2-2

地域：大沢野

水源：不二水源(地下水)、中央水源(地下水)、三井水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <東猪谷浄水場>

地点番号： 2-2-5

地域： 大沢野

水源： 猪谷南部水源(湧水)、猪谷北部水源(湧水)

令和5年度

採水日						9月7日													
天候（前日）						大雨時々曇、雷を伴う													
天候（当日）						曇時々晴													
気温 (℃)						25.5										25.5			
水温 (℃)						17.6										17.6			
水質検査項目	一般細菌 (個/mL)					0										0			
	大腸菌（定性）					不検出													
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)					<0.0003										<0.0003			
	水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005										<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)					<0.001										<0.001			
	鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.001										<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)					<0.001										<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)					<0.002										<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004										<0.004			
	シアニド化合物イオン及び塩化シアニ (mg/L)					<0.001										<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.5										0.5			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08										<0.08			
	ほう素及びその化合物 (mg/L)					<0.1										<0.1			
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002										<0.0002			
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005										<0.005			
	双及びトリフル-1,2-ジ 701717 (mg/L)					<0.004										<0.004			
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002										<0.002			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001										<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001										<0.001			
	ベンゼン (mg/L)					<0.001										<0.001			
	塩素酸 (mg/L)					0.13 **										0.13			
	クロロ酢酸 (mg/L)					<0.002										<0.002			
	クロロホルム (mg/L)					<0.006										<0.006			
	ジクロロ酢酸 (mg/L)					<0.003										<0.003			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.01										<0.01			
	臭素酸 (mg/L)					<0.001										<0.001			
	縮トリハロメタン (mg/L)					<0.01										<0.01			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.003										<0.003			
	プロモジクロロメタン (mg/L)					<0.003										<0.003			
	プロモホルム (mg/L)					<0.009										<0.009			
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.008										<0.008			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.1										<0.1			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)					<0.01										<0.01			
	鉄及びその化合物 (mg/L)					<0.03										<0.03			
	銅及びその化合物 (mg/L)					<0.1										<0.1			
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)					3.6										3.6				
マンガン及びその化合物 (mg/L)					<0.005										<0.005				
塩化物イオン (mg/L)					2.7										2.7				
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)					33.6 *										33.6				
蒸発残留物 (mg/L)					66 *										66				
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02										<0.02				
ジェオスミン (mg/L)																			
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005										<0.005				
フェノール類 (mg/L)					<0.0005										<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量 (mg/L)					<0.3										<0.3				
pH値					7.4										7.4				
味					異常なし														
臭気					異常なし														
色度 (度)					<1										<1				
濁度 (度)					<0.1										<0.1				
その他	Mアルカリ度 (mg/L)				33.2										33.2				
	電気伝導度 (μS/cm)				83										83				
	残留塩素 (mg/L)				0.35										0.35				

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜寺津浄水場＞

地点番号： 2-2-8

地域：大沢野

水源：寺津水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜上滝浄水場＞

地点番号： 3-2-1

地域： 大山

水源：上漳第2号水源(地下水)、上漳第3号水源(地下水)、上漳第4号水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜善名浄水場＞

地点番号： 3-2-2

地域： 大山

水源：上淹第6号水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、 **: 基準の20%超、 ***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜低区配水場＞

地点番号： 3-2-3

地域： 大山

水源：上漳第5号水源(地下水)、上漳第7号水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜岡田配水池＞

地点番号： 3-2-4

地域： 大山

水源：岡田水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜亀谷受水槽＞

地点番号： 3-2-5

地域： 大山

水源： 龜谷水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜粟巣野第2配水池＞

地点番号： 3-2-7

地域： 大山

水源：栗巢野第2水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜中地山配水池＞

地点番号： 3-2-9

地域： 大山

水源：中地山水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜牧配水池＞

地点番号： 3-2-10

地域： 大山

水源： 牧第2水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜下井田新浄水場＞

地点番号： 4-2-1

地域：八尾

水源：下井田新第1水源(地下水)、下井田新第2水源(地下水)、下井田新第4水源(地下水)

令和5年度

採水日		7月6日																最大値	最小値	平均値	測定回数	
天候（前日）		曇後一時雨																				
天候（当日）		晴後時々曇																				
気温		(℃)		27.3														27.3				
水温		(℃)		16.4														16.4				
水質基準項目	一般細菌		(個/mL)		0														0			
	大腸菌（定性）				不検出																	
	カドミウム及びその化合物		(mg/L)		<0.0003														<0.0003			
	水銀及びその化合物		(mg/L)		<0.00005														<0.00005			
	セレン及びその化合物		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	鉛及びその化合物		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	ヒ素及びその化合物		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	六価クロム化合物		(mg/L)		<0.002														<0.002			
	亜硝酸態窒素		(mg/L)		<0.004														<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)		1.2 *														1.2			
	フッ素及びその化合物		(mg/L)		<0.08														<0.08			
	ほう素及びその化合物		(mg/L)		<0.1														<0.1			
	四塩化炭素		(mg/L)		<0.0002														<0.0002			
	1,4-ジオキサン		(mg/L)		<0.005														<0.005			
	1,1及び1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2,2-トリフルオロエタン		(mg/L)		<0.004														<0.004			
	ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002														<0.002			
	テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	ベンゼン		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	塩素酸		(mg/L)		<0.06														<0.06			
	クロロ酢酸		(mg/L)		<0.002														<0.002			
	クロロホルム		(mg/L)		<0.006														<0.006			
	ジクロロ酢酸		(mg/L)		<0.003														<0.003			
	ジブロモクロロメタン		(mg/L)		<0.01														<0.01			
	臭素酸		(mg/L)		<0.001														<0.001			
	縮トリハロメタン		(mg/L)		<0.01														<0.01			
	トリクロロ酢酸		(mg/L)		<0.003														<0.003			
	ブロモジクロロメタン		(mg/L)		<0.003														<0.003			
	ブロモホルム		(mg/L)		<0.009														<0.009			
	ホルムアルデヒド		(mg/L)		<0.008														<0.008			
	亜鉛及びその化合物		(mg/L)		<0.1														<0.1			
	アルミニウム及びその化合物		(mg/L)		<0.01														<0.01			
鉄及びその化合物		(mg/L)		<0.03														<0.03				
銅及びその化合物		(mg/L)		<0.1														<0.1				
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)		8.9														8.9				
マンガン及びその化合物		(mg/L)		<0.005														<0.005				
塩化物イオン		(mg/L)		5.4														5.4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)		71.1 **														71.1				
蒸発残留物		(mg/L)		123 **														123				
陰イオン界面活性剤		(mg/L)		<0.02														<0.02				
ジェオスミン		(mg/L)																				
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)																				
非イオン界面活性剤		(mg/L)		<0.005														<0.005				
フェノール類		(mg/L)		<0.0005														<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量		(mg/L)		<0.3														<0.3				
pH値				6.9														6.9				
味				異常なし																		
臭気				異常なし																		
色度		(度)		<1														<1				
濁度		(度)		<0.1														<0.1				
その他	Mアルカリ度		(mg/L)		69.6														69.6			
	電気伝導度		(μS/cm)		173														173			
	残留塩素		(mg/L)		0.45														0.45			

注) *:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜杉原配水池＞

地点番号： 4-2-2

地域：八尾

水源：下井田新第3水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、 **: 基準の20%超、 ***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜水谷配水池＞

地点番号： 4-2-4

地域：八尾

水源：八尾中核工業団地水源(地下水)

令和5年度

降水日			6月13日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-----	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注) *: 基準の10%超、 **: 基準の20%超、 ***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜保内送水ポンプ場＞

地点番号： 4-2-5

地域：八尾

水源：保内水源(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜桐谷送水ポンプ場＞

地点番号： 4-2-6

地域：八尾

水源：桐谷水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜平沢送水ポンプ場＞

地点番号： 4-2-14

地域：八尾

水源：平沢水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜三ツ松送水ポンプ場＞

地点番号： 4-2-16

地域：八尾

水源：三ツ松水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜道場浄水場＞

地点番号： 5-2-2

地域： 婦中

水源： 道場水源地(地下水)、下井沢水源地(地下水)

令和5年度

					8月1日														
採水日																			
天候（前日）					曇時々晴、雷を伴う														
天候（当日）					晴一時曇、雷を伴う														
気温 (℃)					30.6												最大値	最小値	平均値
水温 (℃)					16.0														測定回数
一般細菌 (個/mL)					0														1
大腸菌（定性）					不検出														1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)					<0.0003														1
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005														1
セレン及びその化合物 (mg/L)					<0.001														1
鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.001														1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)					<0.001														1
六価クロム化合物 (mg/L)					<0.002														1
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004														1
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001														1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.9														1
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08														1
ほう素及びその化合物 (mg/L)					<0.1														1
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002														1
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005														1
2,3,7,8-四塩化ダイオキシン類 (mg/L)					<0.004														1
ジクロロメタン (mg/L)					<0.002														1
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001														1
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001														1
ベンゼン (mg/L)					<0.001														1
塩素酸 (mg/L)					<0.06														1
クロロ酢酸 (mg/L)					<0.002														1
クロロホルム (mg/L)					<0.006														1
ジクロロ酢酸 (mg/L)					<0.003														1
ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.01														1
臭素酸 (mg/L)					<0.001														1
トリトリハロメタン (mg/L)					<0.01														1
トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.003														1
プロモジクロロメタン (mg/L)					<0.003														1
プロモホルム (mg/L)					<0.009														1
ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.008														1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.1														1
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)					<0.01														1
鉄及びその化合物 (mg/L)					<0.03														1
銅及びその化合物 (mg/L)					<0.1														1
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)					7.7														1
マンガン及びその化合物 (mg/L)					<0.005														1
塩化物イオン (mg/L)					6.1														1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)					84.7 **														1
蒸発残留物 (mg/L)					133 **														1
強イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02														1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005														1
フェノール類 (mg/L)					<0.0005														1
有機物(全有機炭素(TOC)の量 (mg/L)					<0.3														1
pH値					7.5														1
味					異常なし														1
臭気					異常なし														1
色度 (度)					<1														1
濁度 (度)					<0.1														1
Mアルカリ度 (mg/L)					73.0														1
電気伝導度 (μS/cm)					195														1
残留塩素 (mg/L)					0.35														1

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜東部浄水場＞

地点番号： 5-2-3

地域： 婦中

水源：中島水源地(地下水)、田屋水源地(地下水)、東部第3水源地(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜上井沢浄水場＞

地点番号： 5-2-4

地域： 婦中

水源：上井沢第1水源地(地下水)、上井沢第2水源地(地下水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <古里浄水場>

地点番号： 5-2-5

地域： 婦中

水源： 羽根第2水源地(地下水)、羽根第3水源地(地下水)

令和5年度

採水日						9月7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
-----	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <若土浄水場>

地点番号： 6-2-1

地域： 山田

水源： 若土第2水源(伏流水)

令和5年度

採水日	4月6日	5月11日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月9日						最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇	晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	曇時々晴									
天候（当日）	曇一時雨	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴	晴一時曇									
気温 (℃)	19.3	14.0	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	16.2						32.1	14.0	21.7	8
水温 (℃)	10.2	13.0	15.0	16.3	22.0	22.8	20.6	15.5						22.8	10.2	16.9	8
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	8
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									8
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003			8
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005							<0.00005			3
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			8
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			8
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			8
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002			8
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004							<0.004			3
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001							<0.001			3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3			0.3			0.3							0.3	0.3	0.3	3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08							<0.08			3
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			8
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002							<0.0002			3
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005							<0.005			3
双及びトリフルーロメタン類 (mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004							<0.004			3
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002							<0.002			3
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001							<0.001			3
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001							<0.001			3
ベンゼン (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001							<0.001			3
塩素酸 (mg/L)	<0.06			<0.06			0.15 **							0.15	<0.06	<0.06	3
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002							<0.002			3
クロロホルム (mg/L)	<0.006			<0.006			<0.006							<0.006			3
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003			<0.003			<0.003							<0.003			3
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01							<0.01			3
臭素酸 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001							<0.001			3
トリクロロメタン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01							<0.01			3
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.003			<0.003			<0.003							<0.003			3
プロモシクロロメタン (mg/L)	<0.003			<0.003			<0.003							<0.003			3
プロモホルム (mg/L)	<0.009			<0.009			<0.009							<0.009			3
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008			<0.008			<0.008							<0.008			3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.02	<0.01	<0.01	8
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03			8
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			8
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.9	5.3	5.8	6.1	6.7	6.7	6.7	6.0						6.7	4.9	6.0	8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005			8
塩化物イオン (mg/L)	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.7	4.0	4.2						4.9	3.7	4.3	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.6 *	56.4 *	59.6 *	62.8 **	76.6 **	78.5 **	80.6 **	73.1 **						80.6	47.6	66.9	8
蒸発残留物 (mg/L)	72 *			91 *			106 **							106	72	90	3
強イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02							<0.02			3
ジェオスミン (mg/L)																	0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																	0
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005							<0.005			3
フェノール類 (mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005							<0.0005			3
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						0.3	<0.3	<0.3	8
pH値	7.9	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7						7.9	7.6	7.8	8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									8
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									8
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1			8
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			8
Mアルカリ度 (mg/L)	48.0	53.6	57.4	61.7	75.1	80.2	79.3	67.8						80.2	48.0	65.4	8
電気伝導度 (μS/cm)	129	135	145	148	170	182	176	160						182	129	156	8
残留塩素 (mg/L)	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45						0.50	0.30	0.41	8

注）＊：基準の10％超、**：基準の20％超、***：基準の50％超を示す。

○浄水施設の検査結果 <谷配水池>

地点番号： 6-2-3
 地域： 山田
 水源： 谷水源(湧水)

令和5年度

採水日								10月3日											
天候（前日）								晴一時曇											
天候（当日）								曇時々晴											
気温 (℃)								19.4									最大値	最小値	平均値
水温 (℃)								17.3									19.4		
一般細菌 (個/mL)								0									17.3		
大腸菌（定性）								不検出									0		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)								<0.0003									<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)								<0.00005									<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)								<0.001									<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)								<0.001									<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)								<0.001									<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)								<0.002									<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)								<0.004									<0.004		
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)								<0.001									<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)								0.4									0.4		
フッ素及びその化合物 (mg/L)								<0.08									<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)								<0.1									<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)								<0.0002									<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)								<0.005									<0.005		
3,4,5-トリフル-1,2-ジ- 加01111)								<0.004									<0.004		
ジクロロメタン (mg/L)								<0.002									<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)								<0.001									<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001									<0.001		
ベンゼン (mg/L)								<0.001									<0.001		
塩素酸 (mg/L)								0.22 **									0.22		
クロロ酢酸 (mg/L)								<0.002									<0.002		
クロロホルム (mg/L)								<0.006									<0.006		
ジクロロ酢酸 (mg/L)								<0.003									<0.003		
ジブロモクロロメタン (mg/L)								<0.01									<0.01		
臭素酸 (mg/L)								<0.001									<0.001		
縮トリハロメタン (mg/L)								<0.01									<0.01		
トリクロロ酢酸 (mg/L)								<0.003									<0.003		
プロモジクロロメタン (mg/L)								<0.003									<0.003		
プロモホルム (mg/L)								<0.009									<0.009		
ホルムアルデヒド (mg/L)								<0.008									<0.008		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)								<0.1									<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)								<0.01									<0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)								<0.03									<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)								<0.1									<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)								6.1									6.1		
マンガン及びその化合物 (mg/L)								<0.005									<0.005		
塩化物イオン (mg/L)								5.5									5.5		
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)								17.2									17.2		
蒸発残留物 (mg/L)								55 *									55		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)								<0.02									<0.02		
ジェオスミン (mg/L)																			
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			
非イオン界面活性剤 (mg/L)								<0.005									<0.005		
フェノール類 (mg/L)								<0.0005									<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量 (mg/L)								<0.3									<0.3		
pH値								7.0									7.0		
味								異常なし											
臭気								異常なし											
色度 (度)								<1									<1		
濁度 (度)								<0.1									<0.1		
Mアルカリ度 (mg/L)								19.1									19.1		
電気伝導度 (μS/cm)								66									66		
残留塩素 (mg/L)								0.35									0.35		

注）*：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果　＜楡原配水池＞

地点番号： 7-2-3

地域： 細入

水源：石黑谷水源(湧水)、芦生水源(湧水)

令和5年度

採水日		5月16日																		最大値		最小値		平均値		測定回数	
天候（前日）		晴時々雨、雷を伴う																									
天候（当日）		晴																									
気温		(℃)	19.9																	19.9							
水温		(℃)	15.0																	15.0							
水 質 基 準 項 目	一般細菌	(個/mL)	0																	0							
	大腸菌（定性）		不検出																								
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003																	<0.0003							
	水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005																	<0.00005							
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002																	<0.002							
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004																	<0.004							
	シアニド物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.4 *																	1.4							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08																	<0.08							
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	<0.1																	<0.1							
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002																	<0.0002							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005																	<0.005							
	γ及びδ-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004																	<0.004							
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002																	<0.002							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	塩素酸	(mg/L)	<0.06																	<0.06							
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002																	<0.002							
	クロロホルム	(mg/L)	<0.006																	<0.006							
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.003																	<0.003							
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.01																	<0.01							
	臭素酸	(mg/L)	<0.001																	<0.001							
	総トリハロメタン	(mg/L)	<0.01																	<0.01							
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.003																	<0.003							
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	<0.003																	<0.003							
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.009																	<0.009							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.008																	<0.008							
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1																	<0.1							
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03 *																	0.03							
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.03																	<0.03							
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1																	<0.1							
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.4																	6.4							
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.005																	<0.005								
塩化物イオン	(mg/L)	4.8																	4.8								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.0																	34.0								
蒸発残留物	(mg/L)	86 *																	86								
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02																	<0.02								
ジェオスミン	(mg/L)																										
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)																										
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005																	<0.005								
フェノール類	(mg/L)	<0.0005																	<0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量	(mg/L)	<0.3																	<0.3								
pH値		7.0																	7.0								
味		異常なし																									
臭気		異常なし																									
色度	(度)	<1																	<1								
濁度	(度)	<0.1																	<0.1								
その他	Mアルカリ度	(mg/L)	34.0																	34.0							
	電気伝導度	(μS/cm)	104																	104							
	残留塩素	(mg/L)	0.50																	0.50							

注) *:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <片掛配水池>

地点番号： 7-2-5

地域： 細入

水源：片掛水源(湧水)

令和5年度

[illegible]

注) *: 基準の10%超、 **: 基準の20%超、 ***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <猪谷配水池>

地点番号： 7-2-6
 地域： 細入
 水源： 猪谷水源(湧水)

令和5年度

採水日						9月5日											
天候（前日）						曇後一時雨一時晴											
天候（当日）						大雨時々曇、雷を伴う											
気温 (℃)						27.1										最大値	最小値
水温 (℃)						20.0											
一般細菌 (個/mL)						0											
大腸菌（定性）						不検出											
カドミウム及びその化合物 (mg/L)						<0.0003											
水銀及びその化合物 (mg/L)						<0.00005											
セレン及びその化合物 (mg/L)						<0.001											
鉛及びその化合物 (mg/L)						<0.001											
ヒ素及びその化合物 (mg/L)						0.002 *											
六価クロム化合物 (mg/L)						<0.002											
亜硝酸態窒素 (mg/L)						<0.004											
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ (mg/L)						<0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)						0.2											
フッ素及びその化合物 (mg/L)						<0.08											
ほう素及びその化合物 (mg/L)						<0.1											
四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002											
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005											
双及びテトラ-1,2-ジ 加HCl (mg/L)						<0.004											
ジクロロメタン (mg/L)						<0.002											
テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.001											
トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001											
ベンゼン (mg/L)						<0.001											
塩素酸 (mg/L)						0.07 *											
クロロ酢酸 (mg/L)						<0.002											
クロロホルム (mg/L)						<0.006											
ジクロロ酢酸 (mg/L)						<0.003											
ジブロモクロロメタン (mg/L)						<0.01											
臭素酸 (mg/L)						<0.001											
縮トリハロメタン (mg/L)						<0.01											
トリクロロ酢酸 (mg/L)						<0.003											
プロモジクロロメタン (mg/L)						<0.003											
プロモホルム (mg/L)						<0.009											
ホルムアルデヒド (mg/L)						<0.008											
亜鉛及びその化合物 (mg/L)						<0.1											
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)						<0.01											
鉄及びその化合物 (mg/L)						<0.03											
銅及びその化合物 (mg/L)						<0.1											
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)						3.0											
マンガン及びその化合物 (mg/L)						<0.005											
塩化物イオン (mg/L)						2.5											
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)						84.0 **											
蒸発残留物 (mg/L)						118 **											
強イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.02											
ジェオスミン (mg/L)																	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																	
非イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.005											
フェノール類 (mg/L)						<0.0005											
有機物(全有機炭素(TOC)の量 (mg/L)						<0.3											
pH値						7.9											
味						異常なし											
臭気						異常なし											
色度 (度)						<1											
濁度 (度)						<0.1											
Mアルカリ度 (mg/L)						81.0											
電気伝導度 (μS/cm)						178											
残留塩素 (mg/L)						0.30											

注) *: 基準の10%超、**: 基準の20%超、***: 基準の50%超を示す。

○浄水施設の検査結果 <蟹寺配水池>

地点番号： 7-2-7

地域： 細入

水源： 蟹寺第2水源(湧水)、蟹寺第3水源(湧水)

令和5年度

採水日						9月5日														
天候（前日）						曇後一時雨一時晴											最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（当日）						大雨時々曇、雷を伴う														
気温 (℃)						27.1											27.1			
水温 (℃)						22.5											22.5			
一般細菌 (個/mL)						0											0			
大腸菌（定性）						不検出														
カドミウム及びその化合物 (mg/L)						<0.0003											<0.0003			
水銀及びその化合物 (mg/L)						<0.00005											<0.00005			
セレン及びその化合物 (mg/L)						<0.001											<0.001			
鉛及びその化合物 (mg/L)						<0.001											<0.001			
ヒ素及びその化合物 (mg/L)						0.006 ***											0.006			
六価クロム化合物 (mg/L)						<0.002											<0.002			
亜硝酸態窒素 (mg/L)						<0.004											<0.004			
シアニ化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)						<0.001											<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)						0.3											0.3			
フッ素及びその化合物 (mg/L)						0.17 **											0.17			
ほう素及びその化合物 (mg/L)						<0.1											<0.1			
四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002											<0.0002			
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005											<0.005			
双及びトリフル-1,2-ジ 701717 (mg/L)						<0.004											<0.004			
ジクロロメタン (mg/L)						<0.002											<0.002			
テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.001											<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001											<0.001			
ベンゼン (mg/L)						<0.001											<0.001			
塩素酸 (mg/L)						<0.06											<0.06			
クロロ酢酸 (mg/L)						<0.002											<0.002			
クロロホルム (mg/L)						<0.006											<0.006			
ジクロロ酢酸 (mg/L)						<0.003											<0.003			
ジブロモクロロメタン (mg/L)						<0.01											<0.01			
臭素酸 (mg/L)						<0.001											<0.001			
縮トリハロメタン (mg/L)						<0.01											<0.01			
トリクロロ酢酸 (mg/L)						<0.003											<0.003			
プロモジクロロメタン (mg/L)						<0.003											<0.003			
プロモホルム (mg/L)						<0.009											<0.009			
ホルムアルデヒド (mg/L)						<0.008											<0.008			
亜鉛及びその化合物 (mg/L)						<0.1											<0.1			
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)						0.01											0.01			
鉄及びその化合物 (mg/L)						<0.03											<0.03			
銅及びその化合物 (mg/L)						<0.1											<0.1			
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)						11.8											11.8			
マンガン及びその化合物 (mg/L)						<0.005											<0.005			
塩化物イオン (mg/L)						3.7											3.7			
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)						98.2 **											98.2			
蒸発残留物 (mg/L)						152 **											152			
陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.02											<0.02			
ジェオスミン (mg/L)																				
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																				
非イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.005											<0.005			
フェノール類 (mg/L)						<0.0005											<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量 (mg/L)						<0.3											<0.3			
pH値						8.0											8.0			
味						異常なし														
臭気						異常なし														
色度 (度)						<1											<1			
濁度 (度)						<0.1											<0.1			
Mアルカリ度 (mg/L)						90.9											90.9			
電気伝導度 (μS/cm)						228											228			
残留塩素 (mg/L)						0.30											0.30			

注) *：基準の10%超、**：基準の20%超、***：基準の50%超を示す。

○原水の検査結果 <流杉水源(表流水)>

地点番号： 1-1-1
地域： 富山

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候(当日)	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	6.7	13.0	14.2	18.7	19.4	14.7	11.2	10.4	8.2	6.4	5.2	5.0	19.4	5.0	11.1	12
一般細菌 (個/mL)	41	120	20	148	112	620	90	58	54	78	37	24	620	20	117	12
大腸菌(定性)	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出回数 11			12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			6
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004		<0.004				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			6
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.1		<0.1				0.1		0.2	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	6
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08		<0.08				<0.08		0.11	0.09	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	6
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002				<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			6
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			6
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.004		<0.004				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			6
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			6
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			6
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			6
ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.21	0.25	0.19	0.20	0.14	0.14	0.13	0.10	0.09	0.34	0.24	0.23	0.34	0.09	0.19	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.12	0.08	0.08	0.06	0.20	0.10	0.10	0.07	0.12	0.07	0.09	0.20	0.06	0.10	12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	2.1	2.1	2.1	2.2	3.6	3.2	3.2	3.6	1.7	2.4	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.043	0.018	0.021	0.026	0.014	0.036	0.017	0.020	0.014	0.014	0.015	0.014	0.043	0.014	0.021	12
塩化物イオン (mg/L)	1.6	1.5	1.3	1.5	1.1	1.5	1.5	1.5	1.8	4.8	3.3	3.1	4.8	1.1	2.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.4	22.8	22.4	23.1	17.1	25.3	27.5	23.9	28.1	41.2	34.3	36.1	41.2	17.1	27.1	12
蒸発残留物 (mg/L)		57		54				46		74	64	70	74	46	61	6
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			6
ジェオスミン (mg/L)					<0.000001	<0.000001				<0.000001			<0.000001			3
2-メチルイソボルネオール (mg/L)					<0.000001	<0.000001				<0.000001			<0.000001			3
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			6
フェノール類 (mg/L)		<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.9	0.3	0.6	12
pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	3	3	3	5	5	6	4	5	3	2	3	2	6	2	4	12
濁度 (度)	1.7	2.8	2.1	2.2	1.7	2.9	1.2	1.9	1.1	1.8	1.7	1.2	2.9	1.1	1.9	12
Mアルカリ度 (mg/L)	18.2	16.2	17.3	18.8	14.8	20.1	22.4	21.9	25.1	28.6	27.2	28.9	28.9	14.8	21.6	12
電気伝導度 (μS/cm)	60	59	59	58	39	53	58	56	69	99	89	92	99	39	66	12
大腸菌数 (MPN/100mL)		13.2		14.5				3.1			0.0		14.5	0.0	7.7	4
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		2		0				1			0		2	0	1	4
クリプトスポリジウム (個/10L)		0		0				0			0		0	0	0	4
ジアルジア (個/10L)		0		0				0			0		0	0	0	4

○原水の検査結果 <西番水源(地下水)>

地点番号： 1-1-2
地域： 富山

令和5年度

採水日	4月18日				8月17日		10月26日												
天候(前日)	曇時々雨				曇時々雨		曇時々晴一時雨、 雷を伴う												
天候(当日)	雨時々曇				曇一時晴後雨、雷 を伴う		晴後一時雨一時曇												
気温 (℃)	10.0				28.3		16.6									28.3	10.0	18.3	3
水温 (℃)	13.6				13.9		13.8									13.9	13.6	13.8	3
一般細菌 (個/mL)	0				0		0									0	0	0	3
大腸菌(定性)	不検出				不検出		不検出									検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003									<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005											<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001									<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001									<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001									<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002									<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004											<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.5											0.5			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08											<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002											<0.0002			1
水 1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005											<0.005			1
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリメチルベンゼン (mg/L)					<0.004											<0.004			1
臭 シクロロメタン (mg/L)					<0.002											<0.002			1
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
臭 トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
臭 ベンゼン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
標準 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
項 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01									<0.01			3
目 鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03		<0.03									<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9				4.0		3.9									4.0	3.9	3.9	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005									<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	3.5				2.9		2.4									3.5	2.4	2.9	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	54.2				53.3		50.6									54.2	50.6	52.7	3
蒸発残留物 (mg/L)					90											90			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02											<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005											<0.005			1
フェノール類 (mg/L)					<0.0005											<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3		<0.3									<0.3			3
pH値	7.0				6.8		7.0									7.0	6.8	6.9	3
臭気	異常なし				異常なし		異常なし												3
色度 (度)	<1				<1											<1			3
濁度 (度)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)	44.4				44.5		41.6									44.5	41.6	43.5	3
電気伝導度 (μS/cm)	126				126		117									126	117	123	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				0.0		0.0									0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0		0									0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																			0
ジアルジア (個/10L)																			0

○原水の検査結果 <新保水源(地下水)>

地点番号： 1-1-3
地域： 富山

令和5年度

採水日	4月18日				8月17日		10月26日												
天候(前日)	曇時々雨				曇時々雨		曇時々晴一時雨、 雷を伴う												
天候(当日)	雨時々曇				曇一時晴後雨、雷 を伴う		晴後一時雨一時曇												
気温 (℃)	10.0				28.3		16.6									28.3	10.0	18.3	3
水温 (℃)	16.1				17.4		16.6									17.4	16.1	16.7	3
一般細菌 (個/mL)	0				0		0									0	0	0	3
大腸菌(定性)	不検出				不検出		不検出									検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003									<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005											<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001									<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001									<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001									<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002									<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004											<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					1.5											1.5			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08											<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002											<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005											<0.005			1
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004											<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)					<0.002											<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
ベンゼン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01									<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03		<0.03									<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.0				6.0		6.0									6.0	6.0	6.0	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005									<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	5.8				6.4		5.6									6.4	5.6	5.9	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	41.7				41.2		41.1									41.7	41.1	41.3	3
蒸発残留物 (mg/L)					89											89			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02											<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005											<0.005			1
フェノール類 (mg/L)					<0.0005											<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3		<0.3									<0.3			3
pH値	6.4				6.4		6.5									6.5	6.4	6.4	3
臭気	異常なし				異常なし		異常なし												3
色度 (度)	<1				<1											<1			3
濁度 (度)	<0.1				<0.1		<0.1									<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)	32.7				31.2		31.1									32.7	31.1	31.7	3
電気伝導度 (μS/cm)	119				119		114									119	114	117	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				0.0		0.0									0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0		0									0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)					0											0			1
ジアルジア (個/10L)					0											0			1

○原水の検査結果　＜流杉第1水源(地下水)＞

地点番号： 1-1-5

地域：富山

令和5年度

採水日												11月28日					最大 値	最小 値	平均 値	測定 回数
天候（前日）												晴時々曇								
天候（当日）												雨後時々曇、雷を 伴う								
気温 (℃)												10.6					10.6			
水温 (℃)												14.2					14.2			
水 質 基 準 項 目	一般細菌 (個/mL)											1					1			
	大腸菌（定性）											不検出					検出回数 0			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)											<0.0003					<0.0003			
	水銀及びその化合物 (mg/L)											<0.00005					<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)											<0.001					<0.001			
	鉛及びその化合物 (mg/L)											<0.001					<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)											<0.001					<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)											<0.002					<0.002			
	亜硝酸型窒素 (mg/L)											<0.004					<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)											<0.001					<0.001			
	硝酸型窒素及び亜硝酸型窒素 (mg/L)											0.4					0.4			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)											0.09					0.09			
	ぼう素及びその化合物 (mg/L)											<0.1					<0.1			
	四塩化炭素 (mg/L)											<0.0002					<0.0002			
	1,4-ジオキサン (mg/L)											<0.005					<0.005			
	γ及びβ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)											<0.004					<0.004			
	ジクロロメタン (mg/L)											<0.002					<0.002			
	テトラクロロエチレン (mg/L)											<0.001					<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)											<0.001					<0.001			
	ベンゼン (mg/L)											<0.001					<0.001			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)											<0.1					<0.1			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)											<0.01					<0.01			
	鉄及びその化合物 (mg/L)											<0.03					<0.03			
	銅及びその化合物 (mg/L)											<0.1					<0.1			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)											4.3					4.3			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)											<0.005					<0.005			
	塩化物イオン (mg/L)											3.4					3.4			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)											60.1					60.1			
	蒸発残留物 (mg/L)											98					98			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)											<0.02					<0.02			
ジェオスミン (mg/L)																				
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																				
非イオン界面活性剤 (mg/L)											<0.005					<0.005				
フェノール類 (mg/L)											<0.0005					<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)											<0.3					<0.3				
pH値											7.1					7.1				
臭気											異常なし									
色度 (度)											<1					<1				
濁度 (度)											<0.1					<0.1				
Mアルカリ度 (mg/L)											43.8					43.8				
電気伝導度 (μS/cm)											143					143				
大腸菌数 MPN/100mL											0.0					0.0				
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)											0					0				
クリプトスポリジウム (個/10L)																				
ジアルジア (個/10L)																				

○原水の検査結果 <上滝発電所(表流水)横江系>

地点番号： 1-O-12

地域： 富山

令和5年度

採水日		5月23日				9月21日		11月28日								
天候(前日)		曇後一時雨				曇時々雨一時晴		晴時々曇								
天候(当日)		曇時々雨				曇時々雨、雷を伴う		雨後時々曇、雷を伴う								
気温 (℃)		15.8				26.2		10.6					26.2	10.6	17.5	3
水温 (℃)		12.5				18.6		9.2					18.6	9.2	13.4	3
一般細菌 (個/mL)		210				704		72					704	72	329	3
大腸菌(定性)		検出				検出		検出					検出回数	3		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005			3
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001		0.001					0.001	<0.001	<0.001	3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002				<0.002		<0.002					<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004				<0.004		<0.004					<0.004			3
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.2				0.2		0.2					0.2	0.2	0.2	3
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.09				0.11		0.10					0.11	0.09	0.10	3
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002				<0.0002		<0.0002					<0.0002			3
水 1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005				<0.005		<0.005					<0.005			3
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン (mg/L)		<0.004				<0.004		<0.004					<0.004			3
臭 シクロロメタン (mg/L)		<0.002				<0.002		<0.002					<0.002			3
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
臭 トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
臭 ベンゼン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
臭 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1			3
臭 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.30				0.24		0.27					0.30	0.24	0.27	3
臭 鉄及びその化合物 (mg/L)		0.12				0.07		0.10					0.12	0.07	0.10	3
臭 銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1			3
臭 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.1				4.0		3.4					4.0	3.1	3.5	3
臭 マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.012				0.010		0.014					0.014	0.010	0.012	3
臭 塩化物イオン (mg/L)		2.7				3.6		3.1					3.6	2.7	3.1	3
臭 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		35.9				50.1		44.5					50.1	35.9	43.5	3
臭 蒸発残留物 (mg/L)		65				98		76					98	65	80	3
臭 陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02				<0.02		<0.02					<0.02			3
臭 ジェオスミン (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
臭 2-メチルイソボルネオール (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
臭 非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005				<0.005		<0.005					<0.005			3
臭 フェノール類 (mg/L)		<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005			3
臭 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4				0.7		<0.3					0.7	<0.3	0.4	3
臭 pH値		7.6				7.8		7.8					7.8	7.6	7.7	3
臭 臭気		異常なし				異常なし		異常なし								3
臭 色度 (度)		1				3		2					3	1	2	3
臭 濁度 (度)		2.0				2.5		1.0					2.5	1.0	1.8	3
臭 Mアルカリ度 (mg/L)		20.5				29.0		32.9					32.9	20.5	27.5	3
臭 電気伝導度 (μS/cm)		93				120		109					120	93	107	3
臭 大腸菌数 (MPN/100mL)		16.1											16.1			1
臭 嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		3											3			1
臭 クリプトスポリジウム (個/10L)																0
臭 ジアルジア (個/10L)																0

○原水の検査結果 <上滝発電所(表流水)有峰系>

地点番号： 1-O-13

地域： 富山

令和5年度

採水日		5月23日				9月21日		11月28日								
天候(前日)		曇後一時雨				曇時々雨一時晴		晴時々曇								
天候(当日)		曇時々雨				曇時々雨、雷を伴う		雨後時々曇、雷を伴う								
気温 (℃)		15.8				26.2		10.6					26.2	10.6	17.5	3
水温 (℃)		12.5				14.8		9.1					14.8	9.1	12.1	3
一般細菌 (個/mL)		45				325		40					325	40	137	3
大腸菌(定性)		検出				検出		検出					検出回数	3		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005			3
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002				<0.002		<0.002					<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004				<0.004		<0.004					<0.004			3
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.1				0.2		0.1					0.2	<0.1	0.1	3
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08				<0.08		<0.08					<0.08			3
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002				<0.0002		<0.0002					<0.0002			3
水 1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005				<0.005		<0.005					<0.005			3
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン (mg/L)		<0.004				<0.004		<0.004					<0.004			3
臭 シクロロメタン (mg/L)		<0.002				<0.002		<0.002					<0.002			3
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
臭 トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
臭 ベンゼン (mg/L)		<0.001				<0.001		<0.001					<0.001			3
臭 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1			3
臭 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.08				0.04		0.07					0.08	0.04	0.06	3
臭 鉄及びその化合物 (mg/L)		0.07				0.08		0.14					0.14	0.07	0.10	3
臭 銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1			3
臭 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		1.3				1.5		1.7					1.7	1.3	1.5	3
臭 マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.010				0.021		0.030					0.030	0.010	0.020	3
臭 塩化物イオン (mg/L)		<0.2				<0.2		<0.2					<0.2			3
臭 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		15.0				20.3		17.9					20.3	15.0	17.7	3
臭 蒸発残留物 (mg/L)		35				48		35					48	35	39	3
臭 陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02				<0.02		<0.02					<0.02			3
臭 ジェオスミン (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
臭 2-メチルイソボルネオール (mg/L)						<0.000001							<0.000001			1
臭 非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005				<0.005		<0.005					<0.005			3
臭 フェノール類 (mg/L)		<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005			3
臭 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.8				0.7		0.7					0.8	0.7	0.7	3
臭 pH値		7.6				7.3		7.5					7.6	7.3	7.5	3
臭 臭気		異常なし				異常なし		異常なし								3
臭 色度 (度)		4				5		5					5	4	5	3
臭 濁度 (度)		2.9				1.9		1.9					2.9	1.9	2.2	3
臭 Mアルカリ度 (mg/L)		15.7				20.3		18.6					20.3	15.7	18.2	3
臭 電気伝導度 (μS/cm)		36				47		44					47	36	42	3
臭 大腸菌数 (MPN/100mL)		2.0											2.0			1
臭 嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0											0			1
臭 クリプトスポリジウム (個/10L)																0
臭 ジアルジア (個/10L)																0

○原水の検査結果　＜上滝発電所(表流水)真川系＞

地点番号： 1-0-14

地域：富山

令和5年度

[illegible]

○原水の検査結果 <新村第1水源(地下水)>

地点番号： 2-1-1

地域： 大沢野

令和5年度

採水日		5月11日		7月20日				11月21日											
天候（前日）		晴		雨時々曇				雨時々曇一時晴、 雷を伴う											
天候（当日）		晴		晴時々曇				晴一時曇											
気温 (℃)		14.0		25.1				8.2							25.1		8.2	15.8	3
水温 (℃)		16.7		22.0				17.0							22.0		16.7	18.6	3
一般細菌 (個/mL)		0		0				0							0		0	0	3
大腸菌（定性）		不検出		不検出				不検出							検出回数 0				3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003							<0.0003				3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005											<0.00005				1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001							<0.001				3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001							<0.001				3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001							<0.001				3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002							<0.002				3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004											<0.004				1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001											<0.001				1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				1.2											1.2				1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08											<0.08				1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1							<0.1				3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002											<0.0002				1
水 1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005											<0.005				1
水 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン (mg/L)				<0.004											<0.004				1
異 2,4,6-トリクロロメタン (mg/L)				<0.002											<0.002				1
基 テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001											<0.001				1
基 トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001											<0.001				1
準 ベンゼン (mg/L)				<0.001											<0.001				1
準 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1							<0.1				3
項 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01							<0.01				3
項 鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03							<0.03				3
目 銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1							<0.1				3
目 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.3		6.2				6.6							6.6	6.2	6.4		3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005							<0.005				3
塩化物イオン (mg/L)		5.6		5.5				5.3							5.6	5.3	5.5		3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		44.3		43.5				46.1							46.1	43.5	44.6		3
蒸発残留物 (mg/L)				94											94				1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02											<0.02				1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005											<0.005				1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005											<0.0005				1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3				<0.3							<0.3				3
pH値		6.6		6.5				6.4							6.6	6.4	6.5		3
臭気		異常なし		異常なし				異常なし											3
色度 (度)		<1		<1				<1							<1				3
濁度 (度)		<0.1		<0.1				<0.1							<0.1				3
Mアルカリ度 (mg/L)		35.2		36.4				36.9							36.9	35.2	36.2		3
電気伝導度 (μS/cm)		118		124				118							124	118	120		3
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0				0.0							0.0	0.0	0.0		3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0				0							0	0	0		3
クリプトスポリジウム (個/10L)																			0
ジアルジア (個/10L)																			0

○原水の検査結果 <新村第2水源(地下水)>

地点番号： 2-1-2
地域： 大沢野

令和5年度

採水日		5月11日		7月20日				11月21日											
天候（前日）		晴		雨時々曇				雨時々曇一時晴、 雷を伴う											
天候（当日）		晴		晴時々曇				晴一時曇											
気温 (℃)		14.0		25.1				8.2						25.1		8.2		15.8	3
水温 (℃)		17.6		22.2				17.0						22.2		17.0		18.9	3
一般細菌 (個/mL)		0		0				0						0		0		0	3
大腸菌（定性）		不検出		不検出				不検出						検出回数 0					3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003						<0.0003					3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005										<0.00005					1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001						<0.001					3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001						<0.001					3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001						<0.001					3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002						<0.002					3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004										<0.004					1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001										<0.001					1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				1.2										1.2					1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08										<0.08					1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1						<0.1					3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002										<0.0002					1
水 1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005										<0.005					1
水 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン (mg/L)				<0.004										<0.004					1
異 1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)				<0.002										<0.002					1
基 テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001					1
基 トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001					1
準 ベンゼン (mg/L)				<0.001										<0.001					1
準 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1						<0.1					3
項 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01						<0.01					3
項 鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03						<0.03					3
目 銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1						<0.1					3
目 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.2		6.2				6.5						6.5		6.2		6.3	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005						<0.005					3
塩化物イオン (mg/L)		5.5		5.5				5.1						5.5		5.1		5.4	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		42.7		43.6				45.1						45.1		42.7		43.8	3
蒸発残留物 (mg/L)				93										93					1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02										<0.02					1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005										<0.005					1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005										<0.0005					1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3				<0.3						<0.3					3
pH値		6.6		6.4				6.4						6.6		6.4		6.5	3
臭気		異常なし		異常なし				異常なし											3
色度 (度)		<1		<1				<1						<1					3
濁度 (度)		<0.1		<0.1				<0.1						<0.1					3
Mアルカリ度 (mg/L)		36.0		35.8				37.2						37.2		35.8		36.3	3
電気伝導度 (μS/cm)		118		116				116						118		116		117	3
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0				0.0						0.0		0.0		0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0				0						0		0		0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																			0
ジアルジア (個/10L)																			0

○原水の検査結果 <上大久保第1水源(地下水)>

地点番号： 2-1-3

地域： 大沢野

令和5年度

採水日		5月11日		7月20日				11月21日							
天候（前日）		晴		雨時々曇				雨時々曇一時晴、 雷を伴う					最 大 値	最 小 値	平 均 値
天候（当日）		晴		晴時々曇				晴一時曇							測 定 回 数
気温 (℃)		14.0		25.1				8.2					25.1	8.2	15.8
水温 (℃)		16.3		16.0				17.3					17.3	16.0	16.5
一般細菌 (個/mL)		0		0				0					0	0	0
大腸菌（定性）		不検出		不検出				不検出					検出回数 0		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003					<0.0003		3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005		1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001					<0.001		3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001					<0.001		3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001					<0.001		3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002					<0.002		3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004		1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001		1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				1.4									1.4		1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08									<0.08		1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002		1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005		1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004									<0.004		1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002		1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		1
ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001		1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01					<0.01		3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03					<0.03		3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.6		9.0				9.5					9.5	8.6	9.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005					<0.005		3
塩化物イオン (mg/L)		8.0		10.3				8.0					10.3	8.0	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		49.9		52.8				53.8					53.8	49.9	52.2
蒸発残留物 (mg/L)				112									112		1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02		1
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005		1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005		1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3				<0.3					<0.3		3
pH値		6.6		6.5				6.5					6.6	6.5	6.5
臭気		異常なし		異常なし				異常なし							3
色度 (度)		<1		<1				<1					<1		3
濁度 (度)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		3
Mアルカリ度 (mg/L)		38.8		38.1				41.2					41.2	38.1	39.4
電気伝導度 (μS/cm)		145		140				147					147	140	144
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0				0					0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															0
ジアルジア (個/10L)															0

○原水の検査結果 <上大久保第2水源(地下水)>

地点番号： 2-1-4

地域： 大沢野

令和5年度

採水日		5月11日		7月20日				11月21日							
天候（前日）		晴		雨時々曇				雨時々曇一時晴、 曇を伴う							
天候（当日）		晴		晴時々曇				晴一時曇							
気温 (℃)		14.0		25.1				8.2					25.1	8.2	15.8
水温 (℃)		16.0		15.4				17.0					17.0	15.4	16.1
一般細菌 (個/mL)		0		0				0					0	0	0
大腸菌（定性）		不検出		不検出				不検出					検出回数 0		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003					<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001					<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001					<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001				<0.001					<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002					<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				1.5									1.5		
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08									<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005		
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004									<0.004		
シクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		
ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01				<0.01					<0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03					<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.5		8.2				8.8					8.8	8.2	8.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005				<0.005					<0.005		
塩化物イオン (mg/L)		10.2		8.8				10.3					10.3	8.8	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		46.8		45.0				48.1					48.1	45.0	46.6
蒸発残留物 (mg/L)				109									109		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3				<0.3					<0.3		
pH値		6.6		6.5				6.5					6.6	6.5	6.5
臭気		異常なし		異常なし				異常なし							
色度 (度)		<1		<1				<1					<1		
濁度 (度)		<0.1		<0.1				<0.1					<0.1		
Mアルカリ度 (mg/L)		34.1		33.4				35.4					35.4	33.4	34.3
電気伝導度 (μS/cm)		140		129				138					140	129	136
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0				0					0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															0
ジアルジア (個/10L)															0

○原水の検査結果 <不二水源(地下水)>

地点番号： 2-1-5

地域： 大沢野

令和5年度

採水日	4月4日				8月22日		10月17日								
天候（前日）	晴一時雨				晴、雷を伴う		雨時々曇一時晴								
天候（当日）	晴				晴		晴								
気温 (℃)	11.7				31.1		17.1						31.1	11.7	20.0
水温 (℃)	17.5				17.2		17.3						17.5	17.2	17.3
一般細菌 (個/mL)	0				0		0						0	0	0
大腸菌（定性）	不検出				不検出		不検出						検出回数 0		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003						<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005								<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001						<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001						<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001						<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002						<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004								<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)					<0.001								<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					1.2								1.2		
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08								<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002								<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005								<0.005		
γ及びトラノ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004								<0.004		
シクロロメタン (mg/L)					<0.002								<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001		
ベンゼン (mg/L)					<0.001								<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01						<0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03		<0.03						<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.4				9.6		10.2						10.4	9.6	10.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005						<0.005		
塩化物イオン (mg/L)	11.1				7.0		7.5						11.1	7.0	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	53.1				60.0		53.5						60.0	53.1	55.5
蒸発残留物 (mg/L)					114								114		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02								<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005								<0.005		
フェノール類 (mg/L)					<0.0005								<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3		<0.3						<0.3		
pH値	6.6				6.8		6.7						6.8	6.6	6.7
臭気	異常なし				異常なし		異常なし								
色度 (度)	<1				<1		<1						<1		
濁度 (度)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
Mアルカリ度 (mg/L)	47.4				48.2		43.2						48.2	43.2	46.3
電気伝導度 (μS/cm)	176				166		155						176	155	166
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				0.0		0.0						0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0		0						0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															
ジアルジア (個/10L)															

○原水の検査結果 <中央水源(地下水)>

地点番号： 2-1-6
地域： 大沢野

令和5年度

採水日	4月4日				8月22日		10月17日										
天候(前日)	晴一時雨				晴、雷を伴う		雨時々曇一時晴										
天候(当日)	晴				晴		晴										
気温 (℃)	11.7				31.1		17.1							31.1	11.7	20.0	3
水温 (℃)	17.2				17.4		17.1							17.4	17.1	17.2	3
一般細菌 (個/mL)	0				0		0							0	0	0	3
大腸菌(定性)	不検出				不検出		不検出							検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003							<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005									<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001							<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001							<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001							<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002							<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004									<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001									<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					1.0									1.0			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)					0.08									0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1							<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002									<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005									<0.005			1
γ及びトラノ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004									<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)					<0.002									<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001									<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001									<0.001			1
ベンゼン (mg/L)					<0.001									<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1							<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01							<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03		<0.03							<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1							<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.5				6.9		6.9							6.9	6.5	6.8	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005							<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	6.7				5.3		4.8							6.7	4.8	5.6	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	54.2				59.8		53.6							59.8	53.6	55.9	3
蒸発残留物 (mg/L)					111									111			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02									<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																	0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																	0
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005									<0.005			1
フェノール類 (mg/L)					<0.0005									<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3		<0.3							<0.3			3
pH値	6.6				6.6		6.7							6.7	6.6	6.6	3
臭気	異常なし				異常なし		異常なし										3
色度 (度)	<1				<1									<1			3
濁度 (度)	<0.1				<0.1		<0.1							<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)	49.9				50.0		44.5							50.0	44.5	48.1	3
電気伝導度 (μS/cm)	152				153		132							153	132	146	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				0.0		0.0							0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0		0							0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																	0
ジアルジア (個/10L)																	0

○原水の検査結果 <三井水源(地下水)>

地点番号： 2-1-7

地域： 大沢野

令和5年度

採水日	4月4日				8月22日		10月17日								
天候（前日）	晴一時雨				晴、雷を伴う		雨時々曇一時晴								
天候（当日）	晴				晴		晴								
気温 (℃)	11.7				31.1		17.1						31.1	11.7	20.0
水温 (℃)	16.7				16.5		16.5						16.7	16.5	16.6
一般細菌 (個/mL)	0				0		0						0	0	0
大腸菌（定性）	不検出				不検出		不検出						検出回数 0		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003						<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005								<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001						<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001						<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001						<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002						<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004								<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)					<0.001								<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.9								0.9		
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08								<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002								<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005								<0.005		
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004								<0.004		
シクロロメタン (mg/L)					<0.002								<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001		
ベンゼン (mg/L)					<0.001								<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01						<0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03		<0.03						<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.7				6.1		6.0						6.1	5.7	5.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005						<0.005		
塩化物イオン (mg/L)	7.4				4.8		4.4						7.4	4.4	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.8				45.2		40.8						45.2	40.8	42.3
蒸発残留物 (mg/L)					84								84		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02								<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005								<0.005		
フェノール類 (mg/L)					<0.0005								<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3		<0.3						<0.3		
pH値	6.6				6.7		6.7						6.7	6.6	6.7
臭気	異常なし				異常なし		異常なし								
色度 (度)	<1				<1		<1						<1		
濁度 (度)	<0.1				<0.1		<0.1						<0.1		
Mアルカリ度 (mg/L)	34.6				39.6		35.4						39.6	34.6	36.5
電気伝導度 (μS/cm)	127				122		106						127	106	118
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				0.0		0.0						0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0		0						0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															
ジアルジア (個/10L)															

○原水の検査結果 <猪谷南部水源(湧水)>

地点番号： 2-1-10

地域： 大沢野

令和5年度

採水日		6月20日		9月7日		11月28日									
天候(前日)		晴一時雨		大雨時々曇、雷を伴う		晴時々曇							最大値	最小値	平均値
天候(当日)		晴時々曇		曇時々晴		雨後時々曇、雷を伴う									測定回数
気温 (℃)		20.8		25.5		10.6							25.5	10.6	19.0
水温 (℃)		12.0		14.2		11.0							14.2	11.0	12.4
一般細菌 (個/mL)		4		4		3							4	3	4
大腸菌(定性)		不検出		検出		不検出							検出回数	1	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003							<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		0.002		<0.001							0.002	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002							<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.5									0.5		
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08									<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002		
水 1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005		
水 2,2,4,4-テトラヒドロ-1,2,3,4-ジオキサン (mg/L)				<0.004									<0.004		
臭 ジクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002		
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		
臭 トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		
臭 ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001		
臭 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		
臭 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02		0.02		0.01							0.02	0.01	0.02
鉄 鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		0.03		<0.03							0.03	<0.03	<0.03
銅 銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		
ナトリウム ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.0		3.2		3.0							3.2	3.0	3.1
マンガン マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005		
塩化物イオン (mg/L)		2.4		2.2		2.3							2.4	2.2	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		27.7		33.6		29.0							33.6	27.7	30.1
蒸発残留物 (mg/L)				70									70		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3							<0.3		
pH値		7.3		7.3		7.3							7.3	7.3	7.3
臭気		異常なし		異常なし		異常なし									
色度 (度)		<1		<1		<1							<1		
濁度 (度)		0.3		0.2		0.3							0.3	0.2	0.3
Mアルカリ度 (mg/L)		26.7		29.5		26.6							29.5	26.6	27.6
電気伝導度 (μS/cm)		69		81		70							81	69	73
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		6.2		0.0							6.2	0.0	2.1
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0							0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)				0									0		
ジアルジア (個/10L)				0									0		

○原水の検査結果　＜猪谷北部水源(湧水)＞

地点番号： 2-1-11

地域：大沢野

令和5年度

[illegible]

○原水の検査結果 <寺津水源(湧水)>

地点番号： 2-1-13

地域： 大沢野

令和5年度

採水日		5月11日		8月22日		10月17日									
天候(前日)		晴		晴、雷を伴う		雨時々曇一時晴									
天候(当日)		晴		晴		晴									
気温 (℃)		14.0		31.1		17.1							31.1	14.0	20.7
水温 (℃)		12.8		16.5		14.6							16.5	12.8	14.6
一般細菌 (個/mL)		34		18		14							34	14	22
大腸菌(定性)		不検出		不検出		不検出							検出回数 0		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003							<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002							<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.2									0.2		
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08									<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005		
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004									<0.004		
シクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001		
ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01							<0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.2		4.5		4.6							4.6	4.2	4.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005		
塩化物イオン (mg/L)		4.3		4.1		4.0							4.3	4.0	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		46.3		50.6		52.0							52.0	46.3	49.6
蒸発残留物 (mg/L)				80									80		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3							<0.3		
pH値		8.0		8.0		8.0							8.0	8.0	8.0
臭気		異常なし		異常なし		異常なし									
色度 (度)		<1		<1									<1		
濁度 (度)		0.1		<0.1		<0.1							0.1	<0.1	<0.1
Mアルカリ度 (mg/L)		44.8		48.3		49.2							49.2	44.8	47.4
電気伝導度 (μS/cm)		112		120		118							120	112	117
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0		0.0							0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0							0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)				0									0		
ジアルジア (個/10L)				0									0		

○原水の検査結果 <上滝第2号水源(地下水)>

地点番号: 3-1-1

地域: 大山

令和5年度

採水日	4月6日			7月6日				11月9日					最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	曇			曇後一時雨				曇時々晴								
天候(当日)	曇一時雨			晴後時々曇				晴一時曇								
気温 (℃)	19.3			27.3				16.2					27.3	16.2	20.9	3
水温 (℃)	12.8			13.2				14.0					14.0	12.8	13.3	3
一般細菌 (個/mL)	2			0				0					2	0	1	3
大腸菌(定性)	不検出			不検出				不検出					検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003				<0.0003					<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002				<0.002					<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.2									0.2			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				0.09									0.09			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005			1
γ-ヒドロキシ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004									<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01			<0.01				<0.01					<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03				<0.03					<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.3			6.2				5.9					6.2	5.3	5.8	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005					<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	4.9			3.6				3.7					4.9	3.6	4.1	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	42.7			50.1				47.5					50.1	42.7	46.8	3
蒸発残留物 (mg/L)				100									100			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005			1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3				<0.3					<0.3			3
pH値	7.0			7.4				7.2					7.4	7.0	7.2	3
臭気	異常なし			異常なし				異常なし								3
色度 (度)	<1			<1				<1					<1			3
濁度 (度)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)	41.8			45.0				41.6					45.0	41.6	42.8	3
電気伝導度 (μS/cm)	125			122				120					125	120	122	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0				0					0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○原水の検査結果 <上滝第3号水源(地下水)>

地点番号: 3-1-2
地域: 大山

令和5年度

採水日	4月6日			7月6日				11月9日							
天候(前日)	曇			曇後一時雨				曇時々晴						最大値	測定回数
天候(当日)	曇一時雨			晴後時々曇				晴一時曇						最小値	
気温 (℃)	19.3			27.3				16.2						27.3	20.9
水温 (℃)	14.0			13.0				11.9						14.0	13.0
一般細菌 (個/mL)	0			0				0						0	0
大腸菌(定性)	不検出			不検出				不検出						検出回数 0	3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003				<0.0003						<0.0003	3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005										<0.00005	1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001						<0.001	3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001						<0.001	3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001			0.001				0.001						0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002				<0.002						<0.002	3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004										<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001										<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.4										0.4	1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08										<0.08	1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002										<0.0002	1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005										<0.005	1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004										<0.004	1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002										<0.002	1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001	1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001	1
ベンゼン (mg/L)				<0.001										<0.001	1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01			<0.01				<0.01						<0.01	3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03				<0.03						<0.03	3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.3			4.4				4.5						4.5	4.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005						<0.005	3
塩化物イオン (mg/L)	4.6			3.6				3.3						4.6	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	52.0			54.3				57.8						57.8	54.7
蒸発残留物 (mg/L)				108										108	1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02										<0.02	1
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005										<0.005	1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005										<0.0005	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3				<0.3						<0.3	3
pH値	7.7			7.7				7.7						7.7	7.7
臭気	異常なし			異常なし				異常なし							3
色度 (度)	<1			<1				<1						<1	3
濁度 (度)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	3
Mアルカリ度 (mg/L)	47.0			45.2				46.6						47.0	46.3
電気伝導度 (μS/cm)	142			133				136						142	137
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			0.0				0.0						0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0				0						0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															0
ジアルジア (個/10L)															0

○原水の検査結果 <上滝第4号水源(地下水)>

地点番号： 3-1-3

地域： 大山

令和5年度

採水日	4月6日			7月6日				11月9日					最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	曇			曇後一時雨				曇時々晴								
天候(当日)	曇一時雨			晴後時々曇				晴一時曇								
気温 (℃)	19.3			27.3				16.2					27.3	16.2	20.9	3
水温 (℃)	13.6			12.6				13.2					13.6	12.6	13.1	3
一般細菌 (個/mL)	0			0				0					0	0	0	3
大腸菌(定性)	不検出			不検出				不検出					検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003				<0.0003					<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002				<0.002					<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.4									0.4			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08									<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005			1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004									<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01			<0.01				<0.01					<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03				<0.03					<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8			5.0				5.2					5.2	4.8	5.0	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005					<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	6.1			3.7				3.4					6.1	3.4	4.4	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.4			51.9				55.2					55.2	47.4	51.5	3
蒸発残留物 (mg/L)				108									108			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005			1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3				<0.3					<0.3			3
pH値	7.5			7.5				7.4					7.5	7.4	7.5	3
臭気	異常なし			異常なし				異常なし								3
色度 (度)	<1			<1				<1					<1			3
濁度 (度)	<0.1			0.1				<0.1					0.1	<0.1	<0.1	3
Mアルカリ度 (mg/L)	43.9			43.1				44.4					44.4	43.1	43.8	3
電気伝導度 (μS/cm)	153			130				135					153	130	139	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0				0					0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○原水の検査結果 <上滝第6号水源(地下水)>

地点番号： 3-1-4
地域： 大山

令和5年度

採水日	4月11日	5月18日	6月22日	7月11日	8月1日	9月12日	10月12日	11月7日											
天候（前日）	晴	晴	曇一時晴後一時雨	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	曇後時々雨											
天候（当日）	晴時々曇	晴一時雨後曇	雨時々曇	曇一時雨、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	雨時々曇一時晴											
気温（℃）	19.5	23.0	21.9	28.0	30.6	25.9	16.7	16.9											
水温（℃）	15.0	14.8	14.7	15.2	14.8	14.6	15.1	14.5											
一般細菌（個/mL）	0	0	6	0	0	1	0	0											
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
水銀及びその化合物（mg/L）	<0.00005																		
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004																		
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	<0.001																		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.9																		
フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.08																		
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
四塩化炭素（mg/L）	<0.0002																		
1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005																		
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン（mg/L）	<0.004																		
シクロロメタン（mg/L）	<0.002																		
テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001																		
トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001																		
ベンゼン（mg/L）	<0.001																		
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01											
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.7	4.6											
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
塩化物イオン（mg/L）	3.7	3.9	3.9	3.9	3.8	3.2	3.2	3.1											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	60.1	61.9	59.6	61.2	62.3	55.7	56.2	57.6											
蒸発残留物（mg/L）	96																		
陰イオン界面活性剤（mg/L）	<0.02																		
ジェオスミン（mg/L）																			
2-メチルイソボルネオール（mg/L）																			
非イオン界面活性剤（mg/L）	<0.005																		
フェノール類（mg/L）	<0.0005																		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3											
pH値	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.7	6.8	6.7											
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1											
濁度（度）	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1											
Mアルカリ度（mg/L）	50.2	50.2	52.5	50.1	50.0	48.0	45.5	47.8											
電気伝導度（μS/cm）	150	146	145	147	153	136	129	137											
大腸菌数（MPN/100mL）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0	0	0	0	0	0	0	0											
クリプトスポリジウム（個/10L）	0					0		0											
ジアルジア（個/10L）	0					0		0											

○原水の検査結果 <上滝第5号水源(地下水)>

地点番号: 3-1-5

地域: 大山

令和5年度

採水日	4月6日			7月11日				11月7日							
天候(前日)	曇			曇時々雨、雷を伴う				曇後時々雨						最大値	
天候(当日)	曇一時雨			曇一時雨、雷を伴う				雨時々曇一時晴						最小値	
気温 (℃)	19.3			28.0				16.9						28.0	16.9
水温 (℃)	14.0			13.2				14.8						14.8	13.2
一般細菌 (個/mL)	0			0				0						0	0
大腸菌(定性)	不検出			不検出				不検出						検出回数 0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003				<0.0003						<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005										<0.00005	
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001						<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001						<0.001	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001						<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002				<0.002						<0.002	
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004										<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001										<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.5										0.5	
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08										<0.08	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002										<0.0002	
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005										<0.005	
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004										<0.004	
シクロロメタン (mg/L)				<0.002										<0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001	
ベンゼン (mg/L)				<0.001										<0.001	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01			<0.01				<0.01						<0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03				<0.03						<0.03	
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.2			3.6				3.8						3.8	3.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005						<0.005	
塩化物イオン (mg/L)	3.0			2.9				2.5						3.0	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	32.6			39.5				40.1						40.1	32.6
蒸発残留物 (mg/L)				90										90	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02										<0.02	
ジェオスミン (mg/L)															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005										<0.005	
フェノール類 (mg/L)				<0.0005										<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3				<0.3						<0.3	
pH値	6.7			6.8				6.8						6.8	6.7
臭気	異常なし			異常なし				異常なし							
色度 (度)	<1			<1				<1						<1	
濁度 (度)	<0.1			<0.1				<0.1						<0.1	
Mアルカリ度 (mg/L)	32.5			36.4				36.3						36.4	32.5
電気伝導度 (μS/cm)	94			97				93						97	93
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			0.0				0.0						0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0				0						0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															
ジアルジア (個/10L)															

○原水の検査結果 <上滝第7号水源(地下水)>

地点番号： 3-1-6

地域： 大山

令和5年度

採水日	4月6日			7月11日				11月7日											
天候(前日)	曇			曇時々雨、雷を伴う				曇後時々雨											
天候(当日)	曇一時雨			曇一時雨、雷を伴う				雨時々曇一時晴											
気温 (℃)	19.3			28.0				16.9								28.0	16.9	21.4	3
水温 (℃)	14.6			13.8				14.3								14.6	13.8	14.2	3
一般細菌 (個/mL)	0			1				4								4	0	2	3
大腸菌(定性)	不検出			不検出				不検出								検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003				<0.0003								<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005												<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001								<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001								<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001								<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002				<0.002								<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004												<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.9												0.9			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08												<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1								<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002												<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005												<0.005			1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004												<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002												<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
ベンゼン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1								<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01			<0.01				<0.01								<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03				<0.03								<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1								<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8			4.0				4.3								4.3	3.8	4.0	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005								<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	3.1			3.6				3.1								3.6	3.1	3.3	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.5			44.3				46.8								46.8	39.5	43.5	3
蒸発残留物 (mg/L)				103												103			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02												<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005												<0.005			1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005												<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3				<0.3								<0.3			3
pH値	6.6			6.6				6.6								6.6	6.6	6.6	3
臭気	異常なし			異常なし				異常なし											3
色度 (度)	<1			<1				<1								<1			3
濁度 (度)	<0.1			<0.1				<0.1								<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)	39.2			42.2				40.2								42.2	39.2	40.5	3
電気伝導度 (μS/cm)	117			114				109								117	109	113	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			0.0				0.0								0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0				0								0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																			0
ジアルジア (個/10L)																			0

○原水の検査結果 <岡田水源(地下水)>

地点番号： 3-1-7

地域： 大山

令和5年度

採水日		5月16日		7月11日		10月24日									
天候（前日）		晴時々雨、雷を伴う		曇時々雨、雷を伴う		曇一時雨後晴							最大値	最小値	測定回数
天候（当日）		晴		曇一時雨、雷を伴う		晴後一時雨一時曇、雷を伴う									
気温 (℃)		19.9		28.0		17.6							28.0	17.6	21.8 3
水温 (℃)		10.1		11.6		14.3							14.3	10.1	12.0 3
一般細菌 (個/mL)		0		0		0							0	0	0 3
大腸菌（定性）		不検出		不検出		不検出							検出回数 0		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003							<0.0003		3
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005											<0.00005		1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001		3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002							<0.002		3
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004											<0.004		1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001											<0.001		1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.4											0.4		1
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08											<0.08		1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		3
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002											<0.0002		1
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005											<0.005		1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.004											<0.004		1
シクロロメタン (mg/L)		<0.002											<0.002		1
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001											<0.001		1
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001											<0.001		1
ベンゼン (mg/L)		<0.001											<0.001		1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01							<0.01		3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03		3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		11.7		11.5		12.6							12.6	11.5	11.9 3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005		3
塩化物イオン (mg/L)		16.3		13.7		7.5							16.3	7.5	12.5 3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		47.1		45.9		47.0							47.1	45.9	46.7 3
蒸発残留物 (mg/L)		100											100		1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02											<0.02		1
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005											<0.005		1
フェノール類 (mg/L)		<0.0005											<0.0005		1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		0.3		<0.3							0.3	<0.3	<0.3 3
pH値		6.9		6.9		6.9							6.9	6.9	6.9 3
臭気		異常なし		異常なし		異常なし									3
色度 (度)		<1		<1									<1		3
濁度 (度)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1		3
Mアルカリ度 (mg/L)		36.4		40.5		47.4							47.4	36.4	41.4 3
電気伝導度 (μS/cm)		148		153		147							153	147	149 3
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0		0.0							0.0	0.0	0.0 3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0							0	0	0 3
クリプトスポリジウム (個/10L)															0
ジアルジア (個/10L)															0

地点番号： 3-1-8
地域： 大山

令和5年度

採水日		5月18日	7月6日	10月24日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		晴	曇後一時雨	曇一時雨後晴				
天候（当日）		晴一時雨後曇	晴後時々曇	晴後一時雨一時曇、雷を伴う				
気温（℃）		23.0	27.3	17.6	27.3	17.6	22.6	3
水温（℃）		11.0	14.1	14.5	14.5	11.0	13.2	3
一般細菌（個/mL）		0	0	0	0	0	0	3
大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	検出回数 0			
カドミウム及びその化合物（mg/L）		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			3
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005			<0.00005			1
セレン及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
鉛及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
ヒ素及びその化合物（mg/L）		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	3
六価クロム化合物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			3
亜硝酸型窒素（mg/L）		<0.004			<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001			<0.001			1
硝酸型窒素及び亜硝酸型窒素（mg/L）		0.3			0.3			1
フッ素及びその化合物（mg/L）		0.14			0.14			1
ぼう素及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002			<0.0002			1
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005			<0.005			1
γ-ヒドロキシ-1,2-ジクロロベンゼン（mg/L）		<0.004			<0.004			1
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002			<0.002			1
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001			1
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001			<0.001			1
ベンゼン（mg/L）		<0.001			<0.001			1
亜鉛及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			3
鉄及びその化合物（mg/L）		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			3
銅及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
ナトリウム及びその化合物（mg/L）		3.6	3.3	2.6	3.6	2.6	3.2	3
マンガン及びその化合物（mg/L）		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			3
塩化物イオン（mg/L）		1.7	1.3	1.4	1.7	1.3	1.5	3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		60.5	68.9	70.9	70.9	60.5	66.8	3
蒸発残留物（mg/L）		68			68			1
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02			<0.02			1
ジェオスミン（mg/L）								0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）								0
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005			<0.005			1
フェノール類（mg/L）		<0.0005			<0.0005			1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			3
pH値		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	3
臭気		異常なし	異常なし	異常なし				3
色度（度）		<1	<1	<1	<1			3
濁度（度）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
Mアルカリ度（mg/L）		57.8	67.4	65.1	67.4	57.8	63.4	3
電気伝導度（μS/cm）		131	149	141	149	131	140	3
大腸菌数（MPN/100mL）		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌（個/100mL）		0	0	0	0	0	0	3
クリプトスポリジウム（個/10L）								0
ジアルシア（個/10L）								0

○原水の検査結果 <原水源(湧水)>

地点番号： 3-1-9

地域： 大山

令和5年度

採水日					8月1日														
天候（前日）					曇時々晴、雷を伴う														
天候（当日）					晴一時曇、雷を伴う														
気温 (℃)					30.6											30.6			1
水温 (℃)					13.0											13.0			1
一般細菌 (個/mL)					9											9			1
大腸菌（定性）					検出											検出回数	1		1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)					<0.0003											<0.0003			1
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005											<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)					<0.001											<0.001			1
鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.001											<0.001			1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)					0.001											0.001			1
六価クロム化合物 (mg/L)					<0.002											<0.002			1
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004											<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.4											0.4			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08											<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)					<0.1											<0.1			1
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002											<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.0005											<0.0005			1
γ及びトラノ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004											<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)					<0.002											<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
ベンゼン (mg/L)					<0.001											<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.1											<0.1			1
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)					0.05											0.05			1
鉄及びその化合物 (mg/L)					<0.03											<0.03			1
銅及びその化合物 (mg/L)					<0.1											<0.1			1
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)					4.5											4.5			1
マンガン及びその化合物 (mg/L)					<0.005											<0.005			1
塩化物イオン (mg/L)					6.9											6.9			1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)					62.3											62.3			1
蒸発残留物 (mg/L)					114											114			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02											<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005											<0.005			1
フェノール類 (mg/L)					<0.0005											<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)					<0.3											<0.3			1
pH値					7.6											7.6			1
臭気					異常なし														1
色度 (度)					<1											<1			1
濁度 (度)					0.3											0.3			1
Mアルカリ度 (mg/L)					53.8											53.8			1
電気伝導度 (μS/cm)					146											146			1
大腸菌数 (MPN/100mL)					1.0											1.0			1
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)					0											0			1
クリプトスポリジウム (個/10L)					0											0			1
ジアルジア (個/10L)					0											0			1

○原水の検査結果 <栗巣野第2水源(湧水)>

地点番号： 3-1-10

地域： 大山

令和5年度

採水日	4月11日			7月6日				11月7日						
天候(前日)	晴			曇後一時雨				曇後時々雨						
天候(当日)	晴時々曇			晴後時々曇				雨時々曇一時晴						
気温 (℃)	19.5			27.3				16.9					27.3	16.9
水温 (℃)	11.4			14.1				12.2					14.1	11.4
一般細菌 (個/mL)	1			0				3					3	0
大腸菌(定性)	不検出			不検出				不検出					検出回数	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003				<0.0003					<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)								<0.00005					<0.00005	
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001				<0.001					<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002				<0.002					<0.002	
亜硝酸態窒素 (mg/L)								<0.004					<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)								<0.001					<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)								0.5					0.5	
フッ素及びその化合物 (mg/L)								<0.08					<0.08	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1	
四塩化炭素 (mg/L)								<0.0002					<0.0002	
水 1,4-ジオキサン (mg/L)								<0.005					<0.005	
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン (mg/L)								<0.004					<0.004	
臭 シクロロメタン (mg/L)								<0.002					<0.002	
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)								<0.001					<0.001	
臭 トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001					<0.001	
臭 ベンゼン (mg/L)								<0.001					<0.001	
標準 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1	
項 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01			0.01				<0.01					0.01	<0.01
目 鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03				<0.03					<0.03	
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1				<0.1					<0.1	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.2			4.1				4.3					4.3	4.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005					<0.005	
塩化物イオン (mg/L)	3.0			2.9				3.0					3.0	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	56.0			54.4				58.3					58.3	54.4
蒸発残留物 (mg/L)								100					100	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)								<0.02					<0.02	
ジェオスミン (mg/L)														
2-メチルイソボルネオール (mg/L)														
非イオン界面活性剤 (mg/L)								<0.005					<0.005	
フェノール類 (mg/L)								<0.0005					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3				<0.3					<0.3	
pH値	7.8			7.9				7.8					7.9	7.8
臭気	異常なし			異常なし				異常なし						
色度 (度)	<1			<1				<1					<1	
濁度 (度)	<0.1			0.2				<0.1					0.2	<0.1
Mアルカリ度 (mg/L)	55.0			55.2				55.5					55.5	55.0
電気伝導度 (μS/cm)	134			132				131					134	131
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			0.0				0.0					0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0				0					0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)								0					0	
ジアルジア (個/10L)								0					0	

地点番号： 3-1-11
地域： 大山

[illegible]

○原水の検査結果 <中地山水源(湧水)>

地点番号: 3-1-12

地域: 大山

令和5年度

採水日		5月16日		8月1日		10月12日									
天候(前日)		晴時々雨、雷を伴う		曇時々晴、雷を伴う		晴一時雨								最大値	
天候(当日)		晴		晴一時曇、雷を伴う		晴一時曇								最小値	
気温 (℃)		19.9		30.6		16.7								平均値	
水温 (℃)		11.8		13.9		12.6								測定回数	
一般細菌 (個/mL)		2		4		2								4	2
大腸菌(定性)		検出		不検出		不検出								検出回数	1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003								<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005										<0.00005	
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001								<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001								<0.001	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.002		0.002		0.002								0.002	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002								<0.002	
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004										<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001										<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.6										0.6	
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08										<0.08	
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1								<0.1	
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002										<0.0002	
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005										<0.005	
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004										<0.004	
シクロロメタン (mg/L)				<0.002										<0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001										<0.001	
ベンゼン (mg/L)				<0.001										<0.001	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1								<0.1	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01								<0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03								<0.03	
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1								<0.1	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		2.6		2.6		2.8								2.8	2.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005								<0.005	
塩化物イオン (mg/L)		2.9		2.5		2.5								2.9	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		130.0		137.8		142.4								142.4	130.0
蒸発残留物 (mg/L)				166										166	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02										<0.02	
ジェオスミン (mg/L)															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005										<0.005	
フェノール類 (mg/L)				<0.0005										<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3								<0.3	
pH値		7.7		7.9		7.8								7.9	7.7
臭気		異常なし		異常なし		異常なし									
色度 (度)		<1		<1		<1								<1	
濁度 (度)		<0.1		0.2		<0.1								0.2	<0.1
Mアルカリ度 (mg/L)		129.0		131.1		136.0								136.0	129.0
電気伝導度 (μS/cm)		253		274		274								274	253
大腸菌数 (MPN/100mL)		4.1		0.0		0.0								4.1	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0								0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)				0										0	
ジアルジア (個/10L)				0										0	

○原水の検査結果　＜牧第2水源(地下水)＞

地点番号： 3-1-14

地域： 大山

令和5年度

採水日		6月6日	7月11日		10月24日						最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う		曇一時雨後晴									
天候（当日）		曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う		晴後一時雨一時曇、雷を伴う									
気温（℃）		22.3	28.0		17.6						28.0	17.6	22.6	3
水温（℃）		10.7	11.9		15.3						15.3	10.7	12.6	3
一般細菌（個/mL）		0	0		2						2	0	1	3
大腸菌（定性）		不検出	不検出		不検出						検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物（mg/L）		<0.0003	<0.0003		<0.0003						<0.0003			3
水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005									<0.00005			1
セレン及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001		<0.001						<0.001			3
鉛及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001		<0.001						<0.001			3
ヒ素及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001		<0.001						<0.001			3
六価クロム化合物（mg/L）		<0.002	<0.002		<0.002						<0.002			3
亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004									<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001									<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.3									0.3			1
フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08									<0.08			1
ぼう素及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1		<0.1						<0.1			3
四塩化炭素（mg/L）		<0.0002									<0.0002			1
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005									<0.005			1
γHCHL及びβHCHL（mg/L）		<0.004									<0.004			1
ジクロロメタン（mg/L）		<0.002									<0.002			1
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001									<0.001			1
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001									<0.001			1
ベンゼン（mg/L）		<0.001									<0.001			1
亜鉛及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1		<0.1						<0.1			3
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		<0.01	<0.01		<0.01						<0.01			3
鉄及びその化合物（mg/L）		<0.03	<0.03		<0.03						<0.03			3
銅及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1		<0.1						<0.1			3
ナトリウム及びその化合物（mg/L）		4.1	3.5		4.0						4.1	3.5	3.9	3
マンガン及びその化合物（mg/L）		<0.005	<0.005		<0.005						<0.005			3
塩化物イオン（mg/L）		6.0	3.7		2.6						6.0	2.6	4.1	3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		37.2	34.3		37.2						37.2	34.3	36.2	3
蒸発残留物（mg/L）		76									76			1
陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02									<0.02			1
ジェオスミン（mg/L）														0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）														0
非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005									<0.005			1
フェノール類（mg/L）		<0.0005									<0.0005			1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）（mg/L）		<0.3	<0.3		<0.3						<0.3			3
pH値		6.7	6.7		6.7						6.7	6.7	6.7	3
臭気		異常なし	異常なし		異常なし									3
色度（度）		<1	<1		<1						<1			3
濁度（度）		<0.1	<0.1		<0.1						<0.1			3
Mアルカリ度（mg/L）		33.7	33.6		36.3						36.3	33.6	34.5	3
電気伝導度（μS/cm）		94	87		90						94	87	90	3
大腸菌数（MPN/100mL）		0.0	0.0		0.0						0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌（個/100mL）		0	0		0						0	0	0	3
クリプトスポリジウム（個/10L）														0
ジアルジア（個/10L）														3

○原水の検査結果 <下井田新第1水源(地下水)>

地点番号： 4-1-1

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月11日			7月6日			10月24日			1月9日			最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	晴			曇後一時雨			曇一時雨後晴			曇後曇時々みぞれ						
天候(当日)	晴時々曇			晴後時々曇			晴後一時雨一時曇、雷を伴う			晴後曇時々雨						
気温(℃)	19.5			27.3			17.6			4.1			27.3	4.1	17.1	4
水温(℃)	15.3			15.1			14.9			14.4			15.3	14.4	14.9	4
一般細菌(個/mL)	0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌(定性)	不検出			不検出			不検出			不検出			検出回数 0			4
カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4
水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
六価クロム化合物(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2			1.3			1.3			1.3			1.3	1.2	1.3	4
フッ素及びその化合物(mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
四塩化炭素(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
水 1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
臭 シクロロメタン(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
臭 テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
臭 トリクロロエチレン(mg/L)	0.002			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
臭 ベンゼン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
臭 亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
臭 アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭 鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4
臭 銅及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
臭 ナトリウム及びその化合物(mg/L)	7.4			7.5			7.8			7.5			7.8	7.4	7.6	4
臭 マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
臭 塩化物イオン(mg/L)	5.2			5.3			5.3			5.4			5.4	5.2	5.3	4
臭 カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	71.3			71.6			74.0			72.6			74.0	71.3	72.4	4
臭 蒸発残留物(mg/L)	110			125			123			142			142	110	125	4
臭 陰イオン界面活性剤(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
臭 ジェオスミン(mg/L)																0
臭 2-メチルイソボルネオール(mg/L)																0
臭 非イオン界面活性剤(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
臭 フェノール類(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
臭 有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			4
臭 pH値	6.6			6.8			6.6			6.6			6.8	6.6	6.7	4
臭 臭気	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし						4
臭 色度(度)	<1			<1			<1			<1			<1			4
臭 濁度(度)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
臭 Mアルカリ度(mg/L)	65.2			63.4			64.4			62.9			65.2	62.9	64.0	4
臭 電気伝導度(μS/cm)	175			173			171			173			175	171	173	4
臭 大腸菌数(MPN/100mL)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	4
臭 嫌気性芽胞菌(個/100mL)	0			0			0			0			0	0	0	4
臭 クリプトスポリジウム(個/10L)																0
臭 ジアルジア(個/10L)																0

○原水の検査結果 <下井田新第2水源(地下水)>

地点番号： 4-1-2

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月11日			7月6日			10月24日			1月9日			最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	晴			曇後一時雨			曇一時雨後晴			曇後曇時々みぞれ						
天候(当日)	晴時々曇			晴後時々曇			晴後一時雨一時曇、雷を伴う			晴後曇時々雨						
気温(℃)	19.5			27.3			17.6			4.1			27.3	4.1	17.1	4
水温(℃)	15.0			14.8			14.7			14.0			15.0	14.0	14.6	4
一般細菌(個/mL)	0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌(定性)	不検出			不検出			不検出			不検出			検出回数 0			4
カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4
水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
六価クロム化合物(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	0.8			1.0			0.9			1.0			1.0	0.8	0.9	4
フッ素及びその化合物(mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
四塩化炭素(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
水 1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
臭 シクロロメタン(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
臭 テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
臭 トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
臭 ベンゼン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
臭 亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
臭 アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
臭 鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4
臭 銅及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
臭 ナトリウム及びその化合物(mg/L)	5.9			6.4			6.4			6.2			6.4	5.9	6.2	4
臭 マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
臭 塩化物イオン(mg/L)	4.6			4.8			4.8			4.9			4.9	4.6	4.8	4
臭 カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	58.0			63.8			62.3			61.6			63.8	58.0	61.4	4
臭 蒸発残留物(mg/L)	93			116			103			119			119	93	108	4
臭 陰イオン界面活性剤(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
臭 ジェオスミン(mg/L)																0
臭 2-メチルイソボルネオール(mg/L)																0
臭 非イオン界面活性剤(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
臭 フェノール類(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
臭 有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			4
臭 pH値	6.6			6.6			6.6			6.6			6.6	6.6	6.6	4
臭 臭気	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし						4
臭 色度(度)	<1			<1			<1			<1			<1			4
臭 濁度(度)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
臭 Mアルカリ度(mg/L)	54.4			58.9			55.3			57.7			58.9	54.4	56.6	4
臭 電気伝導度(μS/cm)	147			154			148			158			158	147	152	4
臭 大腸菌数(MPN/100mL)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	4
臭 嫌気性芽胞菌(個/100mL)	0			0			0			0			0	0	0	4
臭 クリプトスポリジウム(個/10L)																0
臭 ジアルジア(個/10L)																0

○原水の検査結果 <下井田新第3水源(地下水)>

地点番号： 4-1-3
地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月11日	5月16日	6月13日	7月6日	8月22日	9月19日	10月24日	11月7日	12月5日	1月9日	2月20日	3月14日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	晴	晴時々雨、雷を伴う	曇時々雨	曇後一時雨	晴、雷を伴う	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴	曇後時々雨	晴一時曇	曇後曇時々みぞれ	雨時々曇	曇一時晴、みぞれを伴う				
天候(当日)	晴時々曇	晴	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	晴	晴時々曇、雷を伴う	晴後一時雨一時曇、雷を伴う	雨時々曇一時晴	曇	晴後曇時々雨	雨	曇一時雨後晴	最大値	最小値	平均値	測定回数
気温(℃)	19.5	19.9	23.7	27.3	31.1	28.0	17.6	16.9	7.5	4.1	10.0	8.5				
水温(℃)	15.7	15.2	15.3	15.5	17.0	15.2	15.2	15.1	15.0	14.8	15.0	15.0	31.1	4.1	17.8	12
一般細菌(個/mL)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌(定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出回数 0			12
カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	1.5	1.5	4
フッ素及びその化合物(mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
γ及びトラns-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シクロロメタン(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
トリクロロエチレン(mg/L)	0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
銅及びその化合物(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物(mg/L)	8.6	8.8	8.9	8.8	9.0	8.9	9.2	9.0	8.8	8.9	8.8	8.6	9.2	8.6	8.9	12
マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
塩化物イオン(mg/L)	5.3	5.7	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.5	5.4	5.4	5.3	5.7	5.3	5.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	68.1	69.0	68.7	68.6	70.2	69.5	70.8	70.6	69.2	70.1	69.0	68.1	70.8	68.1	69.3	12
蒸発残留物(mg/L)	122			126			121			149			149	121	130	4
陰イオン界面活性剤(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
ジェオスミン(mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール(mg/L)																0
非イオン界面活性剤(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
フェノール類(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12
pH値	6.7	6.9	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	6.6	6.8	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度(mg/L)	64.8	65.5	64.4	64.4	64.7	65.4	63.1	63.8	63.1	63.2	65.1	65.3	65.5	63.1	64.4	12
電気伝導度(μS/cm)	177	173	172	175	176	174	171	170	168	172	173	174	177	168	173	12
大腸菌数(MPN/100mL)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12
嫌気性芽胞菌(個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
クリプトスポリジウム(個/10L)	0			0			0			0			0	0	0	4
ジアルジア(個/10L)	0			0			0			0			0	0	0	4

○原水の検査結果 <下井田新第4水源(地下水)>

地点番号: 4-1-4

地域: 八尾

令和5年度

採水日	4月11日			7月6日			10月24日			1月9日			最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	晴			曇後一時雨			曇一時雨後晴			曇後曇時々みぞれ						
天候(当日)	晴時々曇			晴後時々曇			晴後一時雨一時曇、雷を伴う			晴後曇時々雨						
気温(℃)	19.5			27.3			17.6			4.1			27.3	4.1	17.1	4
水温(℃)	15.4			15.1			14.9			14.5			15.4	14.5	15.0	4
一般細菌(個/mL)	0			0			0			0			0	0	0	4
大腸菌(定性)	不検出			不検出			不検出			不検出			検出回数 0			4
カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4
水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4
セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
六価クロム化合物(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.1			1.1			1.1			1.1			1.1	1.1	1.1	4
フッ素及びその化合物(mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4
ほう素及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
四塩化炭素(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4
水1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
水1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4
水1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4
水テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
水トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
水ベンゼン(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4
水亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
水アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4
水鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4
水銅及びその化合物(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
水ナトリウム及びその化合物(mg/L)	9.6			9.9			10.3			10.0			10.3	9.6	10.0	4
水マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
水塩化物イオン(mg/L)	5.1			5.1			5.1			5.1			5.1	5.1	5.1	4
水カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	70.1			71.3			73.6			72.8			73.6	70.1	72.0	4
水蒸発残留物(mg/L)	119			124			126			135			135	119	126	4
水陰イオン界面活性剤(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4
水ジェオスミン(mg/L)																0
水2-メチルイソボルネオール(mg/L)																0
水非イオン界面活性剤(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4
水フェノール類(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4
水有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			4
水pH値	6.9			6.9			7.0			6.8			7.0	6.8	6.9	4
水臭気	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし						4
水色度(度)	<1			<1			<1			<1			<1			4
水濁度(度)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4
水Mアルカリ度(mg/L)	72.0			73.1			71.4			71.4			73.1	71.4	72.0	4
水電気伝導度(μS/cm)	182			176			176			167			182	167	175	4
水大腸菌数(MPN/100mL)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	4
水嫌気性芽胞菌(個/100mL)	0			0			0			0			0	0	0	4
水クリプトスポリジウム(個/10L)																0
水ジアルジア(個/10L)																0

○原水の検査結果 <八尾中核工業団地水源(地下水)>

地点番号： 4-1-5

地域： 八尾

令和5年度

採水日			6月13日			9月19日		11月7日							
天候(前日)			曇時々雨			雨後曇時々晴、雷を伴う		曇後時々雨					最大値	最小値	平均値
天候(当日)			曇時々晴一時雨			晴時々曇、雷を伴う		雨時々曇一時晴							測定回数
気温 (℃)			23.7			28.0		16.9					28.0	16.9	22.9
水温 (℃)			13.0			15.0		14.2					15.0	13.0	14.1
一般細菌 (個/mL)			0			1		0					1	0	0
大腸菌(定性)			不検出			不検出		不検出					検出回数 0		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003		<0.0003					<0.0003		3
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005										<0.00005		1
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		3
鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		3
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002			<0.002		<0.002					<0.002		3
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004										<0.004		1
シアン化物イオン及び塩化シアヌ (mg/L)			<0.001										<0.001		1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.4										0.4		1
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08										<0.08		1
ほう素及びその化合物 (mg/L)			<0.1			<0.1		<0.1					<0.1		3
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										<0.0002		1
水 1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										<0.005		1
臭 2,4,6-トリクロロ-1,2,3-トリフルオロベンゼン (mg/L)			<0.004										<0.004		1
臭 シクロロメタン (mg/L)			<0.002										<0.002		1
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001										<0.001		1
臭 トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										<0.001		1
臭 ベンゼン (mg/L)			<0.001										<0.001		1
臭 亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.1			<0.1		<0.1					<0.1		3
臭 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01			<0.01		<0.01					<0.01		3
臭 鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.03			<0.03		<0.03					<0.03		3
臭 銅及びその化合物 (mg/L)			<0.1			<0.1		<0.1					<0.1		3
臭 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.2			6.0		5.9					6.0	5.2	5.7
臭 マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005					<0.005		3
臭 塩化物イオン (mg/L)			4.0			4.4		4.6					4.6	4.0	4.3
臭 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			49.3			57.3		55.9					57.3	49.3	54.2
臭 蒸発残留物 (mg/L)			90										90		1
臭 陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02										<0.02		1
臭 ジェオスミン (mg/L)															0
臭 2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
臭 非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005										<0.005		1
臭 フェノール類 (mg/L)			<0.0005										<0.0005		1
臭 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			<0.3			<0.3		<0.3					<0.3		3
臭 pH値			7.1			7.1		7.2					7.2	7.1	7.1
臭 臭気			異常なし			異常なし		異常なし							3
臭 色度 (度)			<1			<1		<1					<1		3
臭 濁度 (度)			<0.1			<0.1		<0.1					<0.1		3
臭 Mアルカリ度 (mg/L)			46.8			53.8		51.1					53.8	46.8	50.6
臭 電気伝導度 (μS/cm)			120			138		131					138	120	130
臭 大腸菌数 (MPN/100mL)			0.0			0.0		0.0					0.0	0.0	0.0
臭 嫌気性芽胞菌 (個/100mL)			0			0		0					0	0	0
臭 クリプトスポリジウム (個/10L)															0
臭 ジアルジア (個/10L)															0

地点番号： 4-1-6
地域： 八尾

令和5年度

採水日		6月13日	8月22日	11月7日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		曇時々雨	晴、雷を伴う	曇後時々雨				
天候（当日）		曇時々晴一時雨	晴	雨時々曇一時晴				
気温 (℃)		23.7	31.1	16.9	31.1	16.9	23.9	3
水温 (℃)		15.4	16.0	15.0	16.0	15.0	15.5	3
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0	3
大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	検出回数 0			
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005			<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004			<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001			<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.2			1.2			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08			<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.004			<0.004			1
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			1
ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)		5.7	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		70.4	70.8	71.6	71.6	70.4	70.9	3
蒸発残留物 (mg/L)		114			114			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02			<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)								0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)								0
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005			<0.005			1
フェノール類 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			3
pH値		6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	3
臭気		異常なし	異常なし	異常なし				3
色度 (度)		<1	<1	<1	<1			3
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)		63.9	64.2	63.6	64.2	63.6	63.9	3
電気伝導度 (μS/cm)		169	173	167	173	167	170	3
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0	0	0	0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)								0
ジアルシア (個/10L)								

○原水の検査結果 <桐谷水源(湧水)>

地点番号： 4-1-7

地域： 八尾

令和5年度

採水日		5月16日		7月6日		10月24日								
天候(前日)		晴時々雨、雷を伴う		曇後一時雨		曇一時雨後晴								
天候(当日)		晴		晴後時々曇		晴後一時雨一時曇、雷を伴う								
気温 (℃)		19.9		27.3		17.6						27.3	17.6	21.6
水温 (℃)		12.3		15.2		12.3						15.2	12.3	13.3
一般細菌 (個/mL)		4		4		6						6	4	5
大腸菌(定性)		検出		検出		不検出						検出回数	2	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003						<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005										<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.002		0.002		0.003						0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002						<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004										<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001										<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.4										0.4		
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08										<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										<0.005		
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.004										<0.004		
シクロロメタン (mg/L)		<0.002										<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001										<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001										<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02		0.02		<0.01						0.02	<0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03						<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		2.4		2.5		2.7						2.7	2.4	2.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005						<0.005		
塩化物イオン (mg/L)		2.7		2.4		2.5						2.7	2.4	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		67.8		69.6		73.9						73.9	67.8	70.4
蒸発残留物 (mg/L)		85										85		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02										<0.02		
ジェオスミン (mg/L)														0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)														0
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005										<0.005		
フェノール類 (mg/L)		<0.0005										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3						<0.3		
pH値		8.0		8.1		8.1						8.1	8.0	8.1
臭気		異常なし		異常なし		異常なし								
色度 (度)		<1		<1								<1		
濁度 (度)		0.4		0.4		<0.1						0.4	<0.1	0.3
Mアルカリ度 (mg/L)		65.0		67.0		65.7						67.0	65.0	65.9
電気伝導度 (μS/cm)		140		146		140						146	140	142
大腸菌数 (MPN/100mL)		2.1		3.1		0.0						3.1	0.0	1.7
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		1		0		0						1	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)		0										0		
ジアルジア (個/10L)		0										0		

○原水の検査結果 <平沢水源(湧水)>

地点番号： 4-1-21

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日					最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴								
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	曇後時々晴、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴								
気温（℃）	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1					30.9	9.1	21.3	8
水温（℃）	12.2	13.0	13.6	13.8	13.3	14.5	13.1	12.8					14.5	12.2	13.3	8
一般細菌（個/mL）	2	16	17	6	33	72	6	16					72	2	21	8
大腸菌（定性）	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出					検出回数 2			8
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003			8
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005										<0.00005			1
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			8
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			8
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			8
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002			8
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004										<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001										<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.4										0.4			1
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08										<0.08			1
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			8
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002										<0.0002			1
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005										<0.005			1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン（mg/L）			<0.004										<0.004			1
シクロロメタン（mg/L）			<0.002										<0.002			1
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001										<0.001			1
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001										<0.001			1
ベンゼン（mg/L）			<0.001										<0.001			1
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			8
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02					0.02	<0.01	<0.01	8
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03					<0.03			8
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			8
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	9.6	9.7	9.9	9.7	10.1	10.1	10.5	9.8					10.5	9.6	9.9	8
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005			8
塩化物イオン（mg/L）	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2					5.3	5.2	5.2	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	81.4	82.0	84.2	83.7	86.1	85.2	87.2	81.8					87.2	81.4	84.0	8
蒸発残留物（mg/L）			145										145			1
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02										<0.02			1
ジェオスミン（mg/L）																0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）																0
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005										<0.005			1
フェノール類（mg/L）			<0.0005										<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					<0.3			8
pH値	7.8	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7					7.8	7.5	7.6	8
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								8
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					<1			8
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			8
Mアルカリ度（mg/L）	88.6	89.8	90.6	91.8	92.7	92.7	88.8	85.8					92.7	85.8	90.1	8
電気伝導度（μS/cm）	197	199	197	201	204	202	195	195					204	195	199	8
大腸菌数（MPN/100mL）	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0					6.0	0.0	0.9	8
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	8
クリプトスポリジウム（個/10L）			0			0		0					0	0	0	3
ジアルジア（個/10L）			0			0		0					0	0	0	3

○原水の検査結果 <三ツ松水源(湧水)>

地点番号： 4-1-23

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日										
天候（前日）	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴										
天候（当日）	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴										
気温 (℃)	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1								30.9	9.1	21.3
水温 (℃)	13.0	13.1	13.6	14.1	14.0	13.4	13.7	12.6								14.1	12.6	13.4
一般細菌 (個/mL)	2	8	0	10	4	0	2	6								10	0	4
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出								検出回数 1		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005													<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004													<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001													<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.9													0.9		
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08													<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002													<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005													<0.005		
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.004													<0.004		
シクロロメタン (mg/L)			<0.002													<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001													<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001													<0.001		
ベンゼン (mg/L)			<0.001													<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.19								0.19	0.05	0.08
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.3	6.4	6.8	6.5	6.5	6.5	6.9	6.7								6.9	6.3	6.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	0.005	0.005	0.005	<0.005	0.005	0.007	0.006								0.007	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/L)	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.6								4.6	4.4	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.5	27.8	28.6	28.0	27.5	27.8	29.3	28.6								29.3	27.5	28.1
蒸発残留物 (mg/L)			76													76		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02													<0.02		
ジェオスミン (mg/L)																		0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																		0
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005													<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005													<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3		
pH値	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.3								6.6	6.3	6.5
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								<1		
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1								0.1	<0.1	<0.1
Mアルカリ度 (mg/L)	28.8	29.1	29.3	29.0	29.5	29.2	29.2	30.3								30.3	28.8	29.3
電気伝導度 (μS/cm)	91	92	93	91	92	92	93	93								93	91	92
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1								4.1	0.0	0.5
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)			0			0		0								0	0	0
ジアルジア (個/10L)			0			0		0								0	0	0

○原水の検査結果 <入谷水源(湧水)>

地点番号： 4-1-24

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月13日	5月18日	6月6日	7月11日	8月8日	9月12日	10月12日	11月14日							
天候(前日)	雨後曇時々晴	晴	晴後一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇後時々雨	晴一時雨	雨時々曇一時晴							
天候(当日)	晴	晴一時雨後曇	曇一時晴	曇一時雨、雷を伴う	曇後雨時々晴、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴一時曇	曇一時雨後時々晴							
気温 (℃)	14.3	23.0	22.3	28.0	30.9	25.9	16.7	9.1						30.9	8
水温 (℃)	10.5	11.2	12.3	13.5	14.0	15.7	15.9	11.9						15.9	8
一般細菌 (個/mL)	0	2	0	1	0	8	2	4						8	8
大腸菌(定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出回数 0	8
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	8
水銀及びその化合物 (mg/L)						<0.00005								<0.00005	1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	8
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	8
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	8
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	8
亜硝酸態窒素 (mg/L)						<0.004								<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)						<0.001								<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)						0.5								0.5	1
フッ素及びその化合物 (mg/L)						<0.08								<0.08	1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	8
四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002								<0.0002	1
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005								<0.005	1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.004								<0.004	1
シクロロメタン (mg/L)						<0.002								<0.002	1
テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.001								<0.001	1
トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001								<0.001	1
ベンゼン (mg/L)						<0.001								<0.001	1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01						0.01	8
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	8
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	8
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.6	6.6	6.7	6.5	6.7	6.7	7.2	6.8						7.2	8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	8
塩化物イオン (mg/L)	4.5	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3						4.6	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.7	39.4	39.8	39.9	40.4	40.9	44.5	40.2						44.5	8
蒸発残留物 (mg/L)						84								84	1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.02								<0.02	1
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.005								<0.005	1
フェノール類 (mg/L)						<0.0005								<0.0005	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						<0.3	8
pH値	6.6	6.8	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						6.8	8
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							8
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	8
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	8
Mアルカリ度 (mg/L)	41.0	42.5	41.5	42.8	43.3	44.6	44.1	42.2						44.6	8
電気伝導度 (μS/cm)	109	107	107	110	111	114	115	110						115	8
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	8
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0						0	8
クリプトスポリジウム (個/10L)			0			0		0						0	3
ジアルジア (個/10L)			0			0		0						0	3

○原水の検査結果 <下仁歩水源(湧水)>

地点番号： 4-1-25

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月13日			7月20日			10月12日								
天候(前日)	雨後曇時々晴			雨時々曇			晴一時雨								
天候(当日)	晴			晴時々曇			晴一時曇								
気温 (℃)	14.3			25.1			16.7						25.1	14.3	18.7
水温 (℃)	11.9			15.1			14.0						15.1	11.9	13.7
一般細菌 (個/mL)	3			52			22						52	3	26
大腸菌(定性)	不検出			検出			検出						検出回数 2		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005												<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002						<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004												<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001												<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2												0.2		
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.08												<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1						<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002												<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005												<0.005		
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.004												<0.004		
シクロロメタン (mg/L)	<0.002												<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001												<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001												<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001												<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1						<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03			0.07			0.05						0.07	0.03	0.05
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			0.04			<0.03						0.04	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1						<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.8			11.1			12.2						12.2	10.8	11.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005		
塩化物イオン (mg/L)	5.5			5.4			5.4						5.5	5.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	50.5			51.2			54.5						54.5	50.5	52.1
蒸発残留物 (mg/L)	101												101		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02												<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005												<0.005		
フェノール類 (mg/L)	<0.0005												<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3			<0.3						<0.3		
pH値	7.9			7.8			7.9						7.9	7.8	7.9
臭気	異常なし			異常なし			異常なし								
色度 (度)	<1			1			<1						1	<1	<1
濁度 (度)	<0.1			0.2			<0.1						0.2	<0.1	<0.1
Mアルカリ度 (mg/L)	51.3			51.9			52.0						52.0	51.3	51.7
電気伝導度 (μS/cm)	150			151			152						152	150	151
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			7.3			3.1						7.3	0.0	3.5
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0			0						0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)	0												0		
ジアルジア (個/10L)	0												0		

○原水の検査結果 <河西水源(湧水)>

地点番号： 4-1-29

地域： 八尾

令和5年度

採水日	4月11日	6月13日	10月24日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候(前日)	晴	曇時々雨	曇一時雨後晴				
天候(当日)	晴時々曇	曇時々晴一時雨	晴後一時雨一時曇、雷を伴う				
気温 (℃)	19.5	23.7	17.6	23.7	17.6	20.3	3
水温 (℃)	11.0	13.1	14.5	14.5	11.0	12.9	3
一般細菌 (個/mL)	1	4	6	6	1	4	3
大腸菌(定性)	不検出	検出	不検出	検出回数 1			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005		<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004		<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001		<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.1		<0.1			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08		<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005			1
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.004		<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001			1
ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.04	0.04	<0.01	0.01	3
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.7	6.9	7.2	7.2	6.7	6.9	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)	5.4	5.5	5.0	5.5	5.0	5.3	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	38.5	39.2	40.6	40.6	38.5	39.4	3
蒸発残留物 (mg/L)		76		76			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02		<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)							0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)							0
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005		<0.005			1
フェノール類 (mg/L)		<0.0005		<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			3
pH値	7.2	7.1	7.4	7.4	7.1	7.2	3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし				3
色度 (度)	<1	<1		<1			3
濁度 (度)	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	3
Mアルカリ度 (mg/L)	37.2	38.2	36.4	38.2	36.4	37.3	3
電気伝導度 (μS/cm)	112	109	110	112	109	110	3
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	1.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0	0	0	0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)		0		0			1
ジアルジア (個/10L)		0		0			1

○原水の検査結果 <道場水源地(地下水)>

地点番号： 5-1-2

地域： 婦中

令和5年度

採水日	4月4日				8月1日			11月21日							
天候（前日）	晴一時雨				曇時々晴、雷を伴う			雨時々曇一時晴、雷を伴う							
天候（当日）	晴				晴一時曇、雷を伴う			晴一時曇							
気温 (℃)	11.7				30.6			8.2					30.6	8.2	16.8
水温 (℃)	14.0				14.2			13.9					14.2	13.9	14.0
一般細菌 (個/mL)	0				0			0					0	0	0
大腸菌（定性）	不検出				不検出			不検出					検出回数	0	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003			<0.0003					<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)					<0.00005								<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004								<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001								<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.8								0.8		
フッ素及びその化合物 (mg/L)					<0.08								<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1			<0.1					<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002								<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005								<0.005		
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004								<0.004		
シクロロメタン (mg/L)					<0.002								<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001		
ベンゼン (mg/L)					<0.001								<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1			<0.1					<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01			<0.01					<0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03			<0.03					<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1			<0.1					<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.9				6.9			6.6					6.9	5.9	6.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005		
塩化物イオン (mg/L)	5.5				5.4			5.4					5.5	5.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	63.2				73.8			71.7					73.8	63.2	69.6
蒸発残留物 (mg/L)					115								115		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02								<0.02		
ジェオスミン (mg/L)															0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															0
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005								<0.005		
フェノール類 (mg/L)					<0.0005								<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3			<0.3					<0.3		
pH値	7.3				7.4			7.3					7.4	7.3	7.3
臭気	異常なし				異常なし			異常なし							
色度 (度)	<1				<1			<1					<1		
濁度 (度)	<0.1				<0.1			<0.1					<0.1		
Mアルカリ度 (mg/L)	62.8				63.0			61.8					63.0	61.8	62.5
電気伝導度 (μS/cm)	173				173			166					173	166	171
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				0.0			0.0					0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0			0					0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)															0
ジアルジア (個/10L)															0

○原水の検査結果 <下井沢水源地(地下水)>

地点番号： 5-1-3

地域： 婦中

令和5年度

採水日		4月4日				8月1日				11月21日										最大値		最小値		平均値		測定回数	
天候（前日）		晴一時雨				曇時々晴、雷を伴う				雨時々曇一時晴、雷を伴う																	
天候（当日）		晴				晴一時曇、雷を伴う				晴一時曇																	
気温 (℃)		11.7				30.6				8.2										30.6		8.2		16.8		3	
水温 (℃)		14.2				14.8				14.0										14.8		14.0		14.3		3	
一般細菌 (個/mL)		0				0				0										0		0		0		3	
大腸菌（定性）		不検出				不検出				不検出										検出回数 0						3	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003				<0.0003				<0.0003								<0.0003								3	
水銀及びその化合物 (mg/L)						<0.00005														<0.00005						1	
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001				<0.001										<0.001						3	
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001				<0.001										<0.001						3	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001				<0.001				<0.001										<0.001						3	
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002				<0.002				<0.002										<0.002						3	
亜硝酸態窒素 (mg/L)						<0.004														<0.004						1	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)						<0.001														<0.001						1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)						1.0														1.0						1	
フッ素及びその化合物 (mg/L)						<0.08														<0.08						1	
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1				<0.1										<0.1						3	
四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002														<0.0002						1	
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005														<0.005						1	
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.004														<0.004						1	
ジクロロメタン (mg/L)						<0.002														<0.002						1	
テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.001														<0.001						1	
トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001														<0.001						1	
ベンゼン (mg/L)						<0.001														<0.001						1	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1				<0.1										<0.1						3	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01				<0.01				<0.01										<0.01						3	
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03				<0.03				<0.03										<0.03						3	
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1				<0.1				<0.1										<0.1						3	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.9				8.1				8.1										8.1		7.9		8.0		3	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005				<0.005				<0.005										<0.005						3	
塩化物イオン (mg/L)		6.0				6.0				6.0										6.0		6.0		6.0		3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		92.9				94.0				94.3										94.3		92.9		93.7		3	
蒸発残留物 (mg/L)						145														145						1	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.02														<0.02						1	
ジェオスミン (mg/L)																										0	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																										0	
非イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.005														<0.005						1	
フェノール類 (mg/L)						<0.0005														<0.0005						1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3				<0.3				<0.3										<0.3						3	
pH値		7.6				7.6				7.6										7.6		7.6		7.6		3	
臭気		異常なし				異常なし				異常なし																3	
色度 (度)		<1				<1				<1										<1						3	
濁度 (度)		<0.1				<0.1				<0.1										<0.1						3	
Mアルカリ度 (mg/L)		81.4				82.9				82.0										82.9		81.4		82.1		3	
電気伝導度 (μS/cm)		220				222				210										222		210		217		3	
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0				0.0				0.0										0.0		0.0		0.0		3	
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0				0				0										0		0		0		3	
クリプトスポリジウム (個/10L)																										0	
ジアルジア (個/10L)																										0	

地点番号： 5-1-4
地域： 婦中

採水日		5月11日	7月20日	10月17日					最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		晴	雨時々曇	雨時々曇一時晴								
天候（当日）		晴	晴時々曇	晴								
気温 (℃)		14.0	25.1	17.1					25.1	14.0	18.7	3
水温 (℃)		14.0	14.3	14.0					14.3	14.0	14.1	3
一般細菌 (個/mL)		0	0	0					0	0	0	3
大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出					検出回数		0	3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002					<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004						<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.9						0.9			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.08						<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005						<0.005			1
γ及びδ-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004						<0.004			1
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002						<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001			1
ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01					<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03					<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.1	8.3	8.7					8.7	8.1	8.4	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005					<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)		4.8	4.8	4.8					4.8	4.8	4.8	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		67.8	70.3	72.9					72.9	67.8	70.3	3
蒸発残留物 (mg/L)			129						129			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02						<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)												0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)												0
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005						<0.005			1
フェノール類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3	<0.3	<0.3					<0.3			3
pH値		6.9	6.9	6.9					6.9	6.9	6.9	3
臭気		異常なし	異常なし	異常なし								3
色度 (度)		<1	<1	<1					<1			3
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1					<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)		70.5	68.8	68.1					70.5	68.1	69.1	3
電気伝導度 (μS/cm)		167	172	171					172	167	170	3

○原水の検査結果 <田屋水源地(地下水)>

地点番号： 5-1-5

地域： 婦中

令和5年度

採水日		5月11日		7月20日		10月17日								
天候(前日)		晴		雨時々曇		雨時々曇一時晴							最大値	測定回数
天候(当日)		晴		晴時々曇		晴							最小値	
気温 (℃)		14.0		25.1		17.1							25.1	14.0
水温 (℃)		14.8		15.1		14.5							15.1	14.5
一般細菌 (個/mL)		0		0		0							0	0
大腸菌(定性)		不検出		不検出		不検出							検出回数	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003							<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005									<0.00005	
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001							<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002							<0.002	
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004									<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001									<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.9									0.9	
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08									<0.08	
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002									<0.0002	
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005									<0.005	
γ及びトラns-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004									<0.004	
シクロロメタン (mg/L)				<0.002									<0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001									<0.001	
ベンゼン (mg/L)				<0.001									<0.001	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01							<0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03	
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		9.4		9.9		10.3							10.3	9.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005	
塩化物イオン (mg/L)		5.0		5.0		5.0							5.0	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		79.7		81.9		84.6							84.6	79.7
蒸発残留物 (mg/L)				153									153	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02									<0.02	
ジェオスミン (mg/L)														
2-メチルイソボルネオール (mg/L)														
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005									<0.005	
フェノール類 (mg/L)				<0.0005									<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3							<0.3	
pH値		7.1		6.9		7.0							7.1	6.9
臭気		異常なし		異常なし		異常なし								
色度 (度)		<1		<1									<1	
濁度 (度)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	
Mアルカリ度 (mg/L)		82.0		81.2		83.2							83.2	81.2
電気伝導度 (μS/cm)		196		197		195							197	195
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0		0.0							0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0							0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)														
ジアルジア (個/10L)														

地点番号： 5-1-6
地域： 婦中

採水日		6月22日	8月1日	10月17日						最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		曇一時晴後一時雨	曇時々晴、雷を伴う	雨時々曇一時晴									
天候（当日）		雨時々曇	晴一時曇、雷を伴う	晴									
気温 (℃)		21.9	30.6	17.1						30.6	17.1	23.2	3
水温 (℃)		13.2	13.6	13.5						13.6	13.2	13.4	3
一般細菌 (個/mL)		0	0	0						0	0	0	3
大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出						検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005								<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002						<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004								<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001								<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.5								0.5			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08								<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002								<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005								<0.005			1
γ及びδ-PCB (mg/L)		<0.004								<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)		<0.002								<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001								<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001								<0.001			1
ベンゼン (mg/L)		<0.001								<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01						<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03						<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.3	6.7	6.7						6.7	6.3	6.6	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005						<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)		4.5	4.5	4.4						4.5	4.4	4.5	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		56.2	60.5	59.6						60.5	56.2	58.8	3
蒸発残留物 (mg/L)		94								94			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02								<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)													0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)													0
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005								<0.005			1
フェノール類 (mg/L)		<0.0005								<0.0005			1
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3	<0.3	<0.3						<0.3			3
pH値		6.9	7.0	6.9						7.0	6.9	6.9	3
臭気		異常なし	異常なし	異常なし									3
色度 (度)		<1	<1	<1						<1			3
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1									

○原水の検査結果　＜上井沢第2水源地(地下水)＞

地点番号： 5-1-7

地域： 婦中

令和5年度

採水日			6月22日		8月1日		10月17日							最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）			曇一時晴後一時雨		曇時々晴、雷を伴う		雨時々曇一時晴										
天候（当日）			雨時々曇		晴一時曇、雷を伴う		晴										
気温 (℃)			21.9		30.6		17.1						30.6	17.1	23.2	3	
水温 (℃)			13.1		13.7		13.2					13.7	13.1	13.3	3		
水質検査項目	一般細菌 (個/mL)		0		0		0					0	0	0	3		
	大腸菌（定性）		不検出		不検出		不検出					検出回数 0			3		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003				<0.0003				3		
	水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005								<0.00005				1		
	セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001				3		
	鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001				3		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001				3		
	六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002				3		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004								<0.004				1		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001								<0.001				1		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.6								0.6				1		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.08								<0.08				1		
	ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1				<0.1				3		
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002								<0.0002				1		
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005								<0.005				1		
	γ-HCHL及びβ-HCHL (mg/L)		<0.004								<0.004				1		
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002								<0.002				1		
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001								<0.001				1		
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001								<0.001				1		
	ベンゼン (mg/L)		<0.001								<0.001				1		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1				<0.1				3		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01				3		
	鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03				<0.03				3		
	銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1				<0.1				3		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.7		7.0		7.0				7.0	6.7	6.9	3			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005				3		
	塩化物イオン (mg/L)		4.5		4.5		4.4				4.5	4.4	4.5	3			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		55.1		57.3		57.2				57.3	55.1	56.5	3			
	蒸発残留物 (mg/L)		99								99			1			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.02								<0.02			1			
ジェオスミン (mg/L)													0				
2-メチルイソボルネオール (mg/L)													0				
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005								<0.005			1				
フェノール類 (mg/L)		<0.0005								<0.0005			1				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3				<0.3			3				
pH値		6.9		6.9		7.0				7.0	6.9	6.9	3				
臭気		異常なし		異常なし		異常なし							3				
色度 (度)		<1		<1		<1				<1			3				
濁度 (度)		<0.1		<0.1		<0.1				<0.1			3				
その他	Mアルカリ度 (mg/L)		56.1		55.3		54.2			56.1	54.2	55.2	3				
	電気伝導度 (μS/cm)		138		142		140			142	138	140	3				
	大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	3				
	嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0			0	0	0	3				
クリプトスポリジウム (個/10L)													0				
ジアルシア (個/10L)													0				

○原水の検査結果 <羽根第2水源地(地下水)>

地点番号： 5-1-8

地域： 婦中

令和5年度

採水日		6月22日		9月7日		11月21日								
天候（前日）		曇一時晴後一時雨		大雨時々曇、雷を伴う		雨時々曇一時晴、雷を伴う						最大値	最小値	平均値
天候（当日）		雨時々曇		曇時々晴		晴一時曇								測定回数
気温 (℃)		21.9		25.5		8.2						25.5	8.2	18.5
水温 (℃)		14.3		14.3		14.5						14.5	14.3	14.4
一般細菌 (個/mL)		0		0		0						0	0	0
大腸菌（定性）		不検出		不検出		不検出						検出回数 0		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003						<0.0003		3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005								<0.00005		1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002						<0.002		3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004								<0.004		1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.7								0.7		1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08								<0.08		1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								<0.0002		1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005								<0.005		1
γ-HCH及びβ-HCH (mg/L)				<0.004								<0.004		1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002								<0.002		1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
ベンゼン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03						<0.03		3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.7		6.8		7.0						7.0	6.7	6.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005						<0.005		3
塩化物イオン (mg/L)		9.0		8.8		8.9						9.0	8.8	8.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		75.5		76.8		78.9						78.9	75.5	77.1
蒸発残留物 (mg/L)				128								128		1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02								<0.02		1
ジェオスミン (mg/L)														0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)														0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005								<0.005		1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005								<0.0005		1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3						<0.3		3
pH値		7.5		7.4		7.4						7.5	7.4	7.4
臭気		異常なし		異常なし		異常なし								3
色度 (度)		<1		<1		<1						<1		3
濁度 (度)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
Mアルカリ度 (mg/L)		67.9		68.3		66.6						68.3	66.6	67.6
電気伝導度 (μS/cm)		182		184		180						184	180	182
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0		0.0						0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0						0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)														0
ジアルジア (個/10L)														0

○原水の検査結果 <羽根第3水源地(地下水)>

地点番号： 5-1-9

地域： 婦中

令和5年度

採水日		6月22日		9月7日		11月21日								
天候(前日)		曇一時晴後一時雨		大雨時々曇、雷を伴う		雨時々曇一時晴、雷を伴う						最大値	最小値	平均値
天候(当日)		雨時々曇		曇時々晴		晴一時曇								測定回数
気温 (℃)		21.9		25.5		8.2						25.5	8.2	18.5
水温 (℃)		15.0		14.7		14.0						15.0	14.0	14.6
一般細菌 (個/mL)		0		0		0						0	0	0
大腸菌(定性)		不検出		不検出		不検出						検出回数 0		3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003						<0.0003		3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005								<0.00005		1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001						<0.001		3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002						<0.002		3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004								<0.004		1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.7								0.7		1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08								<0.08		1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								<0.0002		1
水 1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005								<0.005		1
水 2,2,4,4-テトラフルオロ-1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.004								<0.004		1
水 シクロロメタン (mg/L)				<0.002								<0.002		1
水 テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
水 トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
水 ベンゼン (mg/L)				<0.001								<0.001		1
水 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
水 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		3
水 鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03						<0.03		3
水 銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
水 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.4		7.4		7.5						8.4	7.4	7.8
水 マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005						<0.005		3
水 塩化物イオン (mg/L)		8.0		8.4		8.5						8.5	8.0	8.3
水 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		76.4		79.5		80.8						80.8	76.4	78.9
水 蒸発残留物 (mg/L)				133								133		1
水 陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02								<0.02		1
水 ジェオスミン (mg/L)														0
水 2-メチルイソボルネオール (mg/L)														0
水 非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005								<0.005		1
水 フェノール類 (mg/L)				<0.0005								<0.0005		1
水 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3						<0.3		3
水 pH値		7.6		7.5		7.5						7.6	7.5	7.5
水 臭気		異常なし		異常なし		異常なし								3
水 色度 (度)		<1		<1		<1						<1		3
水 濁度 (度)		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1		3
水 Mアルカリ度 (mg/L)		75.9		74.6		72.8						75.9	72.8	74.4
水 電気伝導度 (μS/cm)		183		190		182						190	182	185
その他 大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0		0.0						0.0	0.0	0.0
その他 嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0		0						0	0	0
その他 クリプトスポリジウム (個/10L)														0
その他 ジアルジア (個/10L)														0

○原水の検査結果 <東部第3水源地(地下水)>

地点番号： 5-1-11

地域： 婦中

令和5年度

採水日		5月11日		7月20日			10月17日												
天候(前日)		晴		雨時々曇			雨時々曇一時晴												
天候(当日)		晴		晴時々曇			晴												
気温 (℃)		14.0		25.1			17.1									25.1	14.0	18.7	3
水温 (℃)		15.0		15.7			15.0									15.7	15.0	15.2	3
一般細菌 (個/mL)		0		0			0									0	0	0	3
大腸菌(定性)		不検出		不検出			不検出									検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003		<0.0003			<0.0003									<0.0003			3
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005												<0.00005			1
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001			<0.001									<0.001			3
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001			<0.001									<0.001			3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001			<0.001									<0.001			3
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002									<0.002			3
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004												<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				1.0												1.0			1
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08												<0.08			1
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1			<0.1									<0.1			3
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002												<0.0002			1
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005												<0.005			1
γ及びトラns-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004												<0.004			1
シクロロメタン (mg/L)				<0.002												<0.002			1
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
ベンゼン (mg/L)				<0.001												<0.001			1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1			<0.1									<0.1			3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01			<0.01									<0.01			3
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.03		<0.03			<0.03									<0.03			3
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1			<0.1									<0.1			3
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.3		7.6			7.7									7.7	7.3	7.5	3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.005		<0.005			<0.005									<0.005			3
塩化物イオン (mg/L)		5.2		5.1			5.1									5.2	5.1	5.1	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		80.8		81.3			84.6									84.6	80.8	82.2	3
蒸発残留物 (mg/L)				143												143			1
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02												<0.02			1
ジェオスミン (mg/L)																			0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005												<0.005			1
フェノール類 (mg/L)				<0.0005												<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3		<0.3			<0.3									<0.3			3
pH値		6.8		6.7			6.8									6.8	6.7	6.8	3
臭気		異常なし		異常なし			異常なし												3
色度 (度)		<1		<1												<1			3
濁度 (度)		<0.1		<0.1			<0.1									<0.1			3
Mアルカリ度 (mg/L)		63.9		62.5			62.4									63.9	62.4	62.9	3
電気伝導度 (μS/cm)		193		192			196									196	192	194	3
大腸菌数 (MPN/100mL)		0.0		0.0			0.0									0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)		0		0			0									0	0	0	3
クリプトスポリジウム (個/10L)																			0
ジアルジア (個/10L)																			0

○原水の検査結果　＜若土第2水源(伏流水)＞

地点番号： 6-1-1

地域： 山田

令和5年度

採水日	4月6日	5月11日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月9日							
天候（前日）	曇	晴	雨	晴時々曇	曇時々晴一時雨	曇後一時雨一時晴	晴一時曇	曇時々晴							
天候（当日）	曇一時雨	晴	曇後一時雨	晴一時雨	晴一時曇	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴	晴一時曇							
気温（℃）	19.3	14.0	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	16.2					32.1	14.0	21.7
水温（℃）	10.0	11.0	15.8	16.2	20.7	22.5	20.6	15.3					22.5	10.0	16.5
一般細菌（個/mL）	0	12	3	2	4	1	4	4					12	0	4
大腸菌（定性）	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出回数	2	
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003		
水銀及びその化合物（mg/L）				<0.00005									<0.00005		
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.001					0.003	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002		
亜硝酸態窒素（mg/L）				<0.004									<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）				<0.001									<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）				0.3									0.3		
フッ素及びその化合物（mg/L）				<0.08									<0.08		
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1		
四塩化炭素（mg/L）				<0.0002									<0.0002		
1,4-ジオキサン（mg/L）				<0.005									<0.005		
1,2-ジクロロエチレン（mg/L）				<0.004									<0.004		
ジクロロメタン（mg/L）				<0.002									<0.002		
テトラクロロエチレン（mg/L）				<0.001									<0.001		
トリクロロエチレン（mg/L）				<0.001									<0.001		
ベンゼン（mg/L）				<0.001									<0.001		
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1		
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.03	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03					0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1		
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.9	5.1	5.6	5.9	6.3	6.4	6.2	5.7					6.4	4.9	5.8
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005		
塩化物イオン（mg/L）	4.2	4.4	4.3	4.2	3.6	3.4	3.6	3.8					4.4	3.4	3.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	51.8	56.5	60.3	62.9	75.0	78.7	78.5	73.2					78.7	51.8	67.1
蒸発残留物（mg/L）				91									91		
陰イオン界面活性剤（mg/L）				<0.02									<0.02		
ジェオスミン（mg/L）															0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）															0
非イオン界面活性剤（mg/L）				<0.005									<0.005		
フェノール類（mg/L）				<0.0005									<0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					0.3	<0.3	<0.3
pH値	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5					7.8	7.5	7.7
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					<1		
濁度（度）	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					0.1	<0.1	<0.1
Mアルカリ度（mg/L）	48.9	54.3	57.3	61.5	73.1	79.9	77.9	66.8					79.9	48.9	65.0
電気伝導度（μS/cm）	129	134	141	136	171	180	180	156					180	129	153
大腸菌数（MPN/100mL）	0.0			0.0			0.0						0.0	0.0	0.0
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0			0			0						0	0	0
クリプトスポリジウム（個/10L）				0									0		
ジアルジア（個/10L）				0									0		

○原水の検査結果 <谷水源(湧水)>

地点番号： 6-1-5
地域： 山田

令和5年度

採水日	4月6日			7月4日			10月3日												
天候（前日）	曇			晴時々曇			晴一時曇												
天候（当日）	曇一時雨			晴一時雨			曇時々晴												
気温 (℃)	19.3			23.9			19.4										23.9	19.3	20.9
水温 (℃)	11.0			12.4			13.6										13.6	11.0	12.3
一般細菌 (個/mL)	14			8			9										14	8	10
大腸菌（定性）	不検出			検出			不検出										検出回数 1		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003										<0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005													<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001										<0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001										<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001										<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002										<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004													<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアヌ (mg/L)				<0.001													<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.4													0.4		
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.08													<0.08		
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1										<0.1		
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002													<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005													<0.005		
γ及びδ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.004													<0.004		
ジクロロメタン (mg/L)				<0.002													<0.002		
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001													<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001													<0.001		
ベンゼン (mg/L)				<0.001													<0.001		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1										<0.1		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01			0.01			<0.01										0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03			<0.03			<0.03										<0.03		
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1										<0.1		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.2			5.2			5.6										5.6	5.2	5.3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005										<0.005		
塩化物イオン (mg/L)	5.0			4.9			4.8										5.0	4.8	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	16.3			15.4			17.2										17.2	15.4	16.3
蒸発残留物 (mg/L)				46													46		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02													<0.02		
ジェオスミン (mg/L)																			
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005													<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005													<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3			<0.3			<0.3										<0.3		
pH値	6.8			6.6			6.5										6.8	6.5	6.6
臭気	異常なし			異常なし			異常なし												
色度 (度)	<1			<1			<1										<1		
濁度 (度)	<0.1			<0.1			<0.1										<0.1		
Mアルカリ度 (mg/L)	15.2			16.0			18.3										18.3	15.2	16.5
電気伝導度 (μS/cm)	63			59			63										63	59	62
大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0			3.1			0.0										3.1	0.0	1.0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0			0			0										0	0	0
クリプトスポリジウム (個/10L)				0													0		
シアルジア (個/10L)				0													0		

○原水の検査結果　＜笹津水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-1

地域： 細入

令和5年度

採取日	4月13日	5月9日	6月15日	7月4日	8月3日	9月5日	10月3日	11月14日							最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	雨後曇時々晴	雨後曇時々晴	雨	晴時々曇	曇時々晴－時雨	曇後－時雨－時晴	晴－時曇	雨時々曇－時晴										
天候（当日）	晴	晴	曇後一時雨	晴－時雨	晴－時曇	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴	曇－時雨後時々晴										
気温（℃）	14.3	13.4	21.6	23.9	32.1	27.1	19.4	9.1							32.1	9.1	20.1	8
水温（℃）	12.5	13.1	13.5	13.1	14.2	15.9	13.1	12.5							15.9	12.5	13.5	8
一般細菌（個/mL）	4	6	3	6	6	52	60	12							60	3	19	8
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出							検出回数 4			8
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003			8
水銀及びその化合物（mg/L）							<0.00005								<0.00005			1
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001			8
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001			8
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001			8
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002			8
亜硝酸態窒素（mg/L）							<0.004								<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアノ（mg/L）							<0.001								<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）							0.4								0.4			1
フッ素及びその化合物（mg/L）							<0.08								<0.08			1
ぼうそう及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1			8
四塩化炭素（mg/L）							<0.0002								<0.0002			1
1,4-ジオキサン（mg/L）							<0.005								<0.005			1
γ及びβ-HCHL（mg/L）							<0.004								<0.004			1
ジクロロメタン（mg/L）							<0.002								<0.002			1
テトラクロロエチレン（mg/L）							<0.001								<0.001			1
トリクロロエチレン（mg/L）							<0.001								<0.001			1
ベンゼン（mg/L）							<0.001								<0.001			1
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1			8
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.04							0.04	<0.01	0.01	8
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03			8
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1			8
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.6	6.5	7.2	7.2	7.8	8.3	8.5	7.6							8.5	6.5	7.5	8
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005			8
塩化物イオン（mg/L）	5.2	5.3	5.1	4.7	5.1	5.1	5.0	4.5							5.3	4.5	5.0	8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	25.1	26.9	28.9	29.1	32.3	33.2	34.3	30.2							34.3	25.1	30.0	8
蒸発残留物（mg/L）							92								92			1
陰イオン界面活性剤（mg/L）							<0.02								<0.02			1
ジェオスミン（mg/L）																		0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）																		0
非イオン界面活性剤（mg/L）							<0.005								<0.005			1
フェノール類（mg/L）							<0.0005								<0.0005			1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3			8
pH値	7.0	7.1	6.7	6.9	6.9	6.8	6.6	6.8							7.1	6.6	6.9	8
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										8
色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1			8
濁度（度）	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1							0.1	<0.1	<0.1	8
Mアルカリ度（mg/L）	27.8	28.0	32.2	33.4	37.1	39.8	39.4	35.3							39.8	27.8	34.1	8
電気伝導度（μS/cm）	85	84	91	90	102	106	103	97							106	84	95	8
大腸菌数（MPN/100mL）	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	6.3	3.1	3.1							57.6	0.0	8.8	8
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	8
クリプトスポリジウム（個/10L）	0			0			0								0	0	0	3
ジアルジア（個/10L）	0			0			0								0	0	0	3

○原水の検査結果　＜石黒谷水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-3

地域： 細入

令和5年度

[illegible]

○原水の検査結果　＜芦生水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-4

地域： 細入

令和5年度

採水日		5月18日	7月4日	9月5日							最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		晴	晴時々曇	曇後一時雨一時晴										
天候（当日）		晴一時雨後曇	晴一時雨	大雨時々曇、雷を伴う										
気温（℃）		23.0	23.9	27.1							27.1	23.0	24.7	3
水温（℃）		15.2	13.0	17.3							17.3	13.0	15.2	3
水質検査項目	一般細菌（個/mL）	6	16	11							16	6	11	3
	大腸菌（定性）	不検出	検出	検出							検出回数 2			3
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003			3
	水銀及びその化合物（mg/L）		<0.00005								<0.00005			1
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001			3
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001			3
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001			3
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002			3
	亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004								<0.004			1
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）		<0.001								<0.001			1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.6								0.6			1
	フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.08								<0.08			1
	ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1			3
	四塩化炭素（mg/L）		<0.0002								<0.0002			1
	1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.005								<0.005			1
	2,4,6-トリクロロベンゼン（mg/L）		<0.004								<0.004			1
	ジクロロメタン（mg/L）		<0.002								<0.002			1
	テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001								<0.001			1
	トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001								<0.001			1
	ベンゼン（mg/L）		<0.001								<0.001			1
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1			3
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.04	0.11	0.03							0.11	0.03	0.06	3
	鉄及びその化合物（mg/L）	0.04	0.07	<0.03							0.07	<0.03	0.04	3
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1			3
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	5.3	5.3	5.5							5.5	5.3	5.4	3
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005			3
	塩化物イオン（mg/L）	3.8	3.5	3.5							3.8	3.5	3.6	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	22.7	23.2	24.0							24.0	22.7	23.3	3
	蒸発残留物（mg/L）		88								88			1
	陰イオン界面活性剤（mg/L）		<0.02								<0.02			1
	ジェオスミン（mg/L）													0
	2-メチルイソボルネオール（mg/L）													0
	非イオン界面活性剤（mg/L）		<0.005								<0.005			1
	フェノール類（mg/L）		<0.0005								<0.0005			1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3			3
	pH値	7.4	7.4	7.4							7.4	7.4	7.4	3
臭気	異常なし	異常なし	異常なし										3	
色度（度）	<1	2	<1							2	<1	<1	3	
濁度（度）	0.1	0.2	0.4							0.4	0.1	0.2	3	
その他	Mアルカリ度（mg/L）	28.2	27.1	29.9						29.9	27.1	28.4	3	
	電気伝導度（μS/cm）	74	74	78						78	74	75	3	
	大腸菌数（MPN/100mL）	0.0	7.4	14.5						14.5	0.0	7.3	3	
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0	0	0						0	0	0	3	
	クリプトスポリジウム（個/10L）		0							0			1	
ジアルジア（個/10L）		0							0					

○原水の検査結果　＜入道水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-6

地域： 細入

令和5年度

採水日		8月3日				最大 値	最小 値	平均 値	測定 回数
天候（前日）		曇時々晴一時雨							
天候（当日）		晴一時曇							
気温	(℃)	32.1							
水温		(℃)	14.9			14.9			
一般細菌		(個/mL)	5			5			
大腸菌（定性）			不検出				検出回数	0	
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	<0.0003			<0.0003			
水銀及びその化合物		(mg/L)	<0.00005			<0.00005			
セレン及びその化合物		(mg/L)	<0.001			<0.001			
鉛及びその化合物		(mg/L)	<0.001			<0.001			
ヒ素及びその化合物		(mg/L)	<0.001			<0.001			
六価クロム化合物		(mg/L)	<0.002			<0.002			
亜硝酸態窒素		(mg/L)	<0.004			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン		(mg/L)	<0.001			<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		(mg/L)	0.4			0.4			
フッ素及びその化合物		(mg/L)	<0.08			<0.08			
ぼう素及びその化合物		(mg/L)	<0.1			<0.1			
四塩化炭素		(mg/L)	<0.0002			<0.0002			
水	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			
	γヒドロキシ-1,2-ジオキサノン	(mg/L)	<0.004			<0.004			
異	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			
基	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001			
準	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1			<0.1			
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01			0.01			
項	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.03			<0.03			
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1			<0.1			
目	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.2			4.2			
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.005			<0.005			
塩化物イオン		(mg/L)	3.6			3.6			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	35.8			35.8			
蒸発残留物		(mg/L)	80			80			
陰イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.02			<0.02			
ジェオスミン		(mg/L)							
2-メチルイソボルネオール		(mg/L)							
非イオン界面活性剤		(mg/L)	<0.005			<0.005			
フェノール類		(mg/L)	<0.0005			<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		(mg/L)	<0.3			<0.3			
pH値			7.7			7.7			
臭気			異常なし						
色度		(度)	<1			<1			
濁度		(度)	0.1			0.1			
その他	Mアルカリ度	(mg/L)	34.8			34.8			
	電気伝導度	(μS/cm)	90			90			
	大腸菌数	(MPN/100mL)	0.0			0.0			
	嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	0			0			
	クリプトスポリジウム	(個/10L)	0			0			
ジアルジア		(個/10L)	0			0			

○原水の検査結果 <山口水源(湧水)>

地点番号： 7-1-7

地域： 細入

令和5年度

採水日	4月13日				8月3日		10月3日												
天候（前日）	雨後曇時々晴				曇時々晴一時雨		晴一時曇												
天候（当日）	晴				晴一時曇		曇時々晴												
気温 (℃)	14.3				32.1		19.4										32.1	14.3	21.9
水温 (℃)	14.5				20.2		15.0										20.2	14.5	16.6
一般細菌 (個/mL)	0				64		4										64	0	23
大腸菌（定性）	不検出				検出		不検出										検出回数 1		3
カドミウム及其化合物 (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003										<0.0003		3
水銀及其化合物 (mg/L)					<0.00005												<0.00005		1
セレン及其化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001										<0.001		3
鉛及其化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001										<0.001		3
ヒ素及其化合物 (mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001										<0.001		3
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002				<0.002		<0.002										<0.002		3
亜硝酸態窒素 (mg/L)					<0.004												<0.004		1
シアン化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)					<0.001												<0.001		1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)					0.6												0.6		1
フッ素及其化合物 (mg/L)					<0.08												<0.08		1
ほう素及其化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1										<0.1		3
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002												<0.0002		1
水 1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005												<0.005		1
臭 2,2,4,4-テトラヒドロ-1,2,3,4-ジオキサン (mg/L)					<0.004												<0.004		1
臭 ジクロロメタン (mg/L)					<0.002												<0.002		1
臭 テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001												<0.001		1
臭 トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001												<0.001		1
臭 ベンゼン (mg/L)					<0.001												<0.001		1
臭 亜鉛及其化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1										<0.1		3
臭 アルミニウム及其化合物 (mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01										<0.01		3
臭 鉄及其化合物 (mg/L)	<0.03				<0.03		<0.03										<0.03		3
臭 銅及其化合物 (mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1										<0.1		3
臭 ナトリウム及其化合物 (mg/L)	12.4				12.0		11.8										12.4	11.8	12.1
臭 マンガン及其化合物 (mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005										<0.005		3
臭 塩化物イオン (mg/L)	24.0				19.5		20.7										24.0	19.5	21.4
臭 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	63.9				60.7		62.6										63.9	60.7	62.4
臭 蒸発残留物 (mg/L)					120												120		1
臭 陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02												<0.02		1
臭 ジェオスミン (mg/L)																			0
臭 2-メチルイソボルネオール (mg/L)																			0
臭 非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005												<0.005		1
臭 フェノール類 (mg/L)					<0.0005												<0.0005		1
臭 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3				<0.3		<0.3										<0.3		3
臭 pH値	6.7				6.8		6.5										6.8	6.5	6.7
臭 臭気	異常なし				異常なし		異常なし												3
臭 色度 (度)	<1				<1		<1										<1		3
臭 濁度 (度)	<0.1				<0.1		<0.1										<0.1		3
臭 Mアルカリ度 (mg/L)	47.4				45.3		46.2										47.4	45.3	46.3
臭 電気伝導度 (μS/cm)	203				182		187										203	182	191
臭 大腸菌数 (MPN/100mL)	0.0				29.5		0.0										29.5	0.0	9.8
臭 嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0				0		0										0	0	0
臭 クリプトスポリジウム (個/10L)					0												0		1
臭 シアルジア (個/10L)					0												0		1

○原水の検査結果　＜片掛水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-8

地域： 細入

令和5年度

採水日		6月15日	8月3日	10月3日									
天候（前日）		雨	曇時々晴一時雨	晴一時曇									
天候（当日）		曇後一時雨	晴一時曇	曇時々晴									
気温（℃）		21.6	32.1	19.4							32.1	19.4	24.4
水温（℃）		12.9	13.0	13.1							13.1	12.9	13.0
一般細菌（個/mL）		8	4	8							8	4	7
大腸菌（定性）		検出	検出	検出							検出回数 3		
カドミウム及びその化合物（mg/L）		<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003		
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005								<0.00005		
セレン及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
鉛及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
ヒ素及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004								<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001								<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.4								0.4		
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08								<0.08		
ほう素及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002								<0.0002		
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005								<0.005		
γ及びβ-HCHL（mg/L）			<0.004								<0.004		
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002								<0.002		
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001								<0.001		
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001								<0.001		
ベンゼン（mg/L）			<0.001								<0.001		
亜鉛及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		<0.01	<0.01	<0.01							<0.01		
鉄及びその化合物（mg/L）		<0.03	<0.03	<0.03							<0.03		
銅及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
ナトリウム及びその化合物（mg/L）		3.0	3.2	3.2							3.2	3.0	3.1
マンガン及びその化合物（mg/L）		<0.005	<0.005	<0.005							<0.005		
塩化物イオン（mg/L）		2.6	2.7	2.7							2.7	2.6	2.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		34.4	37.2	42.9							42.9	34.4	38.2
蒸発残留物（mg/L）			74								74		
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02								<0.02		
ジェオスミン（mg/L）													0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）													0
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005								<0.005		
フェノール類（mg/L）			<0.0005								<0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）		<0.3	<0.3	<0.3							<0.3		
pH値		7.6	7.7	7.7							7.7	7.6	7.7
臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
色度（度）		<1	<1	<1							<1		
濁度（度）		<0.1	0.2	<0.1							0.2	<0.1	<0.1
Mアルカリ度（mg/L）		32.3	35.3	38.6							38.6	32.3	35.4
電気伝導度（μS/cm）		82	74	94							94	74	83
大腸菌数（MPN/100mL）		1.0	1.0	54.6							54.6	1.0	18.9
嫌気性芽胞菌（個/100mL）		0	0	0							0	0	0
クリプトスפורジウム（個/10L）			0								0		
ジアルシア（個/10L）			0								0		

○原水の検査結果　＜猪谷水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-9

地域： 細入

令和5年度

採水日		6月15日	8月3日	10月3日						最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）		雨	曇時々晴一時雨	晴一時曇									
天候（当日）		曇後一時雨	晴一時曇	曇時々晴									
気温（℃）		21.6	32.1	19.4						32.1	19.4	24.4	3
水温（℃）		14.2	15.5	16.9						16.9	14.2	15.5	3
一般細菌（個/mL）		0	2	3						3	0	2	3
大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出						検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物（mg/L）		<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003			3
水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005							<0.00005			1
セレン及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			3
鉛及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001						<0.001			3
ヒ素及びその化合物（mg/L）		0.002	0.002	0.002						0.002	0.002	0.002	3
六価クロム化合物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002						<0.002			3
亜硝酸態窒素（mg/L）			<0.004							<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001							<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）			0.3							0.3			1
フッ素及びその化合物（mg/L）			<0.08							<0.08			1
ほう素及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
四塩化炭素（mg/L）			<0.0002							<0.0002			1
1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.005							<0.005			1
γ及びβ-HCHL（mg/L）			<0.004							<0.004			1
ジクロロメタン（mg/L）			<0.002							<0.002			1
テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001							<0.001			1
トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001							<0.001			1
ベンゼン（mg/L）			<0.001							<0.001			1
亜鉛及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		<0.01	<0.01	<0.01						<0.01			3
鉄及びその化合物（mg/L）		<0.03	<0.03	<0.03						<0.03			3
銅及びその化合物（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
ナトリウム及びその化合物（mg/L）		2.4	2.6	2.6						2.6	2.4	2.5	3
マンガン及びその化合物（mg/L）		<0.005	<0.005	<0.005						<0.005			3
塩化物イオン（mg/L）		2.1	2.1	2.1						2.1	2.1	2.1	3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		75.5	86.1	86.4						86.4	75.5	82.7	3
蒸発残留物（mg/L）			116							116			1
陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02							<0.02			1
ジェオスミン（mg/L）													0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）													0
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005							<0.005			1
フェノール類（mg/L）			<0.0005							<0.0005			1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）		<0.3	<0.3	<0.3						<0.3			3
pH値		7.7	7.9	7.6						7.9	7.6	7.7	3
臭気		異常なし	異常なし	異常なし									3
色度（度）		<1	<1	<1						<1			3
濁度（度）		<0.1	<0.1	<0.1						<0.1			3
Mアルカリ度（mg/L）		70.9	79.1	80.3						80.3	70.9	76.8	3
電気伝導度（μS/cm）		156	172	175						175	156	168	3
大腸菌数（MPN/100mL）		0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌（個/100mL）		0	0	0						0	0	0	3
クリプトスפורジウム（個/10L）			0							0			1
ジアルジア（個/10L）			0							0			

○原水の検査結果　＜蟹寺第2水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-11

地域： 細入

令和5年度

	採水日	4月13日				9月5日		11月14日						最大 値	最小 値	平均 値	測定 回数
	天候（前日）	雨後曇時々晴				曇後一時雨一時晴		雨時々曇一時晴									
	天候（当日）	晴				大雨時々曇、雷を伴う		曇一時雨後時々晴									
	気温（℃）	14.3				27.1		9.1					27.1	9.1	16.8	3	3
	水温（℃）	12.0				12.8		12.0					12.8	12.0	12.3	3	3
水質検査項目	一般細菌（個/mL）	2				6		12					12	2	7	3	3
	大腸菌（定性）	不検出				不検出		検出					検出回数 1				3
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003				3
	水銀及びその化合物（mg/L）					<0.00005							<0.00005				3
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001				3
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001				3
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001				3
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002				3
	亜硝酸態窒素（mg/L）					<0.004							<0.004				1
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）					<0.001							<0.001				1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）					0.9							0.9				1
	フッ素及びその化合物（mg/L）					<0.08							<0.08				1
	ぼう素及びその化合物（mg/L）	<0.1				<0.1		<0.1					<0.1				3
	四塩化炭素（mg/L）					<0.0002							<0.0002				1
	1,4-ジオキサン（mg/L）					<0.005							<0.005				1
	γ及びβ-HCHL（mg/L）					<0.004							<0.004				1
	ジクロロメタン（mg/L）					<0.002							<0.002				1
	テトラクロロエチレン（mg/L）					<0.001							<0.001				1
	トリクロロエチレン（mg/L）					<0.001							<0.001				1
	基準値	ベンゼン（mg/L）					<0.001							<0.001			
亜鉛及びその化合物（mg/L）		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1				3
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		<0.01				<0.01		0.03					0.03	<0.01	0.01		3
鉄及びその化合物（mg/L）		<0.03				<0.03		<0.03					<0.03				3
銅及びその化合物（mg/L）		<0.1				<0.1		<0.1					<0.1				3
ナトリウム及びその化合物（mg/L）		3.3				3.8		3.5					3.8	3.3	3.5		3
マンガン及びその化合物（mg/L）		<0.005				<0.005		<0.005					<0.005				3
塩化物イオン（mg/L）		2.9				2.7		2.6					2.9	2.6	2.7		3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）		47.6				56.0		50.0					56.0	47.6	51.2		3
蒸発残留物（mg/L）						94							94				3
陰イオン界面活性剤（mg/L）						<0.02							<0.02				1
ジェオスミン（mg/L）																	0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）																	0
非イオン界面活性剤（mg/L）						<0.005							<0.005				1
フェノール類（mg/L）						<0.0005							<0.0005				1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）		<0.3				<0.3		<0.3					<0.3				3
pH値		7.8				7.5		7.7					7.8	7.5	7.7		3
臭気		異常なし				異常なし		異常なし									3
色度（度）		<1				<1		<1					<1				3
濁度（度）		<0.1				<0.1		0.1					0.1	<0.1	<0.1		3
その他	Mアルカリ度（mg/L）	43.9				51.4		45.6					51.4	43.9	47.0		3
	電気伝導度（μS/cm）	113				125		113					125	113	117		3
	大腸菌数（MPN/100mL）	0.0				0.0		1.0					1.0	0.0	0.3		3
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0				0		0					0	0	0		3
	クリプトスポリジウム（個/10L）					0							0				1
	ジアルジア（個/10L）				0							0					1

○原水の検査結果　＜蟹寺第3水源(湧水)＞

地点番号： 7-1-12

地域： 細入

令和5年度

採水日	4月13日				9月5日		11月14日						
天候（前日）	雨後曇時々晴				曇後一時雨一時晴		雨時々曇一時晴						
天候（当日）	晴				大雨時々曇、雷を伴う		曇一時雨後時々晴						
気温（℃）	14.3				27.1		9.1			27.1	9.1	16.8	3
水温（℃）	12.5				16.5		13.7			16.5	12.5	14.2	3
一般細菌（個/mL）	0				5		2			5	0	2	3
大腸菌（定性）	不検出				不検出		不検出			検出回数 0			3
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003			3
水銀及びその化合物（mg/L）					<0.00005					<0.00005			1
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			3
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			3
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.005				0.006		0.006			0.006	0.005	0.006	3
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			3
亜硝酸態窒素（mg/L）					<0.004					<0.004			1
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）					<0.001					<0.001			1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）					0.3					0.3			1
フッ素及びその化合物（mg/L）					0.17					0.17			1
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1				<0.1		<0.1			<0.1			3
四塩化炭素（mg/L）					<0.0002					<0.0002			1
1,4-ジオキサン（mg/L）					<0.005					<0.005			1
γ-HCHL（mg/L）					<0.004					<0.004			1
ジクロロメタン（mg/L）					<0.002					<0.002			1
テトラクロロエチレン（mg/L）					<0.001					<0.001			1
トリクロロエチレン（mg/L）					<0.001					<0.001			1
ベンゼン（mg/L）					<0.001					<0.001			1
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1				<0.1		<0.1			<0.1			3
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01				0.01		0.01			0.01	0.01	0.01	3
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03				<0.03		<0.03			<0.03			3
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1				<0.1		<0.1			<0.1			3
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.9				11.5		11.8			11.8	7.9	10.4	3
マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.005				<0.005		<0.005			<0.005			3
塩化物イオン（mg/L）	2.9				3.1		2.9			3.1	2.9	3.0	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	88.8				97.9		98.2			98.2	88.8	95.0	3
蒸発残留物（mg/L）					157					157			1
陰イオン界面活性剤（mg/L）					<0.02					<0.02			1
ジェオスミン（mg/L）													0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）													0
非イオン界面活性剤（mg/L）					<0.005					<0.005			1
フェノール類（mg/L）					<0.0005					<0.0005			1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	<0.3				<0.3		<0.3			<0.3			3
pH値	7.8				7.9		8.1			8.1	7.8	7.9	3
臭気	異常なし				異常なし		異常なし						3
色度（度）	<1				<1		<1			<1			3
濁度（度）	<0.1				<0.1		<0.1			<0.1			3
Mアルカリ度（mg/L）	78.7				90.4		92.8			92.8	78.7	87.3	3
電気伝導度（μS/cm）	204				230		233			233	204	222	3
大腸菌数（MPN/100mL）	0.0				0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	3
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	0				0		0			0	0	0	3
クリプトスポリジウム（個/10L）					0					0			1
ジアルジア（個/10L）					0					0			1

○工程水の検査結果 <流杉浄水場(工程水)原水調整池>

地点番号： 1-0-6

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、曇を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、曇を伴う	曇時々雨、曇を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、曇を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	7.5	12.5	14.3	18.9	19.8	16.0	12.1	10.9	8.5	6.9	5.5	5.4	19.8	5.4	11.5	12
一般細菌 (個/mL)	14	10	30	190	98	383	105	56	65	50	2	12	383	2	85	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	検出回数 8			12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			0
水銀及びその化合物 (mg/L)																0
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)																0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
フッ素及びその化合物 (mg/L)																0
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素 (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
ジクロロメタン (mg/L)																0
テトラクロロエチレン (mg/L)																0
トリクロロエチレン (mg/L)																0
ベンゼン (mg/L)																0
塩素酸 (mg/L)																0
クロロ酢酸 (mg/L)																0
クロロホルム (mg/L)																0
ジクロロ酢酸 (mg/L)																0
ジブロモクロロメタン (mg/L)																0
臭素酸 (mg/L)																0
トリハロメタン (mg/L)																0
トリクロロ酢酸 (mg/L)																0
プロモジクロロメタン (mg/L)																0
プロモホルム (mg/L)																0
ホルムアルデヒド (mg/L)																0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.38	0.30	0.21	0.35	0.15	0.17	0.18	0.21	0.14	0.32	0.29	0.22	0.38	0.14	0.24	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.09	0.06	0.14	0.05	0.18	0.10	0.10	0.06	0.10	0.06	0.07	0.18	0.05	0.09	12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.1	2.1	2.0	2.7	1.7	2.0	2.1	2.1	2.2	3.6	3.2	3.1	3.6	1.7	2.4	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.013	0.012	0.007	0.031	0.011	0.038	0.017	0.024	0.015	0.012	0.013	0.012	0.038	0.007	0.017	12
塩化物イオン (mg/L)	1.7	1.6	1.3	1.6	1.1	1.5	1.6	1.5	1.8	4.7	3.3	3.1	4.7	1.1	2.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.7	22.7	23.2	21.7	17.0	24.6	28.7	24.4	28.8	41.6	34.6	35.7	41.6	17.0	27.2	12
蒸発残留物 (mg/L)																0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)																0
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)																0
フェノール類 (mg/L)																0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.8	0.9	0.3	0.6	12
pH値	7.3	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.3	7.5	12
味																0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	3	2	3	5	5	6	4	4	3	2	2	7	7	2	4	12
濁度 (度)	2.3	2.2	1.8	3.6	1.6	2.9	1.2	2.0	1.2	1.6	1.1	2.0	3.6	1.1	2.0	12
Mアルカリ度 (mg/L)	18.2	15.2	18.2	19.2	14.9	20.2	23.9	22.4	26.0	28.3	27.0	28.4	28.4	14.9	21.8	12
電気伝導度 (μS/cm)	61	57	61	58	45	63	64	58	69	101	89	90	101	45	68	12
残留塩素 (mg/L)																0
大腸菌数 (MPN/100mL)																0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)																0
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○工程水の検査結果 <流杉浄水場(工程水)1系沈殿池>

地点番号： 1-O-7

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々雨一時雨、曇を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、曇を伴う	曇時々雨、曇を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、曇を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	7.1	12.4	14.5	19.4	20.0	16.6	12.2	10.1	8.0	6.6	5.6	5.2	20.0	5.2	11.5	12
一般細菌 (個/mL)	2	2	0	7	6	82	15	7	3	6	0	0	82	0	11	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出回数 4			12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			0
水銀及びその化合物 (mg/L)																0
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)																0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
フッ素及びその化合物 (mg/L)																0
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素 (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
γ及びη-1,2-γ 加口フル (mg/L)																0
ジクロロメタン (mg/L)																0
テトラクロロエチレン (mg/L)																0
トリクロロエチレン (mg/L)																0
ベンゼン (mg/L)																0
塩素酸 (mg/L)																0
クロロ酢酸 (mg/L)																0
クロロホルム (mg/L)																0
ジクロロ酢酸 (mg/L)																0
ジブromクロロメタン (mg/L)																0
臭素酸 (mg/L)																0
塩トリハロメタン (mg/L)																0
トリクロロ酢酸 (mg/L)																0
プロモジクロロメタン (mg/L)																0
プロモホルム (mg/L)																0
ホルムアルデヒド (mg/L)																0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.24	0.20	0.20	0.19	0.20	0.23	0.22	0.23	0.25	0.26	0.28	0.23	0.28	0.19	0.23	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.4	2.3	2.4	2.9	2.1	2.2	2.4	2.3	2.4	3.8	3.4	3.4	3.8	2.1	2.7	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.010	0.014	0.006	0.007	0.006	0.028	0.009	0.014	<0.005	0.011	0.009	0.009	0.028	<0.005	0.010	12
塩化物イオン (mg/L)	3.1	2.8	2.8	3.9	3.0	2.9	2.9	2.9	3.2	6.2	4.6	4.9	6.2	2.8	3.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.3	22.4	23.5	21.9	17.5	23.9	30.7	24.4	29.5	41.7	34.3	35.7	41.7	17.5	27.4	12
蒸発残留物 (mg/L)																0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)																0
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)																0
フェノール類 (mg/L)																0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.0	7.3	12
味																0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
濁度 (度)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	12
Mアルカリ度 (mg/L)	16.6	14.1	16.2	15.1	13.3	17.9	23.5	20.7	23.4	26.0	25.3	25.9	26.0	13.3	19.8	12
電気伝導度 (μS/cm)	62	60	62	61	48	64	73	60	73	102	91	95	102	48	71	12
残留塩素 (mg/L)																0
大腸菌数 MPN/100mL																0
嫌気性芽胞菌 個/100mL																0
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○工程水の検査結果 <流杉浄水場(工程水)2系沈殿池>

地点番号： 1-O-8

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々雨一時雨、曇を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、曇を伴う	曇時々雨、曇を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、曇を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	7.3	12.6	14.7	20.0	20.5	16.6	12.4	10.0	8.0	6.6	6.0	5.4	20.5	5.4	11.7	12
一般細菌 (個/mL)	2	2	0	6	6	39	8	4	2	0	0	0	39	0	6	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出回数 0			12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			0
水銀及びその化合物 (mg/L)																0
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)																0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
フッ素及びその化合物 (mg/L)																0
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
四塩化炭素 (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
ジクロロメタン (mg/L)																0
テトラクロロエチレン (mg/L)																0
トリクロロエチレン (mg/L)																0
ベンゼン (mg/L)																0
塩素酸 (mg/L)																0
クロロ酢酸 (mg/L)																0
クロロホルム (mg/L)																0
ジクロロ酢酸 (mg/L)																0
ジブロモクロロメタン (mg/L)																0
臭素酸 (mg/L)																0
トリハロメタン (mg/L)																0
トリクロロ酢酸 (mg/L)																0
プロモジクロロメタン (mg/L)																0
プロモホルム (mg/L)																0
ホルムアルデヒド (mg/L)																0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.30	0.23	0.21	0.26	0.22	0.23	0.28	0.24	0.26	0.28	0.29	0.24	0.30	0.21	0.25	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.4	2.3	2.3	2.9	2.2	2.3	2.4	2.3	2.4	3.8	3.4	3.4	3.8	2.2	2.7	12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.009	0.010	0.007	0.007	<0.005	0.026	0.012	0.015	<0.005	0.010	0.009	0.008	0.026	<0.005	0.009	12
塩化物イオン (mg/L)	3.2	2.8	2.8	4.3	3.4	3.1	3.1	3.0	3.2	6.3	4.6	4.9	6.3	2.8	3.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.7	22.4	23.6	22.0	17.4	24.4	30.1	24.0	29.2	41.3	33.6	35.6	41.3	17.4	27.3	12
蒸発残留物 (mg/L)																0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)																0
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)																0
フェノール類 (mg/L)																0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.0	7.3	12
味																0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
濁度 (度)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	12
Mアルカリ度 (mg/L)	16.4	14.3	16.2	15.1	12.8	17.9	22.9	20.6	23.2	25.6	24.5	26.4	26.4	12.8	19.7	12
電気伝導度 (μS/cm)	64	61	62	62	49	64	72	59	73	102	91	94	102	49	71	12
残留塩素 (mg/L)																0
大腸菌数 (MPN/100mL)																0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)																0
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○工程水の検査結果 <流杉浄水場(工程水)ろ過池>

地点番号： 1-0-9

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々雨一時雨、曇を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、曇を伴う	曇時々雨、曇を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、曇を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	7.1	12.0	14.4	18.6	19.8	15.3	12.0	10.0	8.0	6.3	5.2	5.0	19.8	5.0	11.1	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出回数 0			12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			0
水銀及びその化合物 (mg/L)																0
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)																0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
フッ素及びその化合物 (mg/L)																0
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
四塩化炭素 (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
ジクロロメタン (mg/L)																0
テトラクロロエチレン (mg/L)																0
トリクロロエチレン (mg/L)																0
ベンゼン (mg/L)																0
塩素酸 (mg/L)																0
クロロ酢酸 (mg/L)																0
クロロホルム (mg/L)																0
ジクロロ酢酸 (mg/L)																0
ジブロモクロロメタン (mg/L)																0
臭素酸 (mg/L)																0
トリハロメタン (mg/L)																0
トリクロロ酢酸 (mg/L)																0
プロモジクロロメタン (mg/L)																0
プロモホルム (mg/L)																0
ホルムアルデヒド (mg/L)																0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.6	2.6	2.6	3.1	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	4.0	3.6	3.6	4.0	2.6		29 12
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12
塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.0	3.1	4.4	3.6	3.5	3.3	3.2	3.4	6.5	4.8	5.1	6.5	3.0	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.6	23.0	23.9	21.3	17.8	23.6	30.9	24.4	29.3	41.4	34.1	35.9	41.4	17.8	27.4	12
蒸発残留物 (mg/L)																0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)																0
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)																0
フェノール類 (mg/L)																0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
味																0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	16.8	14.8	17.0	15.4	13.7	18.0	23.4	20.8	23.1	26.4	24.9	25.8	26.4	13.7	20.0	12
電気伝導度 (μS/cm)	64	62	64	62	50	66	75	62	74	105	91	97	105	50	73	12
残留塩素 (mg/L)	0.37	0.33	0.38	0.36	0.42	0.39	0.39	0.35	0.38	0.33	0.32	0.34	0.42	0.32	0.36	12
大腸菌数 MPN/100mL																0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)																0
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○工程水の検査結果 <流杉浄水場(工程水)旧2系沈殿池>

地点番号： 1-O-10

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々雨一時雨、曇を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、曇を伴う	曇時々雨、曇を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、曇を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温（℃）	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温（℃）	7.7	13.2	15.8	19.9	21.0	17.1	12.6	10.4	9.0	6.7	5.6	5.3	21.0	5.3	12.0	12
一般細菌（個/mL）	1	2	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出回数 0			12
カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
水銀及びその化合物（mg/L）																0
セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素（mg/L）																0
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）																0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）																0
フッ素及びその化合物（mg/L）																0
ほう素及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
四塩化炭素（mg/L）																0
1,4-ジオキサン（mg/L）																0
γ及びβ-1,2-γ 加臭成分（mg/L）																0
ジクロロメタン（mg/L）																0
テトラクロロエチレン（mg/L）																0
トリクロロエチレン（mg/L）																0
ベンゼン（mg/L）																0
塩素酸（mg/L）																0
クロロ酢酸（mg/L）																0
クロロホルム（mg/L）																0
ジクロロ酢酸（mg/L）																0
ジブromクロロメタン（mg/L）																0
臭素酸（mg/L）																0
トリハロメタン（mg/L）																0
トリクロロ酢酸（mg/L）																0
プロモジクロロメタン（mg/L）																0
プロモホルム（mg/L）																0
ホルムアルデヒド（mg/L）																0
亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.34	0.28	0.29	0.26	0.34	0.27	0.35	0.26	0.34	0.26	0.30	0.28	0.35	0.26	0.30	12
鉄及びその化合物（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物（mg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.6	2.6	2.8	3.5	2.5	2.7	2.7	2.7	5.6	4.2	3.6	3.6	5.6	2.5	3.3	12
マンガン及びその化合物（mg/L）	0.007	0.008	0.009	0.015	0.006	0.012	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.015	<0.005	0.005	12
塩化物イオン（mg/L）	3.4	3.0	3.4	5.4	3.5	3.6	3.2	3.3	6.2	6.5	4.7	4.6	6.5	3.0	4.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	23.7	22.4	23.6	35.9	17.1	25.1	30.4	24.4	31.5	42.3	34.3	35.8	42.3	17.1	28.9	12
蒸発残留物（mg/L）																0
陰イオン界面活性剤（mg/L）																0
ジェオスミン（mg/L）																0
2-メチルイソボルネオール（mg/L）																0
非イオン界面活性剤（mg/L）																0
フェノール類（mg/L）																0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.3	0.5	<0.3	0.4	12
pH値	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3	12
味																0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度（度）	<1	<1	<1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
濁度（度）	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	12
Mアルカリ度（mg/L）	17.2	14.7	16.8	27.7	14.2	17.5	23.9	20.8	29.0	26.3	25.7	27.4	29.0	14.2	21.8	12
電気伝導度（μS/cm）	66	62	65	94	50	68	74	63	89	103	92	95	103	50	77	12
残留塩素（mg/L）																0
大腸菌数（MPN/100mL）																0
嫌気性芽胞菌（個/100mL）																0
クリプトスポリジウム（個/10L）																0
ジアルジア（個/10L）																0

○工程水の検査結果 <流杉浄水場(工程水)旧2系ろ過池>

地点番号： 1-O-11

令和5年度

採水日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月17日	9月21日	10月26日	11月28日	12月14日	1月23日	2月13日	3月5日	最大値	最小値	平均値	測定回数
天候（前日）	曇時々雨	曇後一時雨	晴一時雨	晴	曇時々雨	曇時々雨一時晴	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	曇一時雨後晴	曇時々雨	みぞれ時々雨一時曇後晴	雨時々曇一時晴、みぞれを伴う				
天候（当日）	雨時々曇	曇時々雨	晴時々曇	晴	曇一時晴後雨、雷を伴う	曇時々雨、雷を伴う	晴後一時雨一時曇	雨後時々曇、雷を伴う	曇時々晴	みぞれ時々雨一時曇	晴一時曇	曇後時々雨				
気温 (℃)	10.0	15.8	20.8	30.5	28.3	26.2	16.6	10.6	7.7	2.5	8.4	3.6	30.5	2.5	15.1	12
水温 (℃)	7.5	12.6	15.5	19.1	20.8	16.6	12.4	10.0	9.5	6.4	5.4	5.0	20.8	5.0	11.7	12
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出回数 0			12
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			0
水銀及びその化合物 (mg/L)																0
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12
亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)																0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)																0
フッ素及びその化合物 (mg/L)																0
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
四塩化炭素 (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
1,4-ジオキサン (mg/L)																0
ジクロロメタン (mg/L)																0
ジクロロメタン (mg/L)																0
テトラクロロエチレン (mg/L)																0
トリクロロエチレン (mg/L)																0
ベンゼン (mg/L)																0
塩素酸 (mg/L)																0
クロロ酢酸 (mg/L)																0
クロロホルム (mg/L)																0
ジクロロ酢酸 (mg/L)																0
ジブロモクロロメタン (mg/L)																0
臭素酸 (mg/L)																0
トリハロメタン (mg/L)																0
トリクロロ酢酸 (mg/L)																0
プロモシクロメタン (mg/L)																0
プロモホルム (mg/L)																0
ホルムアルデヒド (mg/L)																0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.7	2.7	2.9	3.8	2.6	2.9	2.9	2.7	3.2	4.2	3.7	3.6	4.2	2.6		32
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12
塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.1	3.4	5.5	3.6	3.9	3.3	3.4	3.9	6.6	4.8	4.7	6.6	3.1	4.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.7	22.6	24.2	36.5	17.1	25.5	30.9	24.1	35.0	41.5	34.4	35.5	41.5	17.1	29.3	12
蒸発残留物 (mg/L)																0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)																0
ジェオスミン (mg/L)																0
2-メチルイソボルネオール (mg/L)																0
非イオン界面活性剤 (mg/L)																0
フェノール類 (mg/L)																0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	12
味																0
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			12
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
Mアルカリ度 (mg/L)	17.2	14.9	16.8	27.0	14.1	21.2	23.8	21.2	29.9	26.4	25.2	27.0	29.9	14.1	22.1	12
電気伝導度 (μS/cm)	65	63	66	97	50	70	74	64	95	105	91	96	105	50	78	12
残留塩素 (mg/L)	0.56	0.55	0.56	0.55	0.60	0.52	0.58	0.54	0.57	0.55	0.57	0.58	0.60	0.52	0.56	12
大腸菌数 (MPN/100mL)																0
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)																0
クリプトスポリジウム (個/10L)																0
ジアルジア (個/10L)																0

○水質管理目標設定項目の検査結果

令和5年度

地域	富山			大沢野		大山		八尾		婦中		山田		繰入		
地点番号	1-1-1	1-2-1	1-3-1	2-1-1、2	2-3-3	3-1-2	3-3-1	4-1-1	4-3-1	5-1-5	5-3-3	6-1-1	6-3-2	7-1-4	7-3-2	
検査区分	原水	浄水施設	給水栓	原水	給水栓	原水	給水栓	原水	給水栓	原水	給水栓	原水	給水栓	原水	給水栓	
採水地点名	流杉水源(表流水)	流杉水系(配水池)	流杉水系(牛島本町)給水栓	新村第1水源、第2水源(地下水)	大沢野低区B配水区給水栓	上滝第3号水源(地下水)	上滝中区配水区給水栓	下井田新第1水源(地下水)	小長谷低区配水区給水栓	東部第2(田屋)水源地(地下水)	東部配水区給水栓	若士第2水源(伏流水)	赤目谷低区給水栓	芦生水源(湧水)	岩福配水区給水栓	
項目	採水日	7月25日	7月25日	7月25日	7月20日	7月20日	7月6日	8月8日	7月6日	7月6日	7月20日	7月20日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸 (mg/L)	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06
12	二酸化塩素 (mg/L)	—	<0.06	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001
14	抱水クロラール (mg/L)	—	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002
15	農薬類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	アセフェート (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	グリホサート (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジクロベニル(DBN) (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ダイアジノン (mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	トリシクラゾール (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フサライド (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フロベナゾール (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ペンタノン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	メコプロップ(MCPP) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16	※残留塩素 (mg/L)	—	※	※	—	※	—	※	—	※	—	※	—	※	—	※
17	※カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
18	※マンガン及びその化合物 (mg/L)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
19	遊離炭酸 (mg/L)	1.5	2.6	2.5	20.1	15.2	3.0	3.7	42.9	30.9	31.5	30.8	3.4	1.6	3.4	9.9
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチルセブチルエーテル (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3.9	0.8	<0.3	1.0	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.6	0.5	0.8	<0.3
23	臭気強度(TON) (度)	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	※蒸発残留物 (mg/L)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
25	※濁度 (度)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
26	※pH値	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-2.3	-2.2	-2.0	-1.7	-1.1	-1.1	-1.6	-1.5	-1.0	-1.1	-0.3	-0.2	-2.1	-2.2
28	従属栄養細菌 (個/mL)	700	0	0	8	0	2	0	26	4	2	5	10	2	230	1
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	※アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
31	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

※印の項目は、水質基準項目の検査で実施。

○要検討項目の検査結果

令和5年度

地域	富山		八尾		婦中		山田		目標値	
地点番号	1-1-1	1-2-1	4-1-1	4-2-1	5-1-5	5-2-3	6-1-1	6-2-1		
検査区分	原水	浄水施設	原水	浄水施設	原水	浄水施設	原水	浄水施設		
採水地点名	流杉水源 (表流水)	流杉浄水場 (配水池)	下井田新第1水源 (地下水)	下井田新浄水場	東部第2(田屋)水 源(地下水)	東部浄水場	若土第2水源 (伏流水)	若土浄水場		
項目	採水日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日		
銀及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	-
バリウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.07	—	< 0.07	—	< 0.07	—	< 0.07	—	0.7
ビスマス及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	-
モリブデン及びその化合物	(mg/L)	< 0.007	—	< 0.007	—	< 0.007	—	< 0.007	—	0.07
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	(mg/L)	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	0.5
エピクロロヒドリン	(mg/L)	< 0.00004	—	< 0.00004	—	< 0.00004	—	< 0.00004	—	0.0004 (暫定値)
塩化ビニル	(mg/L)	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	0.002
酢酸ビニル	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	-
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	-
スチレン	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	0.02
ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	—	0.3 (暫定値)
ビスフェノール A	(mg/L)	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	0.1 (暫定値)
ヒドラジン	(mg/L)	< 0.02	—	< 0.02	—	< 0.02	—	< 0.02	—	-
フタル酸ジ(n-ブチル)	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	0.01
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	< 0.05	—	< 0.05	—	< 0.05	—	< 0.05	—	0.5
プロモクロロ酢酸	(mg/L)	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	-
ブロモシクロ酢酸	(mg/L)	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	-
ジプロモクロロ酢酸	(mg/L)	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	-
ブロモ酢酸	(mg/L)	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	-
ジブロモ酢酸	(mg/L)	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	-
トリプロモ酢酸	(mg/L)	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	—	< 0.03	-
トリクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	-
プロモクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	-
ジプロモアセトニトリル	(mg/L)	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	0.06
アセトアルデヒド	(mg/L)	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	-
キシレン	(mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	0.4

※富山県水道水質管理計画に基づき実施した項目を掲載しています。

○給水栓の毎日検査結果

配水系統ごとの給水栓78箇所において、色、濁り及び消毒の残留塩素に関する検査を毎日実施しました。
結果はすべて水質基準に適合していました。

1) 残留塩素

(単位:mg/l) 測定回数(366) 令和5年度

地域	地点数	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
富山	11	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
大沢野	13	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
大山	14	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
細入	7	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
八尾	18	最高	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
婦中	9	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
山田	6	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
		平均	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
計	78	最高	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

2) 色及び濁り

全ての地点で異常はありませんでした。

○流杉浄水場の毎日水質検査結果

令和5年度

【月間最大値】

測定回数（366）

測定区分	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間最大値
原 水	水 温 （ ℃ ）	9.3	13.4	16.8	19.9	21.1	18.5	13.8	11.8	10.1	7.3	7.5	6.8	21.1
	p H （ - ）	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8
	アルカリ度（mg/l）	22.1	18.8	19.9	21.3	18.2	24.8	26.7	27.3	27.5	29.5	30.1	29.6	30.1
	濁 度 （ 度 ）	33	82	347	314	7	14	10	31	24	16	34	22	347
配 水 （新浄水場）	水 温 （ ℃ ）	8.8	13.0	17.1	19.7	20.3	18.7	14.4	12.3	9.3	6.8	7.5	6.7	20.3
	p H （ - ）	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7
	アルカリ度（mg/l）	21.5	18.0	18.1	19.4	14.3	22.8	24.7	23.8	24.9	28.8	28.6	28.2	28.8
	濁 度 （ 度 ）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	残留塩素（mg/l）	0.59	0.55	0.53	0.50	0.56	0.58	0.53	0.51	0.54	0.52	0.51	0.54	0.59

【月間最小値】

測定区分	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間最小値
原 水	水 温 （ ℃ ）	6.2	7.7	12.0	15.4	17.9	11.9	10.2	8.5	4.8	3.7	4.6	4.2	3.7
	p H （ - ）	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.0
	アルカリ度（mg/l）	15.9	14.5	15.6	15.4	13.3	14.1	20.3	19.3	21.9	22.7	22.0	20.9	13.3
	濁 度 （ 度 ）	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
配 水 （新浄水場）	水 温 （ ℃ ）	7.1	8.7	12.7	16.1	18.1	13.3	11.1	8.9	5.1	3.7	4.7	4.4	3.7
	p H （ - ）	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0
	アルカリ度（mg/l）	15.8	13.6	14.5	13.8	12.4	12.7	16.7	18.8	13.2	22.0	23.0	20.1	12.4
	濁 度 （ 度 ）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	残留塩素（mg/l）	0.45	0.43	0.43	0.42	0.41	0.47	0.46	0.42	0.45	0.47	0.47	0.46	0.41

【月間平均値】

測定区分	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値
原 水	水 温 （ ℃ ）	7.4	10.6	14.3	17.5	19.3	14.0	11.7	10.2	7.6	5.6	5.7	5.3	10.8
	p H （ - ）	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	アルカリ度（mg/l）	18.5	16.4	16.9	18.5	15.3	20.2	22.5	22.3	24.5	27.6	27.5	25.5	21.3
	濁 度 （ 度 ）	3	5	8	17	2	3	2	3	2	2	4	2	4
配 水 （新浄水場）	水 温 （ ℃ ）	7.8	10.9	14.5	17.7	19.4	14.9	12.3	10.3	7.6	5.4	5.6	5.3	11.0
	p H （ - ）	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
	アルカリ度（mg/l）	18.0	15.3	15.9	16.3	13.5	18.9	21.2	21.3	22.8	26.2	26.4	24.9	20.1
	濁 度 （ 度 ）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	残留塩素（mg/l）	0.53	0.51	0.48	0.46	0.49	0.52	0.49	0.47	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50

※配水の外観、臭味、毒物等検査結果については、異常ありません。

○流杉工業用水道 毎月水質検査結果表

令和5年度

測定項目	水質標準値	月別測定記録表												最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	8.1	13.1	17.0	22.3	23.4	19.9	14.1	10.5	9.5	6.3	6.0	5.1	23.4	5.1	12.9
濁度	20度以下	1.3	1.9	1.7	1.4	0.9	1.5	0.9	1.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.9	0.8	1.2
pH値	6.5～8.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
Mアルカリ度	75 mg/l以下	18.2	15.2	17.6	17.4	15.6	19.9	24.2	22.5	24.7	28.6	26.6	27.1	28.6	15.2	21.5
硬度 (Ca,Mg 等)	120 mg/l以下	23.7	22.1	23.1	21.9	17.7	24.1	29.4	24.1	28.4	41.7	34.5	34.5	41.7	17.7	27.1
蒸発残留物	250 mg/l以下	54	56	52	60	37	46	46	50	55	66	52	40	66	37	51
塩化物イオン	80 mg/l以下	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	1.5	1.6	1.5	1.8	4.8	3.2	3.2	4.8	1.1	2.0
鉄	0.3 mg/l以下	0.08	0.13	0.09	0.07	0.06	0.20	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.07	0.20	0.06	0.09
マンガン	0.2 mg/l以下	0.013	0.029	0.024	0.037	0.025	0.044	0.017	0.022	0.012	0.005	0.006	0.006	0.04	0.01	0.02
電気伝導度	- μS/cm	61	58	59	57	46	63	70	59	66	100	88	87	100	46	68

○朝日工業用水道 毎月水質検査結果表

令和5年度

測定項目	水質標準値	月別測定記録表												最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	12.8	12.7	12.2	12.8	13.3	13.4	13.8	13.8	14.0	13.8	13.2	13.5	14.0	12.2	13.3
濁度	20度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	6.5～8.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1
Mアルカリ度	75 mg/l以下	33.3	33.2	34.4	36.8	37.2	36.8	34.2	37.4	36.5	38.9	40.2	38.5	40.2	33.2	36.5
硬度 (Ca,Mg 等)	120 mg/l以下	41.6	41.2	41.7	44.6	45.8	43.7	44.9	46.7	48.1	50.5	50.5	48.7	50.5	41.2	45.7
蒸発残留物	250 mg/l以下	84	78	79	100	83	76	63	79	83	84	83	74	100	63	81
塩化物イオン	80 mg/l以下	3.6	3.0	3.0	2.8	2.7	2.3	2.2	2.8	2.9	4.0	3.9	4.1	4.1	2.2	3.1
鉄	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
マンガン	0.2 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導度	- μS/cm	105	100	103	107	110	108	105	112	115	125	122	119	125	100	111

※水質標準値は日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会が示したもの（昭和46年制定）であり、基準値はありません

○流杉浄水場の排水測定結果

令和5年度

測定項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
気 温	℃	21.5	17.5	26.0	31.0	31.5	26.9	19.8	17.8	12.5	8.0	4.5	7.0	31.5	4.5	18.7
水 温	℃	10.9	11.0	16.4	19.0	21.5	15.8	15.8	9.3	5.8	4.9	5.0	5.5	21.5	4.9	11.7
大腸菌群数(デリゾキリット)	(3,000個/cm3以下)	9	4	16	97	48	72	48	2	0	0	2	0	97	0	25
カ ド ミ ウ ム	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		
水 銀	0.005 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
セ レ ソ	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉛	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ヒ 素	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
六 価 ク ロ ム	0.5 mg/l以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
シ ア ン 化 合 物	1 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
フ ッ 素	8 mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8		
ホ ウ 素	10 mg/l以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
四 塩 化 炭 素	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン	1 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
シ ク ロ ロ メ タ ン	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
γス-1,2-シクロロエチレン	0.4 mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		
テトラクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		
トリクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ペ ン ゼ ン	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
1,3- シ ク ロ ロ プ ロ ベ ン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜 鉛	2 mg/l以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
溶 解 性 鉄	10 mg/l以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
銅	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
溶 解 性 マ ン ガ ン	10 mg/l以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6
BOD	160(120)mg/l以下	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
浮 遊 物 質 量 (SS)	200(150)mg/l以下	4.4	6.0	4.2	5.6	3.2	2.2	1.4	1.6	1.6	3.8	1.8	1.2	6.0	1.2	3.1

基準値の（ ）内は日平均値を示す

○流杉浄水場の発生活泥溶出試験結果

流杉浄水場では、沈殿池から発生するスラリー状の沈殿汚泥については、濃縮槽及び天日乾燥床で減量化処理を行っています。処理済みの天日乾燥汚泥を搬出する際は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」による溶出試験を実施しています。溶出試験結果は、次のとおりであり、有害な金属等はいずれも検出されませんでした。

測定項目	埋立処分判定基準	令和5年10月25日
外観	—	薄茶色粘土状
溶出検液pH	—	5.9
含水率 (%)	—	43.8
アルキル水銀化合物 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005
水銀又はその化合物 (mg/L)	0.005	<0.0005
カドミウム又はその化合物 (mg/L)	0.09	<0.005
鉛又はその化合物 (mg/L)	0.3	<0.01
有機燐化合物 (mg/L)	1	<0.1
六価クロム化合物 (mg/L)	1.5	<0.02
ヒ素又はその化合物 (mg/L)	0.3	<0.03
シアン化合物 (mg/L)	1	<0.01
P C B (mg/L)	0.003	<0.0005
トリクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.001
ジクロロメタン (mg/L)	0.2	<0.02
四塩化炭素 (mg/L)	0.02	<0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.04	<0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	1	<0.02
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.4	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	3	<0.3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.06	<0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.02	<0.002
チウラム (mg/L)	0.06	<0.006
シマジン (mg/L)	0.03	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)	0.2	<0.02
ベンゼン (mg/L)	0.1	<0.01
セレン又はその化合物 (mg/L)	0.3	<0.03
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.5	<0.05